

# 室外风环境模拟分析报告

项目名称	绿意·环生
工程地点	河北-唐山
设计编号	GX30398
建设单位	华北理工大学
设计单位	华北理工大学
设计人	
校对人	
审核人	
审定人	
设计日期	2021年01月02日



采用软件	绿建斯维尔建筑通风计算软件 Vent2020
研发单位	北京绿建软件股份有限公司

# 目录

<b>1.项目概况.....</b>	<b>3</b>
1.1 总平面图.....	4
1.2 三维视图.....	5
<b>2.计算依据.....</b>	<b>6</b>
<b>3.参考标准.....</b>	<b>6</b>
<b>4.计算原理.....</b>	<b>6</b>
4.1 风场计算域.....	6
4.1.1 冬季工况风场计算域.....	6
4.1.2 夏季工况风场计算域.....	7
4.2 网格划分.....	8
4.3 边界条件.....	9
4.3.1 入口与出口边界条件.....	9
4.3.2 壁面边界条件.....	10
4.4 湍流模型.....	10
4.5 求解计算.....	11
4.6 风速放大系数计算.....	12
<b>5.结果分析.....</b>	<b>13</b>
5.1 工况表.....	13
5.2 冬季工况.....	13
5.2.1 风速达标分析.....	13
5.2.2 风速放大系数达标分析.....	15
5.2.3 人行区域冬季工况风速/风速放大系数达标判定.....	16
5.2.4 建筑迎风面和背风面风压分析.....	16
5.3 夏季工况.....	19
5.3.1 无风区计算分析.....	20
5.3.2 旋涡区分析.....	21
5.3.3 人行区域旋涡区/无风区达标判定.....	22
5.3.4 外窗内外表面风压差达标分析.....	22
5.4 结论.....	24
5.4.1 冬季工况达标判断.....	24
5.4.2 过渡季、夏季工况达标判断.....	24

## 1 项目概况

工程名称	绿意·环生
工程地点	河北-唐山
建筑热工设计分区	寒冷
建筑面积	7476 m <sup>2</sup>
建筑层数	地上 11 层
建筑高度	36.0m

## 1.1 总平面图

	广场		游憩场		停车场		儿童娱乐区
	人行道		庭院		建筑		户外休息区

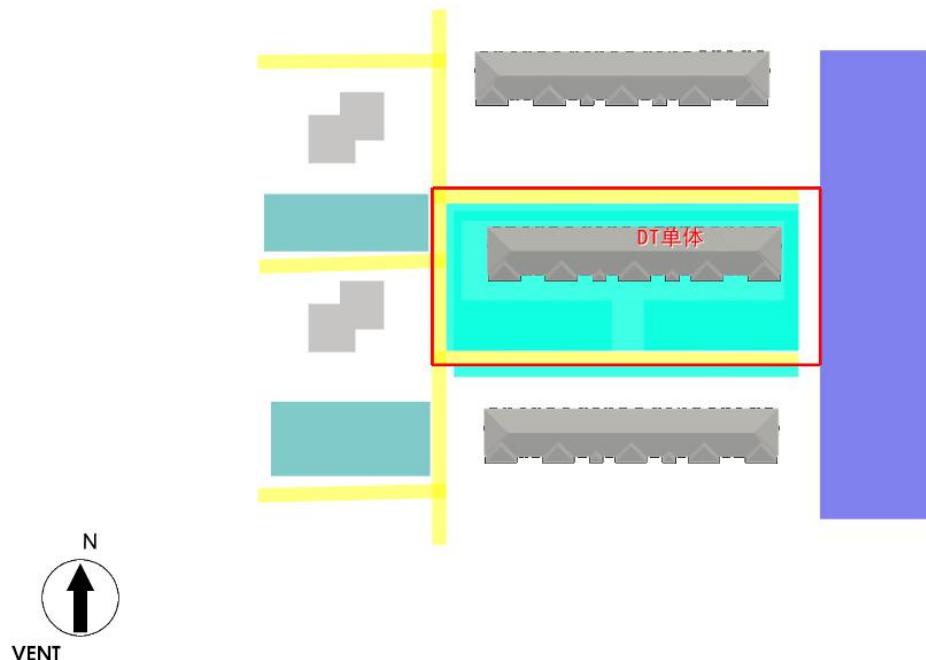


图 1.1-1 总平面图

## 1.2 三维视图

广场	游憩场	停车场	儿童娱乐区
人行道	庭院	建筑	户外休息区

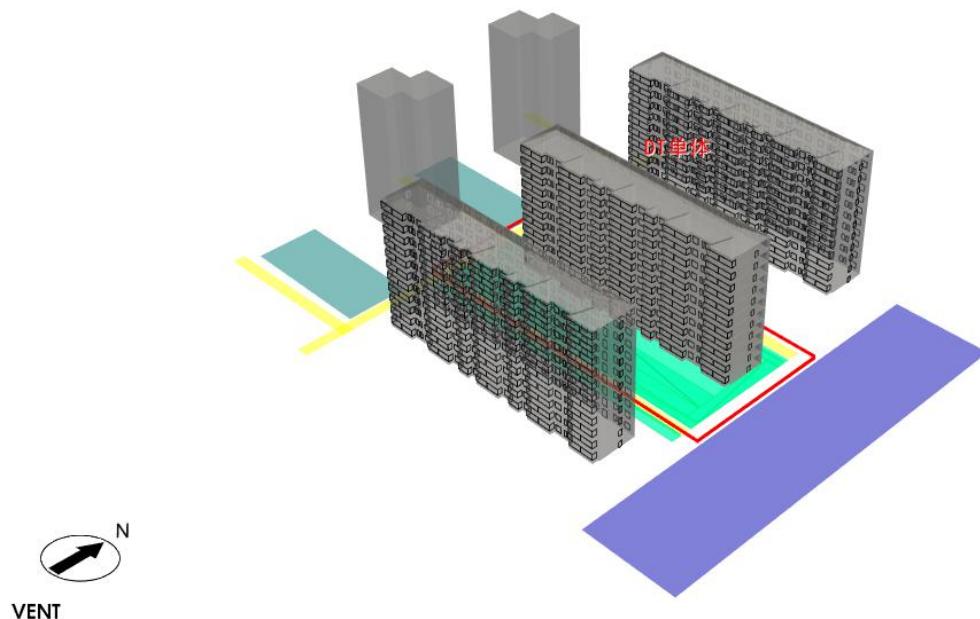


图 1.2-1 三维视图

## 2 计算依据

本项目主要参照资料为：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019
2. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
3. 《绿色建筑评价技术细则》
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

## 3 参考标准

室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019 中有关室外风环境的条目要求。具体要求如下：

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。评分规则如下：

1 冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速低于 5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s，且室外风速放大系数小于 2，得 3 分；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa，得 2 分。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得 3 分；50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa，得 2 分。

## 4 计算原理

### 4.1 风场计算域

进行室外风场计算前，需要确定参与计算风场的大小，在流体力学中称为计算域，通常为一个包围建筑群的长方体或正方体，本项目的风场计算域信息如下：

#### 4.1.1 冬季工况风场计算域

表 4.1-1 冬季工况风场计算域信息

顺风方向尺寸 (m)	419
宽度方向尺寸 (m)	342
高度方向尺寸 (m)	139

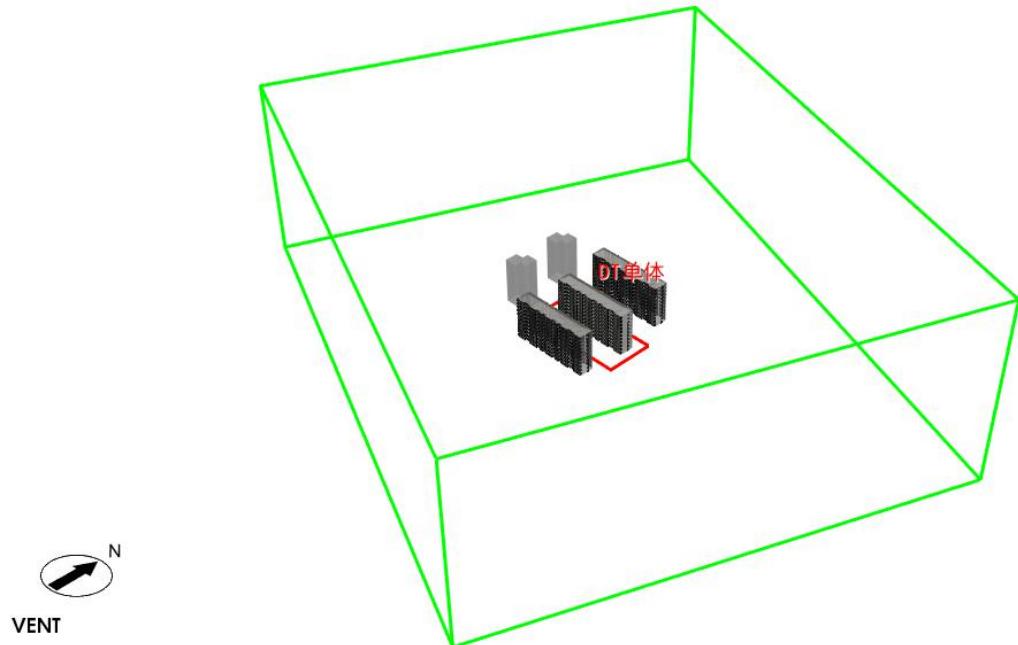


图 4.1-1 冬季工况风场计算域图示

#### 4.1.2 夏季工况风场计算域

表 4.1-1 夏季工况风场计算域信息

顺风方向尺寸 (m)	419
宽度方向尺寸 (m)	342
高度方向尺寸 (m)	139

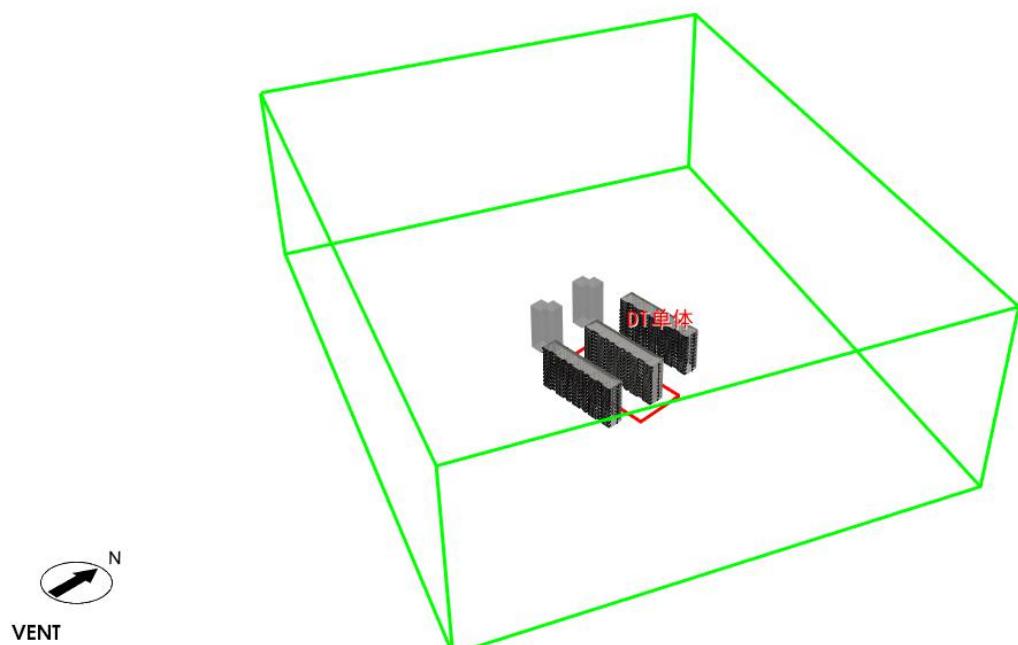


图 4.1-1 夏季工况风场计算域图示

注：不同季节因风向不同，为了最大限度反映项目周围区域风场特征，根据不同风向划定不同的计算域。

## 4.2 网格划分

网格划分决定着计算的精确程度并影响计算速度，网格太密会导致计算速度下降并浪费计算资源；网格太疏导致计算精度不足结果不够准确，合理的网格方案需要考虑对计算域中不同的部分采用不同的网格方案。建筑周围，远离建筑的区域，建筑物轮廓有明显的局部特征（如尖角，凹槽，凸起等细微的外装饰），贴近地面的区域，都需要采用不同的网格方案。下面为本项目所采用的加密方案：

1) 普通网格：指除靠近地面和建筑以外的网格，通常不需要特别加密处理

- 分弧精度：对于有圆弧特征的建筑局部，把圆弧分解为线段时，弦到弧的最大距离；
- 初始网格大小：初始化时候正交网格的大小，单位米(m)；
- 最小细分级数：初始网格至少细分的级数；
- 最大细分级数：初始网格最多细分的级数；

2) 地面网格

靠近建筑物的区域称为近场，远离建筑物的区域称为远场。

近场的地面网格需要加密，对应地面细分级数较大；而远场地面对应网格较疏，地面细分级数较小。

3) 附面层网格

贴近地面/建筑壁面的空气流动，因为空气自身粘性而受到地面/建筑表面阻滞作用，紧贴地面/建筑壁面的空气流动速度几乎为 0，且速度随着与地面/建筑壁面距离的增加而增加，使得靠近地面的一定厚度空气层的流速呈现梯度分布，最终达到主流速度，而这层空气层通常称为流动边界层或者附面层。在做计算流体力学分析时，为了获取边界层/附面层内的空气流动特征，提升分析精度，宜对其中的网格进行分层加密，形成附面层网格。

- 地面附面层数：地面附面层网格的层数；
- 建筑附面层数：建筑表面附面层网格的层数；

以下为本项目的网格划分信息，上述网格方案对网格的控制分别体现在相应的网格参数中：

表 4.2-1 冬季网格划分信息

网格总数(个)	网格类型	网格尺寸	
1006900	普通网格	分弧精度(m)	0.18
		初始网格(m)	8.0
		最小细分级数	2
		最大细分级数	3
	地面网格	远场细分级数	2

	近场细分级数	3
附面层	地面附面层数	4
	建筑附面层数	1

表 4.2-1 夏季网格划分信息

网格总数(个)	网格类型	网格尺寸	
385385	普通网格	分弧精度(m)	0.24
		初始网格(m)	8.0
		最小细分级数	1
		最大细分级数	2
	地面网格	远场细分级数	1
		近场细分级数	2
	附面层	地面附面层数	2
		建筑附面层数	0

注：前述计算域随风向不同，所以相同的网格方案会产生不同的网格数量。

### 4.3 边界条件

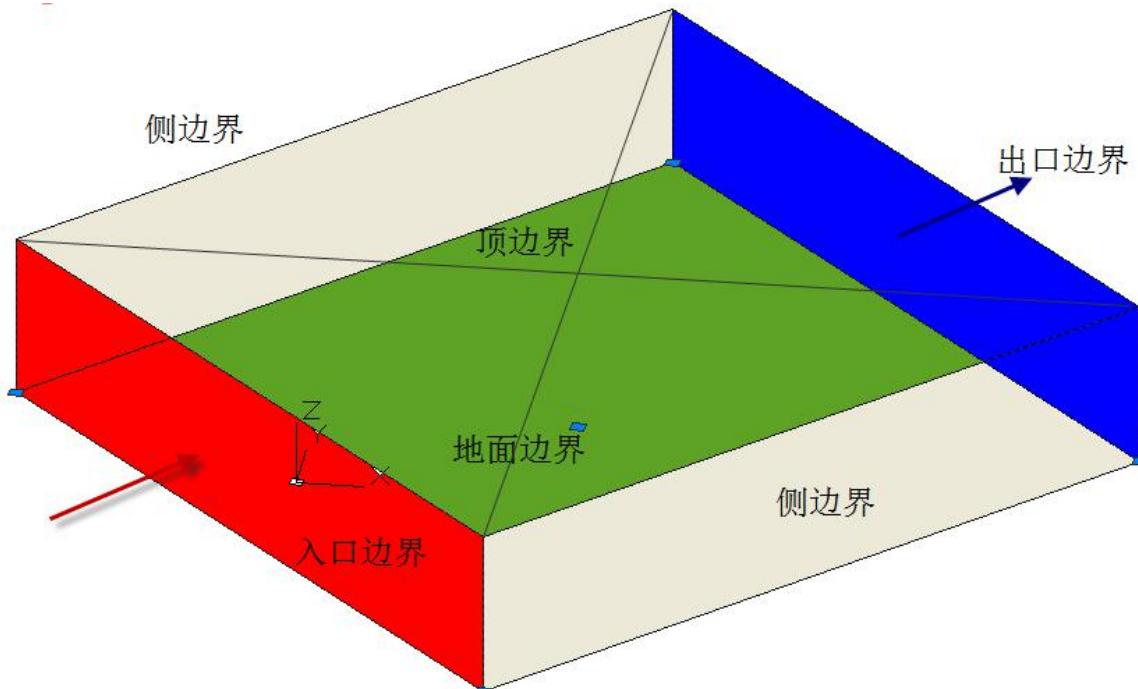


图 4.3-1 风场边界类型示意图

上图展示了计算域中风场边界的类型，本小节将给出不同边界的边界条件。

#### 4.3.1 入口与出口边界条件

##### 1) 入口风速梯度

本项目中，入口边界条件主要包括不同工况下的风速和风向数据，其中入口风速采用下列梯度风：

$$v = v_R \left( \frac{z}{z_R} \right)^\alpha \quad (4.3-1)$$

式中：

$v$ ,  $z$ ——任何一点的平均风速和高度；

$v_R$ 、 $z_R$ ——标准高度处的平均风速和标准高度值，《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 规定自然风场的标准高度取 10m，此平均风速对应入口风设置的数值；

$\alpha$ ——地面粗糙度指数，本项目为 0.28；

表 4.3-1 地面粗糙度指数参考值

参考标准	地貌类别	地面粗糙度指数
《绿色建筑评价技术细则》	空旷平坦地面	0.14
	城市郊区	0.22
	大城市中心	0.28

注：上述地面粗糙度指数参考《绿色建筑评价技术细则》关于 4.2.6 节条文说明，也可酌情参考《建筑通风效果测试与评价标准》JGJT3099-2013 中 5.2.1 节

## 2) 出口边界条件

本项目采用自由出流作为出口边界条件。

### 4.3.2 壁面边界条件

风场的两个侧面边界和顶边界设定为滑移壁面，即假定空气流动不受壁面摩擦力影响，模拟真实的室外风流动。

风场的地面边界设定为无滑移壁面，空气流动要受到地面摩擦力的影响。

## 4.4 湍流模型

湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。

本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准  $k-\epsilon$  湍流模型进行室外流场计算。

下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：

表 4.3-1 常用湍流模型适用范围

常用湍流模型	特点和适用工况
standard $k-\epsilon$ 模型	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究，一般的建筑通风均适用。
RNG $k-\epsilon$ 模型	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动。

<b>realizable k-ε 模型</b>	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于 RNG。
--------------------------	------------------------------------

## 4.5 求解计算

### 1. 数学模型

本项目采用 CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho U \dot{\phi}) = \operatorname{div}(\Gamma_\phi \operatorname{grad} \phi) + S_\phi$$

该式中的  $\phi$  可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表

表 4.3-1 计算流体力学的控制方程

名称	变量	$\Gamma_\phi$	$S_\phi$
连续性方程	1	0	0
x 速度	$u$	$\mu_{eff} = \mu + \mu_t$	$-\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \mu_{eff} \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \mu_{eff} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \mu_{eff} \frac{\partial w}{\partial x} \right)$
y 速度	$v$	$\mu_{eff} = \mu + \mu_t$	$-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \mu_{eff} \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \mu_{eff} \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \mu_{eff} \frac{\partial w}{\partial y} \right)$
z 速度	$w$	$\mu_{eff} = \mu + \mu_t$	$-\frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x} \left( \mu_{eff} \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \mu_{eff} \frac{\partial v}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \mu_{eff} \frac{\partial w}{\partial z} \right) - \rho g$
湍流动能	$k$	$\alpha_k \mu_{eff}$	$G_k + G_B - \rho \epsilon$
湍流耗散	$\epsilon$	$\alpha_\epsilon \mu_{eff}$	$C_{1\epsilon} \frac{\epsilon}{k} (G_k + C_{3\epsilon} G_B) - C_{2\epsilon} \rho \frac{\epsilon^2}{k} - R_\epsilon$
温度	$T$	$\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{\sigma_T}$	$S_T$

上表中的常数如下：

$$G_k = \mu_t S^2, \quad S = \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}, \quad S_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right), \quad G_B = \beta_T g \frac{\mu_t}{\sigma_T} \frac{\partial T}{\partial y}, \quad \mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon},$$

$$C_\mu = 0.0845, \quad C_{1\varepsilon} = 1.42, \quad C_{2\varepsilon} = 1.68, \quad C_{3\varepsilon} = \tanh \left| \frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}} \right|, \quad \sigma_T = 0.85, \quad \sigma_C = 0.7,$$

$$\alpha_k = \alpha_\varepsilon \text{ 由 } \left| \frac{\alpha - 1.3929}{\alpha_0 - 1.3929} \right|^{0.6321} \left| \frac{\alpha + 2.3929}{\alpha_0 + 2.3929} \right|^{0.3679} = \frac{\mu}{\mu_{eff}} \text{ 计算}$$

其中  $\alpha_0 = 1.0$ 。如果  $\mu \ll \mu_{eff}$ , 则  $\alpha_k = \alpha_\varepsilon \approx 1.393$

$$R_\varepsilon = \frac{C_\mu \rho \eta^3 (1 - \eta / \eta_0)}{(1 + \beta \eta^3)} \times \frac{\varepsilon^2}{k}, \quad \text{其中 } \eta = Sk / \varepsilon, \quad \eta_0 = 4.38, \quad \beta = 0.012$$

## 2. 算法说明

本项目采用 SIMPLE 算法求解上述方程组。

## 4.6 风速放大系数计算

风速放大系数反映了高层建筑对风速的放大作用，通常指建筑物周围离地面高 1.5m 处最大风速与开阔区域同高度风速之比。可采用下式平均风速随高度变化的指数函数进行风速放大系数的计算：

$$\begin{cases} v' = \frac{v_{1.5B}}{v_{1.5f}} \\ v_{1.5f} = v_{10f} \left( \frac{1.5}{10} \right)^a \end{cases} \quad (4.6-1)$$

(4.6-2)

其中：

$v'$ ——风速放大系数；

$v_{1.5B}$ ——建筑物周围距离地面高 1.5 米处最大风速，该风速通过前述风速计算获取，对应 1.5

高度处风速云图中的数据。

$v_{1.5f}$ ——远离建筑的开阔区域，距离地面 1.5 米高度处风速。

$v_{10f}$ ——远离建筑的开阔区域，距离地面 10 米高度处风速，此处取室外风场入口边界风速。

$a$ ——地面粗糙度指数，本项目为 0.28；

## 5 结果分析

### 5.1 工况表

本结果基于以下几个工况进行计算：

序号	季节	风速(m/s)	风向	风向 (°)
1	冬季	2.90	WNW	157.5
2	夏季	2.80	ESE	337.5

说明：风向逆时针为正，正东为0°，正北为90°，正西为180°，正南为270°。风向字母意义如下图所示：

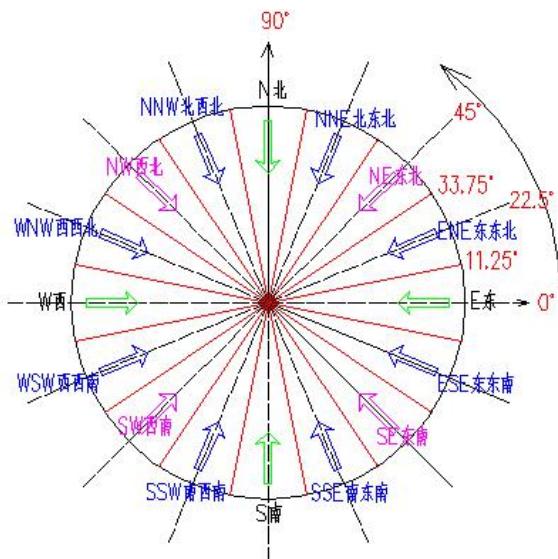


图 5.1-1 风向示意图

### 5.2 冬季工况

本项目冬季工况的入口边界风速为2.90m/s，风向为WNW。

#### 5.2.1 风速达标分析

##### 5.2.1.1 人行区域风速达标分析

下图为本项目划定的人行区域风速分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行区域风场，如果有风速超标区域，图中会用速度上限值为5m/s的黑色等值线标示。

分析下列图数据，未标示出超标区域，可知人行区域风速小于5m/s，**满足**绿标要求。

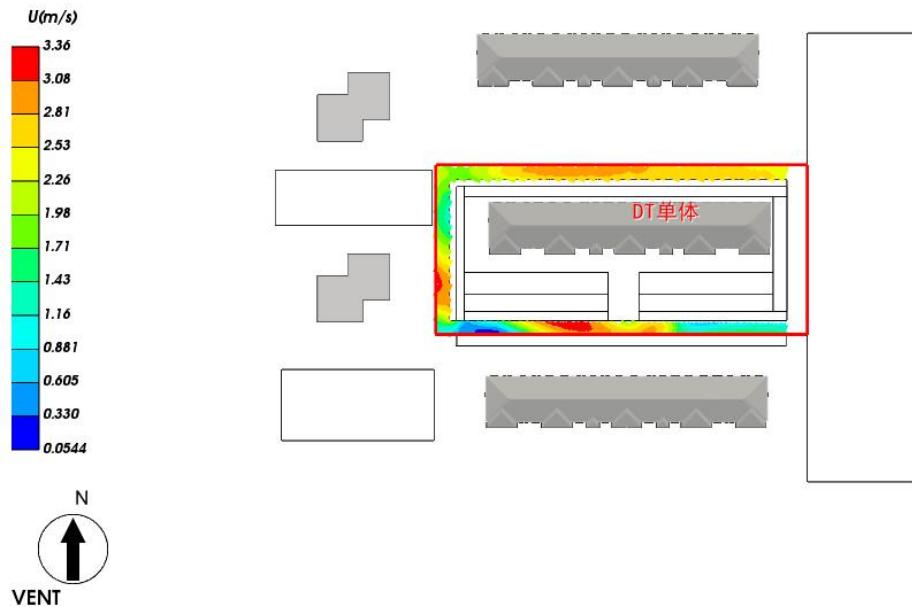


图 5.1- 1 人行区域-1.5 米高度水平面风速云图-冬季

下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。计算域内建筑周围如果有风速超限区域，图中会用速度上限值为 5m/s 的黑色等值线标示。分析下图数据，建筑周围没有风速超限区域，可以采用该建筑布局。

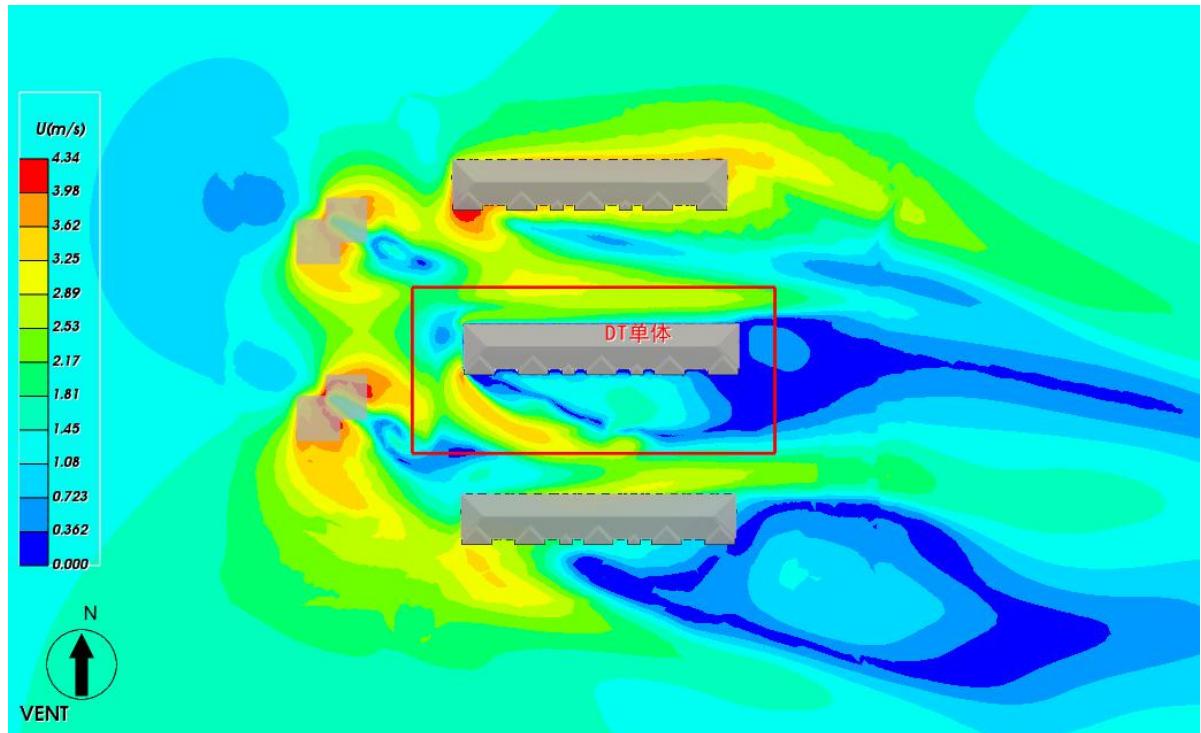


图 5.1- 2 计算域内-1.5 米高度水平面风速云图-冬季

## 5.2.2 风速放大系数达标分析

### 5.2.2.1 人行区域

下图为本项目划定的人行区域风速放大系数分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行走区域风场，如果有风速放大系数超标区域，图中会用风速放大系数上限值为 2 的黑色等值线标示。分析下列云图数据，图中未标示出风速放大系数超标区域，因此可知人行区域风速放大系数小于 2，**满足绿标要求**。

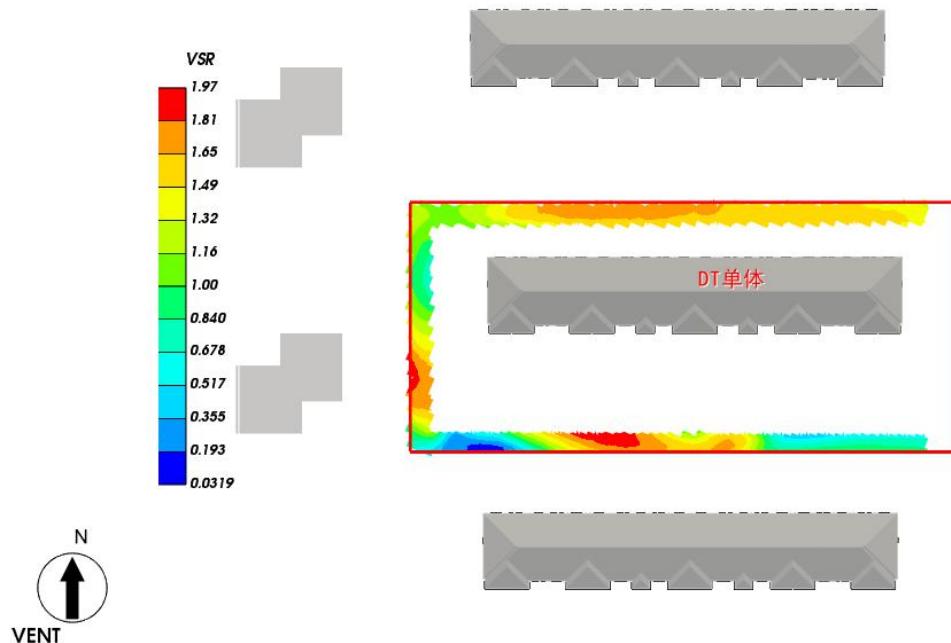


图 5.1-3 人行区域-1.5 米高度水平面风速放大系数云图-冬季

下图为整个计算域内风速放大系数分布云图，参考该图中速度分布以及前述风速分布可以对项目中整体建筑布局进行优化。同样，计算域内建筑周围如果有风速放大系数超限区域，图中会用上限值为 2 的黑色等值线标示。分析下图数据，建筑周围出现风速放大系数超限区域，需酌情调整建筑布局。

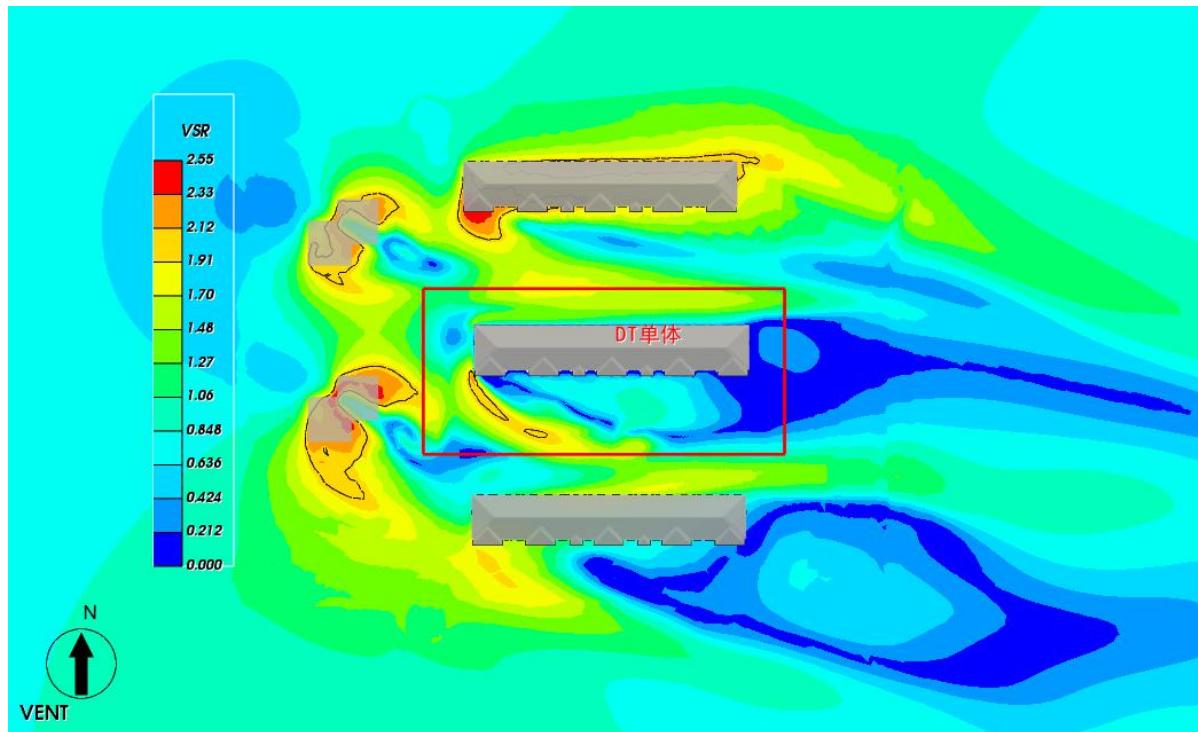


图 5.1-4 1.5 米高处风速放大系数云图

注：

- 1) 户外活动主要场地包括人行道、广场、游憩场、停车场以及庭院，本项目中均定义为人行区。
- 2) 人行区和计算域内风速分布云图中图例上限均为计算域内实际风速最大值，图例上限也可按需求在软件中调整。
- 3) 通常将 1.5 米作为一般人群的参考行走高度，也可酌情调整人行走高度。

### 5.2.3 人行区域冬季工况风速/风速放大系数达标判定

综合上述冬季工况风场中风速和风速放大系数的计算分析，将分析结果汇总如下表：

表 5.1-1 冬季工况风速/风速放大系数达标分析汇总

评价量	标准要求限值	是否有超限区域	达标判断
风速	<5m/s 或 <2m/s	否	是
风速放大系数	<2	否	是

### 5.2.4 建筑迎风面和背风面风压分析

标准中规定“冬季工况下除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa”，避免由于建筑迎风面与背风面表面风压差过大，导致冷风通过门窗缝隙渗透过多，从而增加室内热负荷而不节能，因此建筑迎风面与背风面表面风压差的控制需要体现在对应的门窗表面风压上。

#### 5.2.4.1 建筑迎风面和背风面风压差计算方法

本项目采用面积加权法对建筑迎风面和背风面对应门窗的风压值进行计算，最后获得迎背风面门窗的风压差值。下面将以一个示意建筑为例说明具体计算过程。

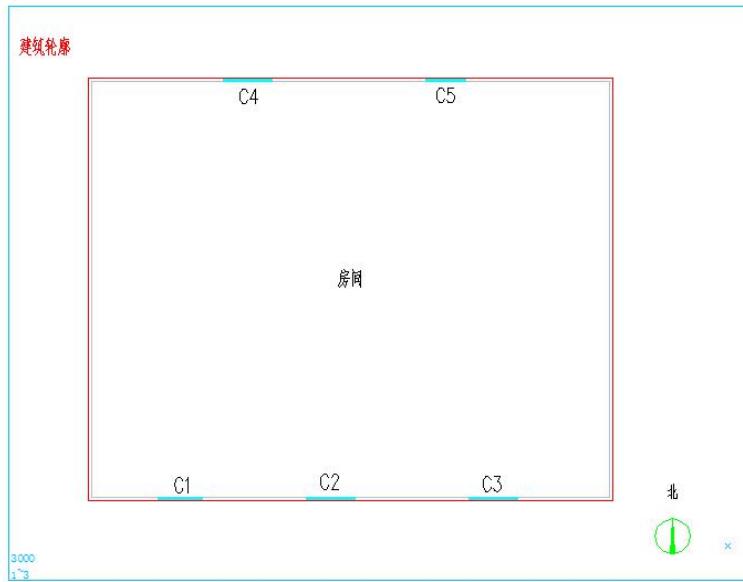


图 5.1-5 示意建筑平面图

以上图建筑第二层为例，迎风面窗户 C1，C2，C3 的平均风压值，通过每个窗户的平均风压和其窗户面积进行加权平均计算，如下式：

$$P_{up} = \frac{P_{C1} \times A_{C1} + P_{C2} \times A_{C2} + P_{C3} \times A_{C3}}{A_{C1} + A_{C2} + A_{C3}} \quad (5.1-1)$$

式中： $P_{C1}$ 、 $P_{C2}$ 和 $P_{C3}$ 分别为窗户 C1，C2，C3 的平均风压值，而 $A_{C1}$ 、 $A_{C2}$ 和 $A_{C3}$ 为各个窗户的面积， $P_{up}$ 为迎风面窗户平均风压。

背风面窗户平均风压与迎风面窗户平均风压计算公式相同，在此不再赘述。上述以一个示意建筑为例说明了本项目目标建筑迎风面与背风面风压差的计算过程，下面将给出本项目各个目标建筑的迎背风面风压差计算结果。

#### 5.2.4.2 建筑迎风面和背风面风压云图

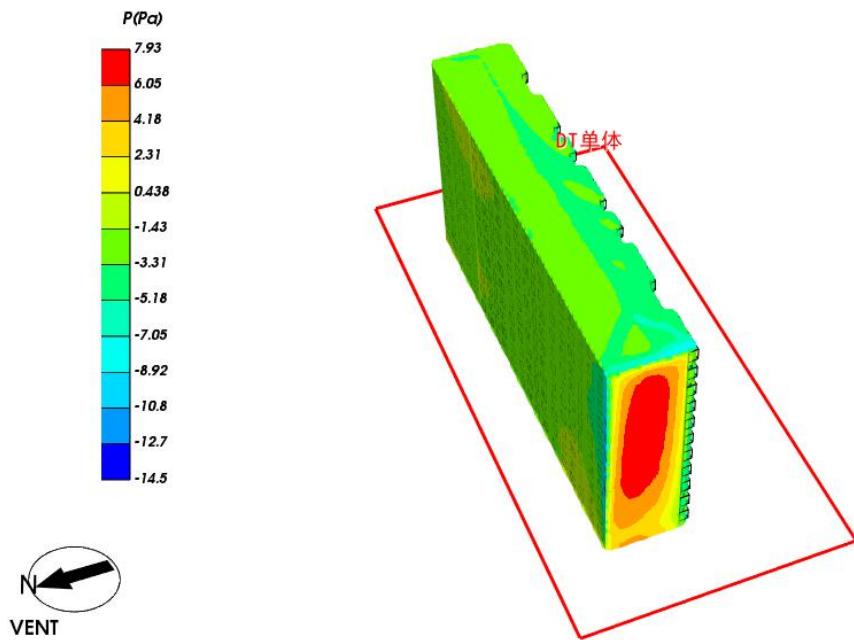


图 5.1- 6 建筑迎风面风压云图

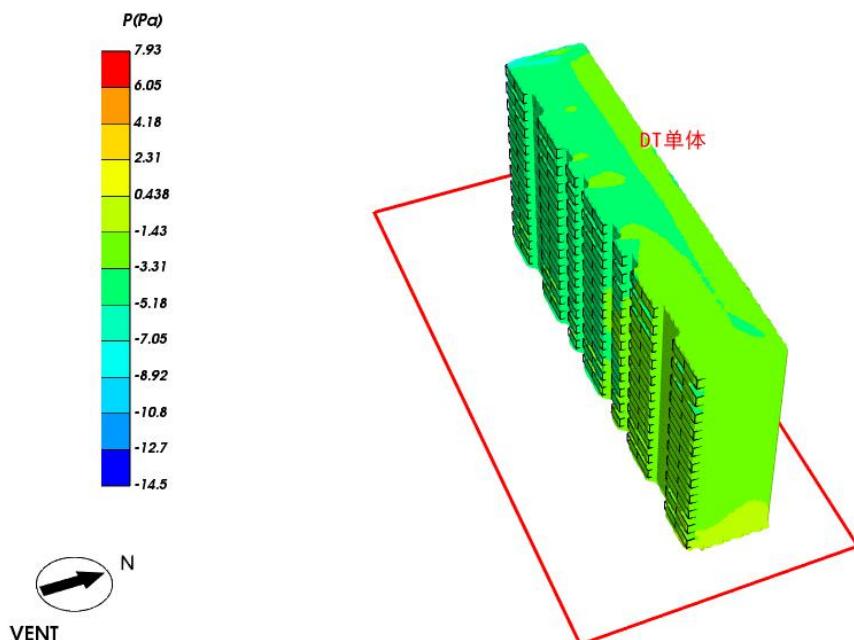


图 5.1- 7 建筑背风面风压云图

#### 5.2.4.3 建筑迎风面和背风面风压差计算结果

表 5.1- 2 建筑-DT 单体(迎春里\_t7 改造前)迎背风面窗平均风压差表

区域	迎风面窗平均风压(Pa)	背风面窗平均风压(Pa)	迎背风面窗平均风压差(Pa)
1层	-2.74	-2.29	-0.45
2层	-2.78	-2.50	-0.28
3层	-2.44	-3.24	0.80
4层	-2.73	-3.32	0.59
5层	-2.75	-3.41	0.66
6层	-2.82	-3.42	0.60
7层	-2.98	-3.36	0.38
8层	-3.43	-3.41	-0.02
9层	-3.32	-2.83	-0.49
10层	-3.37	-2.90	-0.47
11层	-2.93	-3.64	0.71
整楼	-2.96	-3.17	0.21

结论：迎风第一排建筑，**标准未做要求**。

#### 5.2.4.4 建筑迎风和背风面风压差结论汇总

表 5.1-3 建筑迎风和背风面风压差结论汇总表

建筑编号	迎风面平均风压(Pa)	背风面平均风压(Pa)	建筑迎风和背风面风压差(Pa)	是否达标
DT 单体(迎春里_t7 改造前)	-2.96	-3.17	0.21	不参评

结论：本项目中参评建筑**满足**“除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa”的要求。

### 5.3 夏季工况

本项目夏季工况的入口边界风速为 2.80m/s，风向为 ESE。

根据前述《绿色建筑评价标准》对于夏季工况的要求，夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在夏季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免夏季人行区有明显的气流旋涡和无风区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析建筑周围人行区的风速和风速放大系数分布，并作出判断。

**无风区的定义** 通常当人行区域风速 $\leq 0.2\text{m/s}$ 时，该区域风向标处于静止状态，在此区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。

注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。

### 5.3.1 无风区计算分析

#### 5.3.1.1 人行区域

本项目通过 CFD 计算获取整个计算域内以及人行区的风速分布，并通过速度下限为 0.2m/s 的速度等值线标示出超限区域。结合下列图和表中数据，人行区内未标示出风速 小于 0.2m/s 的超限区域，因此人行区风速 满足 绿标要求，项目可采用现有建筑布局。

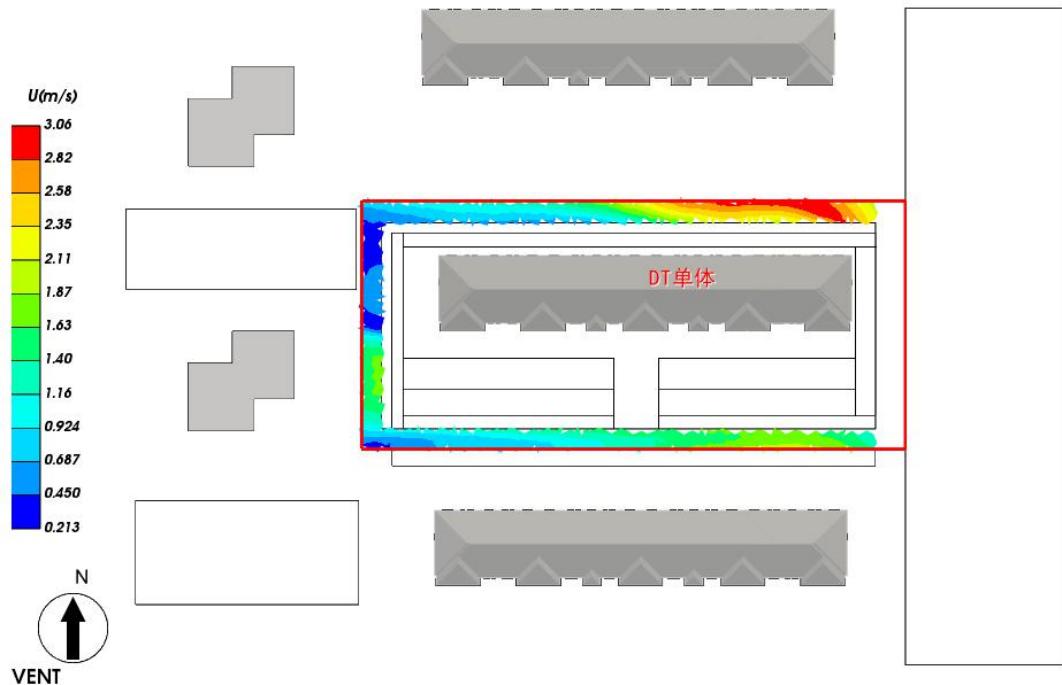


图 5.2-1 人行区域-1.5 米高度水平面风速云图-夏季

下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。分析下图，黑色等值线标示出了人行区内风速小于 0.2m/s 的超限区域，因此未满足绿标要求，需调整建筑布局优化区域内风速分布。

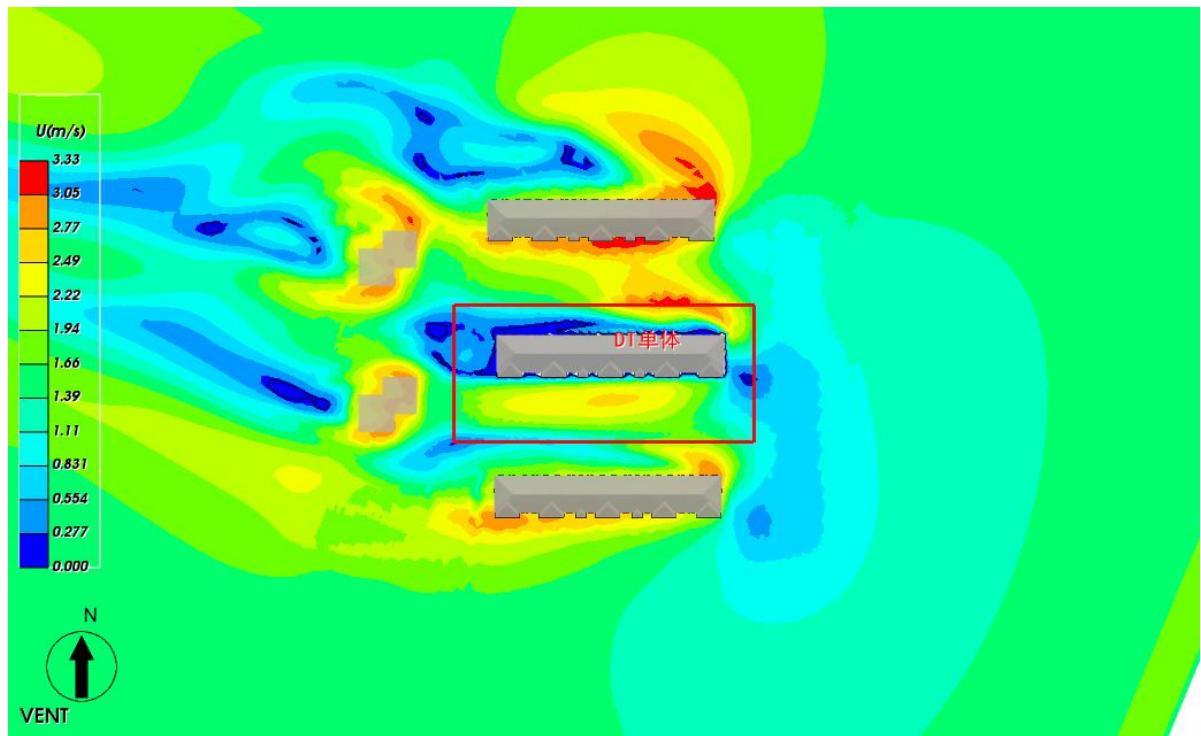


图 5.2-2 计算域内-1.5米高度水平面风速云图-夏季

### 5.3.2 旋涡区分析

#### 5.3.2.1 人行区域

旋涡区的空气流运动体现在风速矢量图中，即若干矢量箭头以某位置为中心顺时针或者逆时针旋转呈螺旋状分布。分析下图可知，人行区没有明显的旋涡产生，因此满足绿标要求。

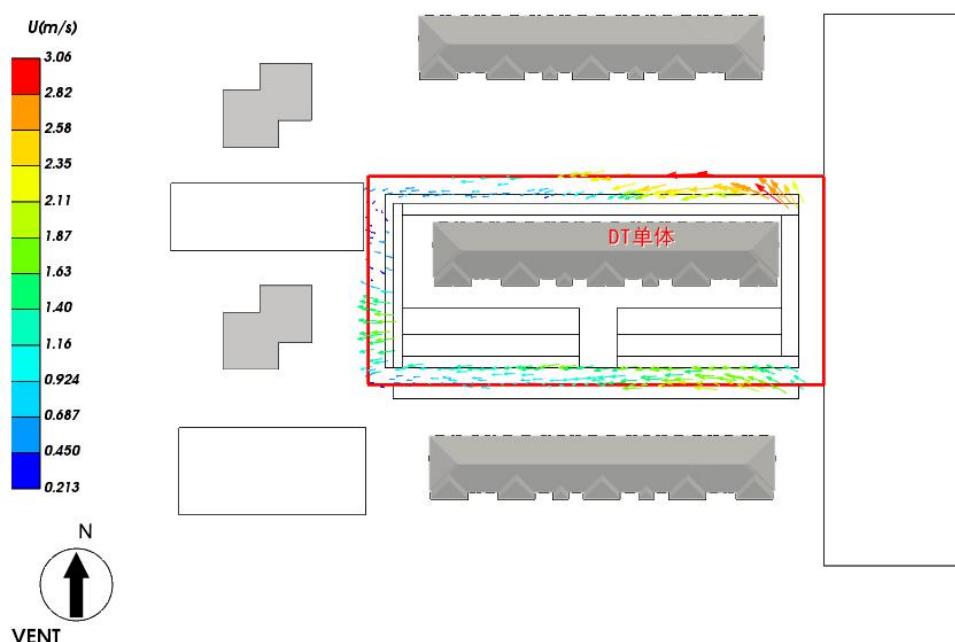


图 5.2-3 人行区域-1.5米高度水平面风速矢量图

下图为计算域内的风速矢量图，分析下图可知，计算域内没有明显的旋涡产生，本项目建筑布局基本合理。

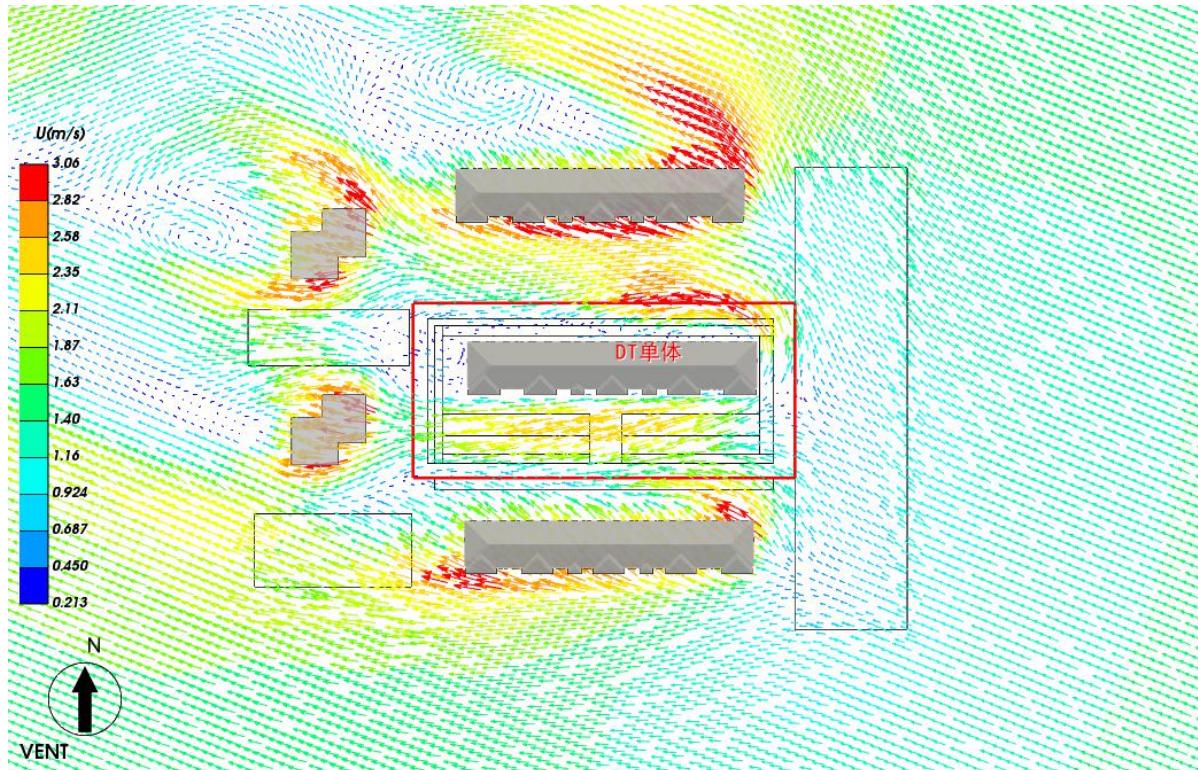


图 5.2-4 计算域内-1.5米高度水平面风速矢量图

### 5.3.3 人行区域旋涡区/无风区达标判定

表 5.2-1 夏季无风区/旋涡区达标分析汇总

评价量	标准要求	是否有无风区/旋涡区	达标判断
无风区	无风区面积为 0	否	是
旋涡区	旋涡区面积为 0	否	是

### 5.3.4 外窗内外表面风压差达标分析

分析《绿色建筑评价标准》，夏季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa。

可见在夏季，为了获得良好的室内风环境，首先要有良好的室外风环境。当外窗关闭时，**外窗内表面风压近似为 0**，因此标准要求外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa，即为关窗状态下外窗外表面的风压绝对值需大于 0.5Pa。只有**外窗外表面的风压绝对值足够大时**，才可以确保良好的**开窗通风效果**，形成较好的室内风环境。

下图为夏季工况下，建筑迎风面和背风面对应外窗表面的风压分布图，结合图例数值可以清晰看到外窗表面风压小于 0.5Pa 的外窗区域。

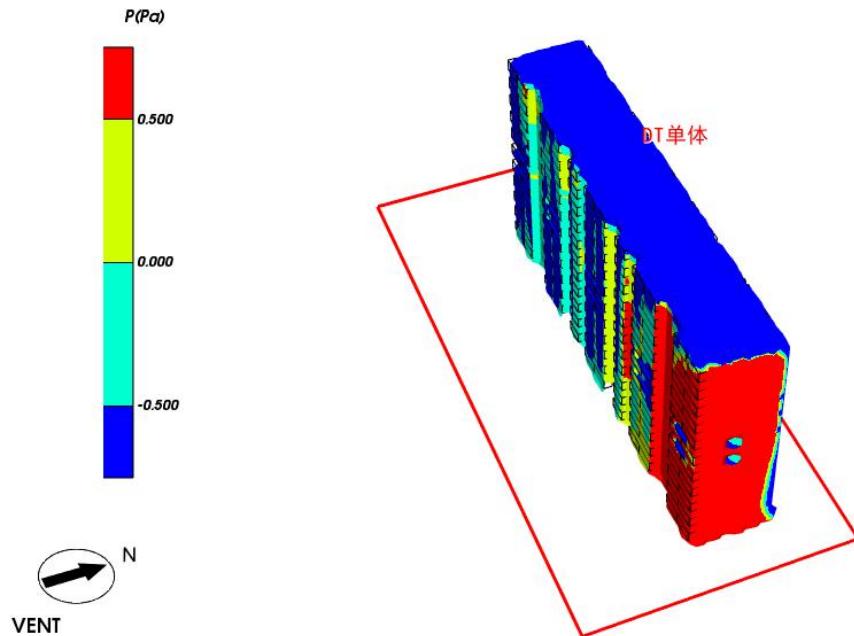


图 5.2-5 建筑迎风面外窗表面风压云图-夏季

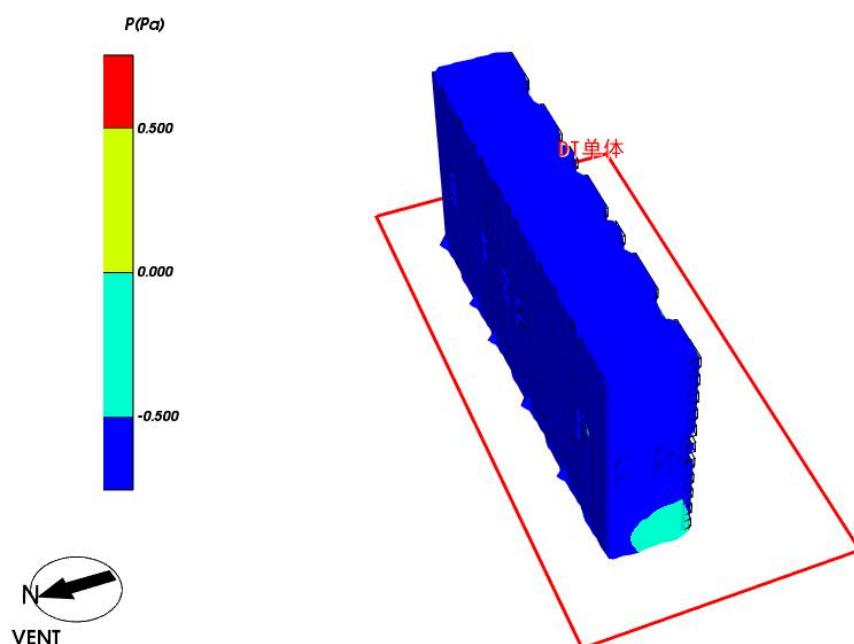


图 5.2-6 建筑背风面外窗表面风压云图-夏季

下表为依据上图提取的外窗外表面前后表面平均风压数据，相当于外窗室内外表面风压差数据，并依据标准做出达标判断：

表 5.2-2 建筑外窗室内外风压差达标判定表

建筑编号	可开启外窗总数	室内外风压差大于 0.5Pa 的外窗总数	达标比例 (%)	是否达标
DT 单体(迎春里 t7 改造前)	726	511	70.39	是

说明：达标比例 = (室内外风压差大于 0.5Pa 的总数 / 可开启外窗总数) \* 100%

结论：本项目中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa”的要求。

## 5.4 结论

### 5.4.1 冬季工况达标判断

表 5.3-1 冬季工况达标判断表

评价项目	标准要求	项目计算结果	达标判定	得分
风速	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s, 且室外风速放大系数小于 2, 得 3 分;	人行区没有出现风速大于 5m/s 的区域, 户外休息区、儿童娱乐区没有出现风速大于 2m/s 的区域	达标	3 分
		人行区没有出现风速放大系数大于等于 2 的区域		
建筑迎风面/背风面风压值	除迎风第一排建筑外, 建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa, 得 2 分	本项目没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于 5Pa 的建筑	达标	2 分

### 5.4.2 过渡季、夏季工况达标判断

表 5.3-2 过渡季、夏季工况达标判断表

评价项目	标准要求	项目计算结果	达标判定	得分
无风区	场地内人活动区不出现涡旋或无风区, 得 3 分	人行区无无风区	达标	3 分
		人行区无旋涡区		
外窗室内外表面的风压差	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa, 得 2 分。	可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求	达标	2 分

综合上述达标判断详表的信息，可知本项目得分为 10 分。