

统一社会信用代码

91130184060473483C

营业执照



扫描二维码，“国家企业信用信息公示系统”APP即可查询企业信用信息，并可下载相关文书。

名称 河北科雨防水材料有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 侯铁会

经营范围

生产、销售、防水材料；承接保温、防水工程、建筑工程、建筑安装工程、水、暖、电安装工程、装饰装修工程、幕墙工程、外墙保温施工；防水剂、防水涂料、防腐保温材料、五金建材、装饰材料销售(危险化学品除外)；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

注册资本 壹亿贰仟万元整

成立日期 2013年01月09日

营业期限 2013年01月09日至 2033年01月09日

住所 新乐市杜固镇解香村

登记机关

2020年9月17日



安全生产许可证

证书编号：(冀)JZ安许证字[2021]018680

单位名称：河北科雨防水材料有限公司

主要负责人：侯铁会

单位地址：新乐市杜固镇解香村

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

有效期至：2024年09月17日

许可范围：建筑施工



企业最新信息
可通过扫描二维码查询




发证机关：河北省住房和城乡建设厅

2021年09月18日



第 44496426 号

商标注册证

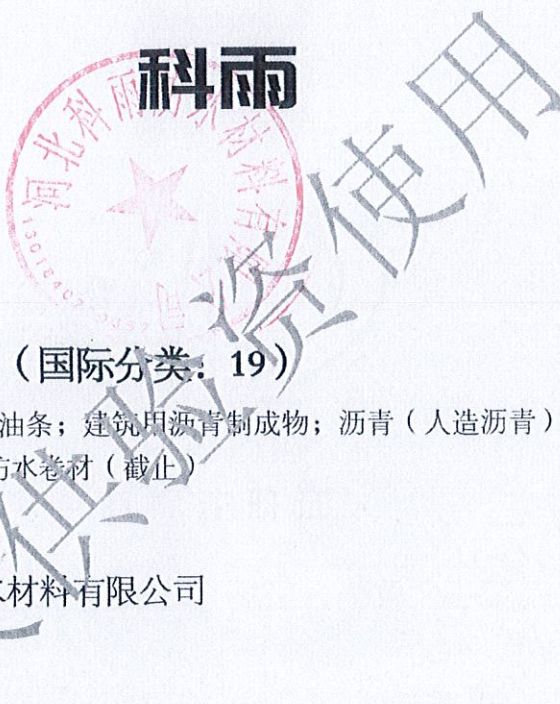

核定使用商品/服务项目（国际分类：19）

第 19 类：柏油；沥青；建筑用焦油条；建筑用沥青制成物；沥青（人造沥青）；建筑用沥青纸；屋顶用沥青涂层；建筑用毡；油膏；防水卷材（截止）

注册人 河北科雨防水材料有限公司

注册人地址 河北省新乐市杜固镇解香村

注册日期 2020年12月14日 有效期至 2030年12月13日

局长



申与雨

发证机关



河北省建筑工程材料设备产品使用备案和信用详情			
企业基本信息			
企业信息档案编号	JCB石0106		
生产企业名称	河北科雨防水材料有限公司		
统一社会信用代码	91130184060473483C		
法定代表人	侯铁会	注册资本	120000000
联系电话	18732152397	企业邮编	050700
企业地址	河北省石家庄市新乐市新乐市杜固镇解香村		
代理单位信息			
代理单位			
代理单位联系人		代理单位联系人电话	
代理单位地址			
代理单位邮编			
备案产品信息			
产品（设备）名称（规格、型号、等级）	绿色建材评价标识等级	年产能	备注
非固化橡胶沥青防水涂料（/）	无	1820吨	
聚合物水泥防水涂料（/）	无	766吨	
种植屋面耐根穿刺防水卷材（/）	无	185万平方米	
预铺防水卷材（/）	无	45万平方米	
自粘聚合物改性沥青防水卷材（/）	无	228万平方米	
弹性体改性沥青防水卷材（/）	无	1086万平方米	
反应粘结型自粘防水卷材（/）	无	230万平方米	
反应粘结型强力交叉膜自粘防水卷材（/）	无	98.7万平方米	
种植屋面用自粘耐根穿刺防水卷材（/）	无	89.6万平方米	
水性聚氨酯防水涂料（/）	无	245吨	
种植屋面用铜胎基耐根穿刺防水卷材（/）	无	221万平方米	
信用档案年度更新日期	2024-04-16	企业信用档案二维码	

备案机关：衡水市住房和城乡建设局

备案日期：2023年04月17日

本详情可在河北省住房和城乡建设厅网站->查信息->工程项目中材料设备和产品备案栏目查询□





170301341286
有效期至2023年08月22日止

检测报告



Test Report

统一编号: 冀建检(C)2023-00690

样品名称: 弹性体改性沥青防水卷材
Name of Product

型号: SBS II PY PE PE 3 10
Type

委托单位: 河北科雨防水材料有限公司
Precative Applicant

检验类别: 委托检验
Test Category



河北省建筑科学研究院有限公司

Hebei Academy Of Building Research Co. Ltd.



河北省建筑科学研究院有限公司

Hebei Academy Of Building Research Co. Ltd.

检测报告

Test Report

共 2 页 第 1 页


统一编号:冀建检(C)2023-00690

委托单位	河北科雨防水材料有限公司	委托日期	2023-03-16
样品名称	弹性体改性沥青防水卷材	报告日期	2023-03-23
规格型号	SBS II PY PE PE 3 10	品 牌	/
生产单位	河北科雨防水材料有限公司	送检数量	2m ²
样品状态	外观规整，无损伤	检验类别	委托检验
检验项目	耐热性、低温柔性、拉力、延伸率、不透水性	生产/出厂日期	2023年2月20日
检验依据	GB 18242-2008 GB/T 328.10-2007 GB/T 328.8-2007 GB/T 328.14-2007 GB/T 328.11-2007 GB 50208-2011		
检验结论： 送检弹性体改性沥青防水卷材SBS II PY PE PE 3 10所检不透水性符合GB 50208-2011标准要求，其它项目符合GB 18242-2008标准要求。 (2)			
备 注： 不透水性依据GB 50208-2011 0.3MPa 120min评定。			

批准人: 孙广

审核人: 陈东

检验人: 董晨

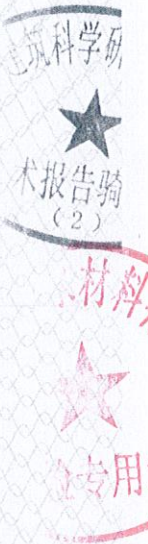

河北省建筑科学研究院有限公司

Hebei Academy Of Building Research Co. Ltd.

检测报告

Test Report

共 2 页 第 2 页

统一编号:冀建检(C)2023-00690

序号	检验项目		标准要求	实测结果	单项结论
1	耐热性, °C	试验现象	105℃ 无流淌、无滴落	均无流淌、滴落	合格
		滑动, mm	滑动≤2	上表面0.1mm、下表面0.1mm	合格
2	低温柔性		-25℃ 无裂缝	上下表面均无裂缝	合格
3	不透水性, 120min		0.3MPa 不透水	均不透水	合格
4	拉力, N/50mm	纵向	≥800	1105	合格
		横向	≥800	1055	合格
		试验现象	拉伸过程中试件中部无沥青涂盖层开裂、无与胎基分离现象。	拉伸过程中试件中部均无沥青涂盖层开裂、无与胎基分离现象。	合格
5	延伸率, %	纵向	≥40	49	合格
		横向	≥40	55	合格