



180001283476



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-CL2-2022-00674

产品名称
Name of Product


地砖

委托单位
Client

佛山市圣亚诺陶瓷有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

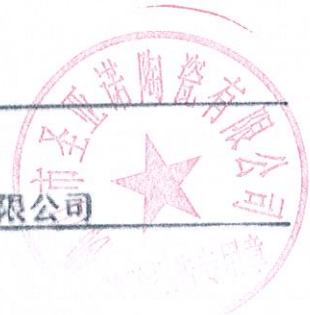

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



2022-001841

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD



国家建筑工程质量检验检测中心


NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2022-001841

报告编号 (No. of Report): BETC-CL2-2022-00674

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

委托单位 (Client)		佛山市圣亚诺陶瓷有限公司		
地址 (ADD.)		样品编号 (NO.)	CL2-2022-00674	
样品 (Sample)	名称 (Name)	地砖	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	敖丽君、宏祥、亮洁、飒科米、思奥米特	规格型号 (Type/Model)	800mm×800mm×9.5mm BII a类
生产单位 (Manufacturer)		佛山市广惠陶瓷有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2023-04-07	数量 (Quantity)	10片
工程名称 (Name of engineering)		-----		
检测 (Test)	项目 (Item)	尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐污染性、放射性核素 (内照射指数、外照射指数)	地点 (Place)	北三环总部
	仪器 (Instruments)	电子天平、游标卡尺、数显式陶瓷吸水率测定仪、陶瓷砖综合测定仪、工作用玻璃体温度计、陶瓷砖厚度测定仪、电热鼓风干燥箱、低本底多道γ能谱仪、微机控制电子万能试验机	日期 (Date)	2023-04-12~04-21
检测依据 (Test based on)		GB/T 3810.14-2016《陶瓷砖试验方法 第14部分 耐污染性的测定》 GB/T 3810.2-2016《陶瓷砖试验方法 第2部分 尺寸和表面质量的检验》等		
判定依据 (Criteria based on)		GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检测结论 (Conclusion)				
<p>经检测, 该样品所检项目放射性核素 (内照射指数、外照射指数) 项目的检测结果符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准 (A类装饰装修材料) 的技术指标要求, 尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、耐污染性项目的检测结果符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准 (BII a类) 的技术指标要求。</p> <p>(本页以下无正文)</p>				
备注		-----		
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
姚	周	李	010-84283858	2023-04-26



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-CL2-2022-00674

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

序号	检测项目		检测依据	技术指标 (BIIa类)	检测结果	单项评定	
1	尺寸	长度和宽度	GB/T 3810.2-2016	相对于工作尺寸的允许偏差, %	-0.01~+0.01	符合	
				偏差最大值, mm	-0.11~+0.05	符合	
		厚度		相对于工作尺寸厚度的允许偏差, %	±5	-3.0~+0.6	符合
				偏差最大值, mm	±0.5	-0.28~+0.06	符合
		边直度		相对于工作尺寸的最大允许偏差, %	±0.5	-0.03~+0.06	符合
				偏差最大值, mm	±1.5	-0.23~+0.46	符合
		直角度		相对于工作尺寸的最大允许偏差, %	±0.5	-0.03~+0.04	符合
				偏差最大值, mm	±2.0	-0.27~+0.31	符合
		表面平整度		偏差最大值, mm	≤2.0	0.55(上凸)	符合
		2		吸水率 (质量分数)	GB/T 3810.3-2016	平均值, %	3<E≤6
单个最大值, %	≤6.5		4.5			符合	
3	破坏强度 (厚度≥7.5mm), N		GB/T 3810.4-2016	≥1000	2413	符合	
4	断裂模数	GB/T 3810.4-2016	平均值, MPa	≥22	49.3	符合	
			单个(最小值), MPa	≥20	39.8	符合	
5	耐污染性 (有釉砖)		GB/T 3810.14-2016	最低 3 级	5 级	符合	
备注	此栏空白						

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING
报告编号(No. of Report):BETC-CL2-2022-00674 第 3 页 共 3 页(Page 3 of 3)

序号	检测项目		检测依据	技术指标 (A类装饰装修材料)	检测结果	单项评定
6	放射性核素	内照射指数 (I_{Ra})	GB 6566-2010	≤ 1.0	0.48	符合
		外照射指数 (I_r)		≤ 1.3	0.79	符合

(本页以下无正文)



备注	此栏空白
----	------

产品合格证

执行标准：GB/T4100-2015 附录 G 和
GB6566-2010 A 类标准检验合格。

检验员：08 号





营 业 执 照

(副 本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 91440604760630208E

名 称	佛山市圣亚诺陶瓷有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	佛山市禅城区江湾二路10号星光机电大厦二楼201之二
法定代表人	郜建宗
注册 资 本	人民币伍拾万元
成 立 日 期	2004年04月07日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	经销:陶瓷制品及原料(不含危险品),建筑材料,装饰材料,五金工具,日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 〰

