


分类	围护传热	室内得热	窗口射	新风/渗透	热回收	合计
供暖需求 (kWh/m²)	-210.54	16.34	36.43	-31.51	0.00	-189.28
▶ 供冷需求 (kWh/m²)	4.45	7.12	14.19	10.81	0.00	36.57

☒ 单位面积指标
建筑面积: 386 m²

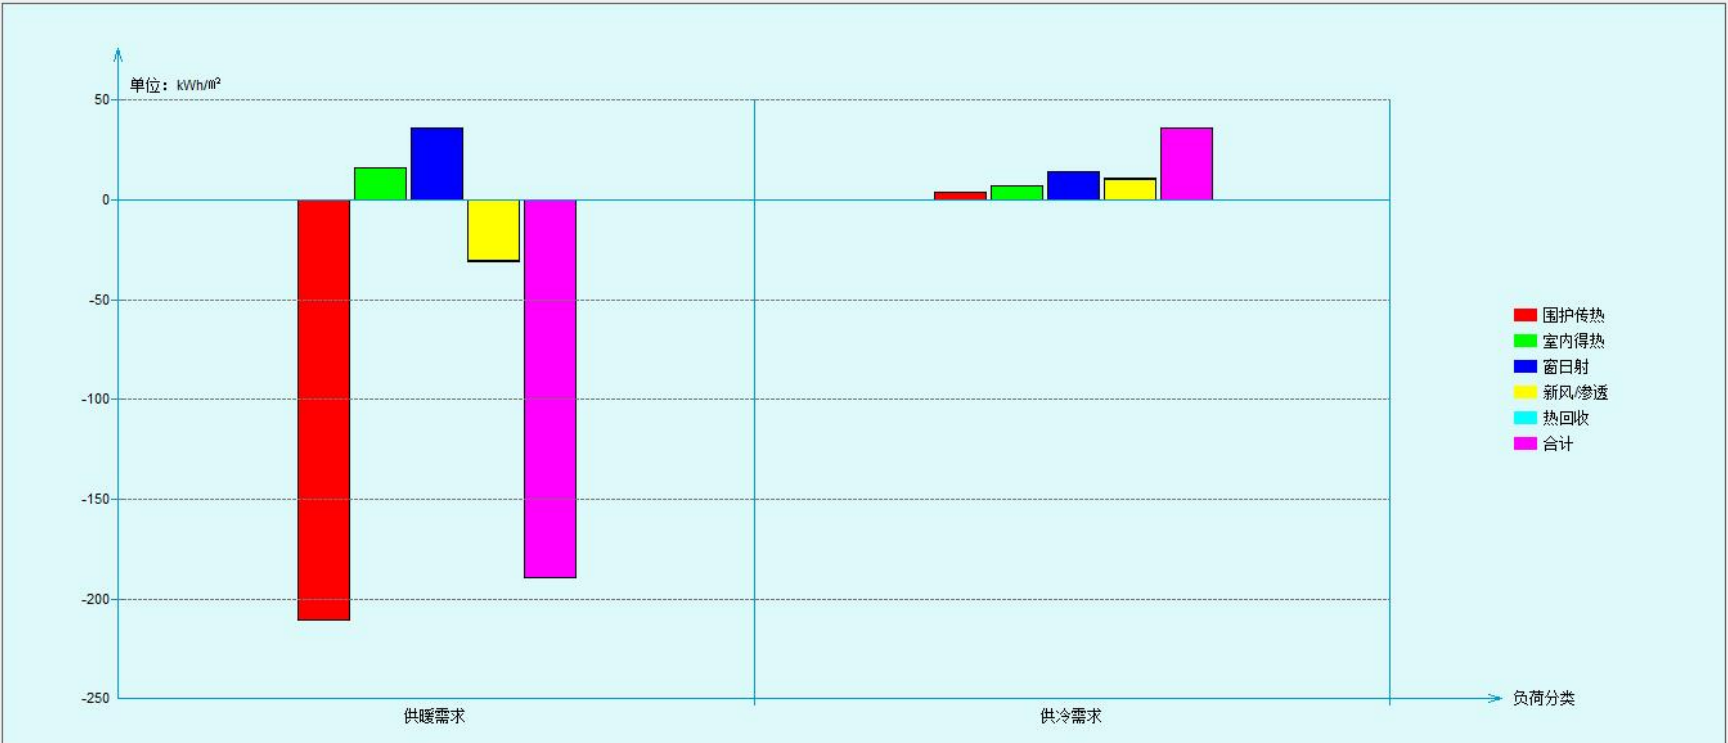


建筑面积：508m²；建筑寿命：50年
 ☐ 单位面积指标

建材生产运输
 建筑建造拆除
 建筑运行
 碳汇
 全生命周期

类别	年碳排放量(tC)	碳排放量(tC)
建材生产	21.898	1094.815
建材运输	0.602	30.196
建筑建造	0.007	0.367
建筑拆除	2.251	112.538
建筑运行	56.067	2803.360
碳汇	0	0
▶ 合计	80.825	4041.276

全生命周期碳排放

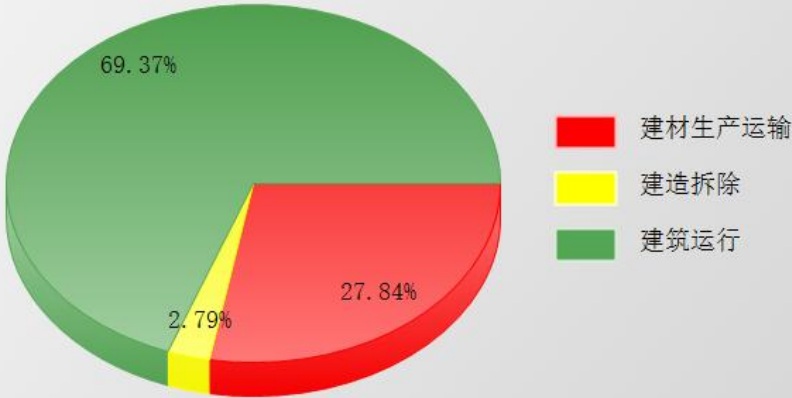

时长\区间	开机时长	25%	50%	75%	100%	>100%	
冷负荷时长(h)	2469	1491	763	188	27	0	划分区间

时长\区间	开机时长	25%	50%	75%	100%	>100%	
热负荷时长(h)	5225	1851	1336	1557	481	0	划分区间

冷热源容量(kW)

冷负荷

☐ 设计负荷

16.094

计算

☒ 全年峰值

24.032

热负荷

☐ 设计负荷

27.197

计算

☒ 全年峰值

35.632



显示类型


直方图


冷负荷延时图

热负荷延时图

逐时负荷率

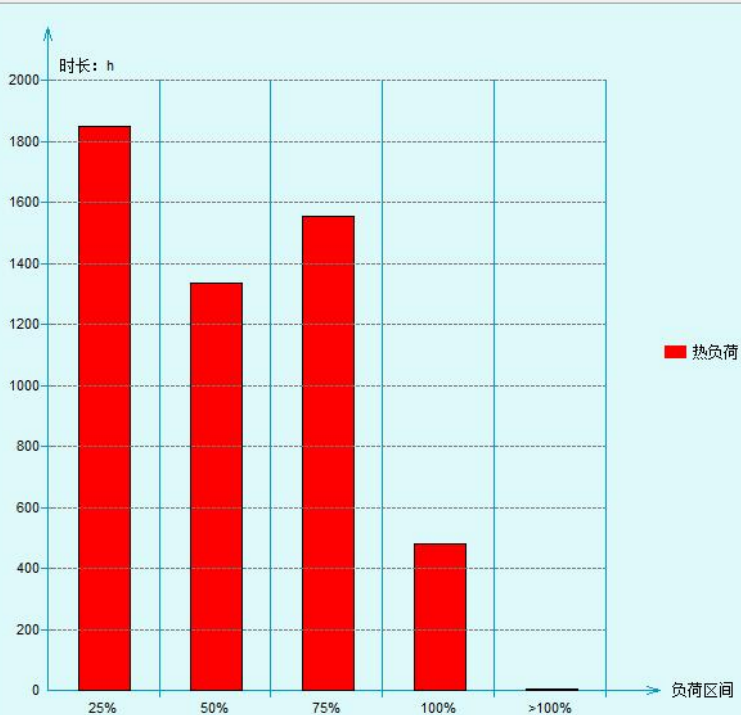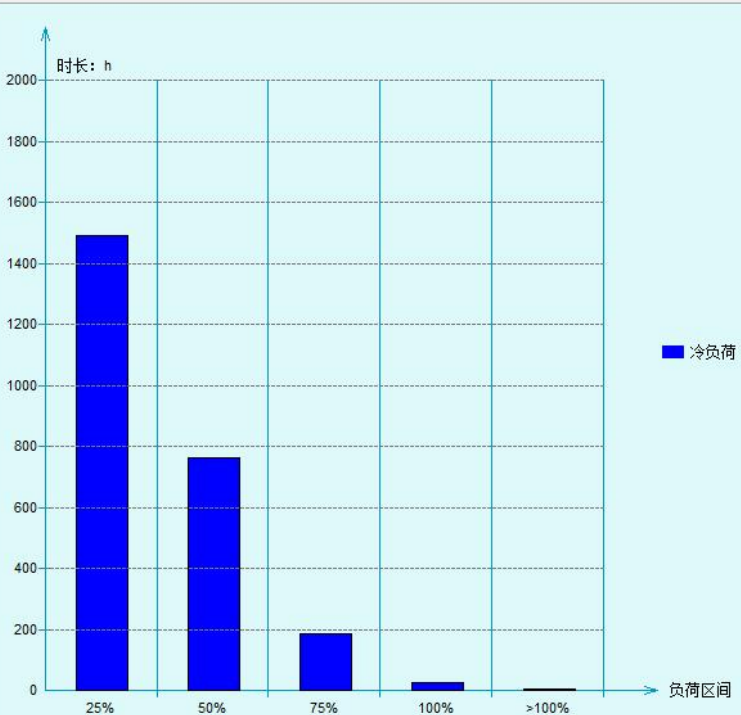

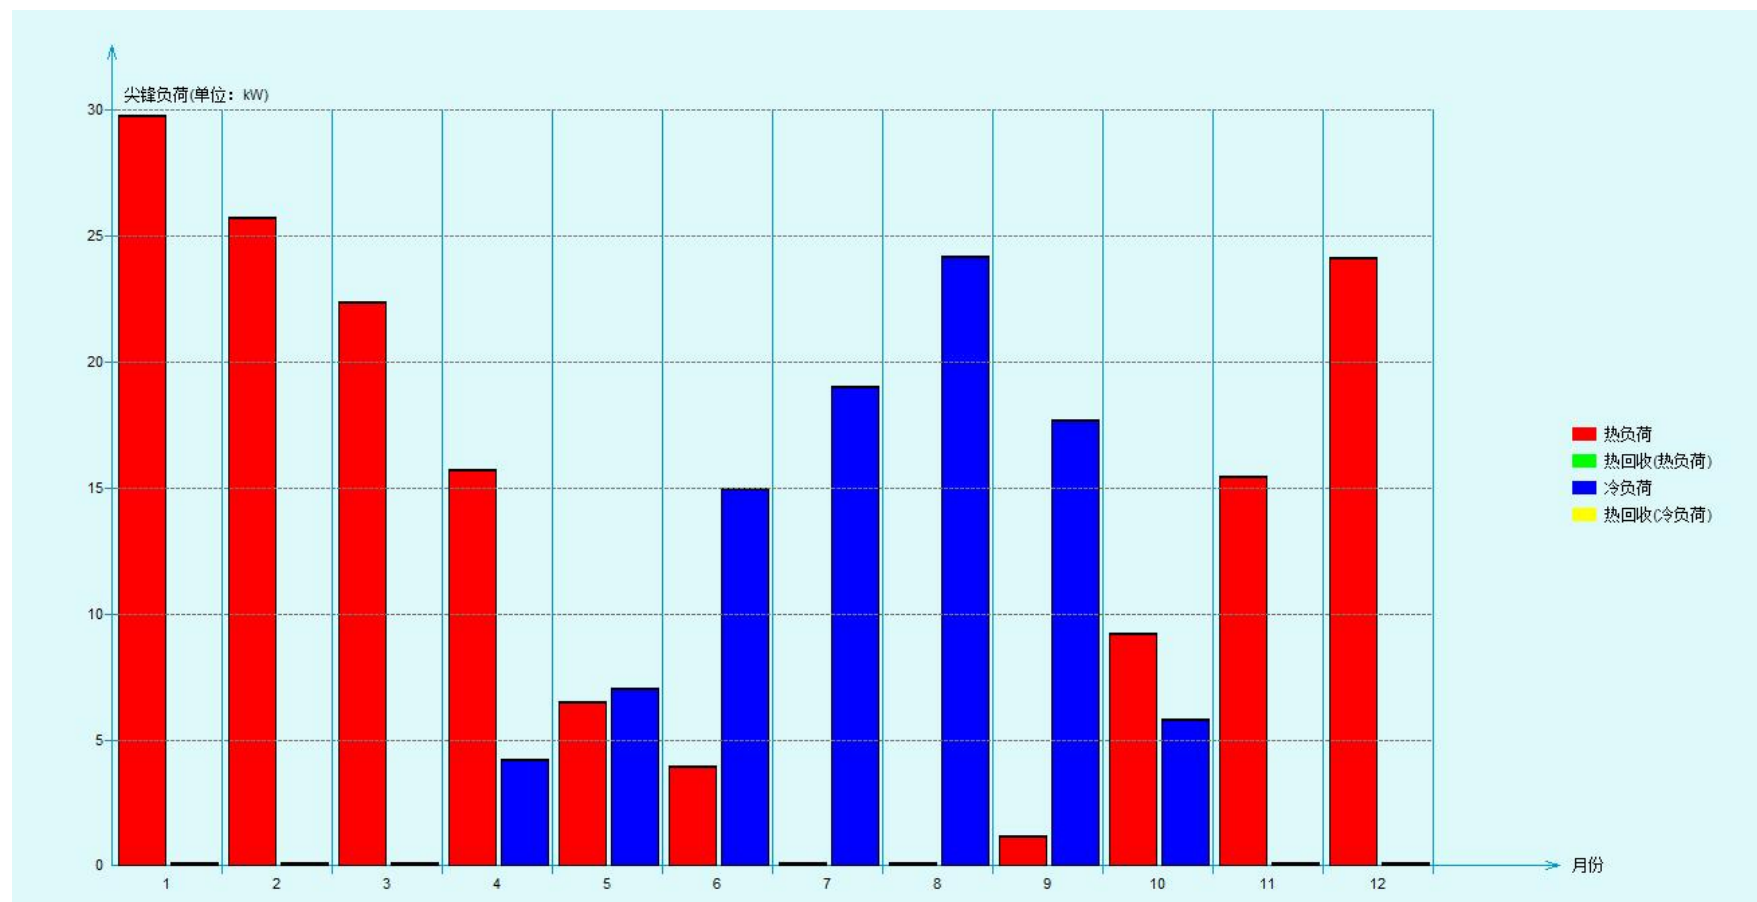

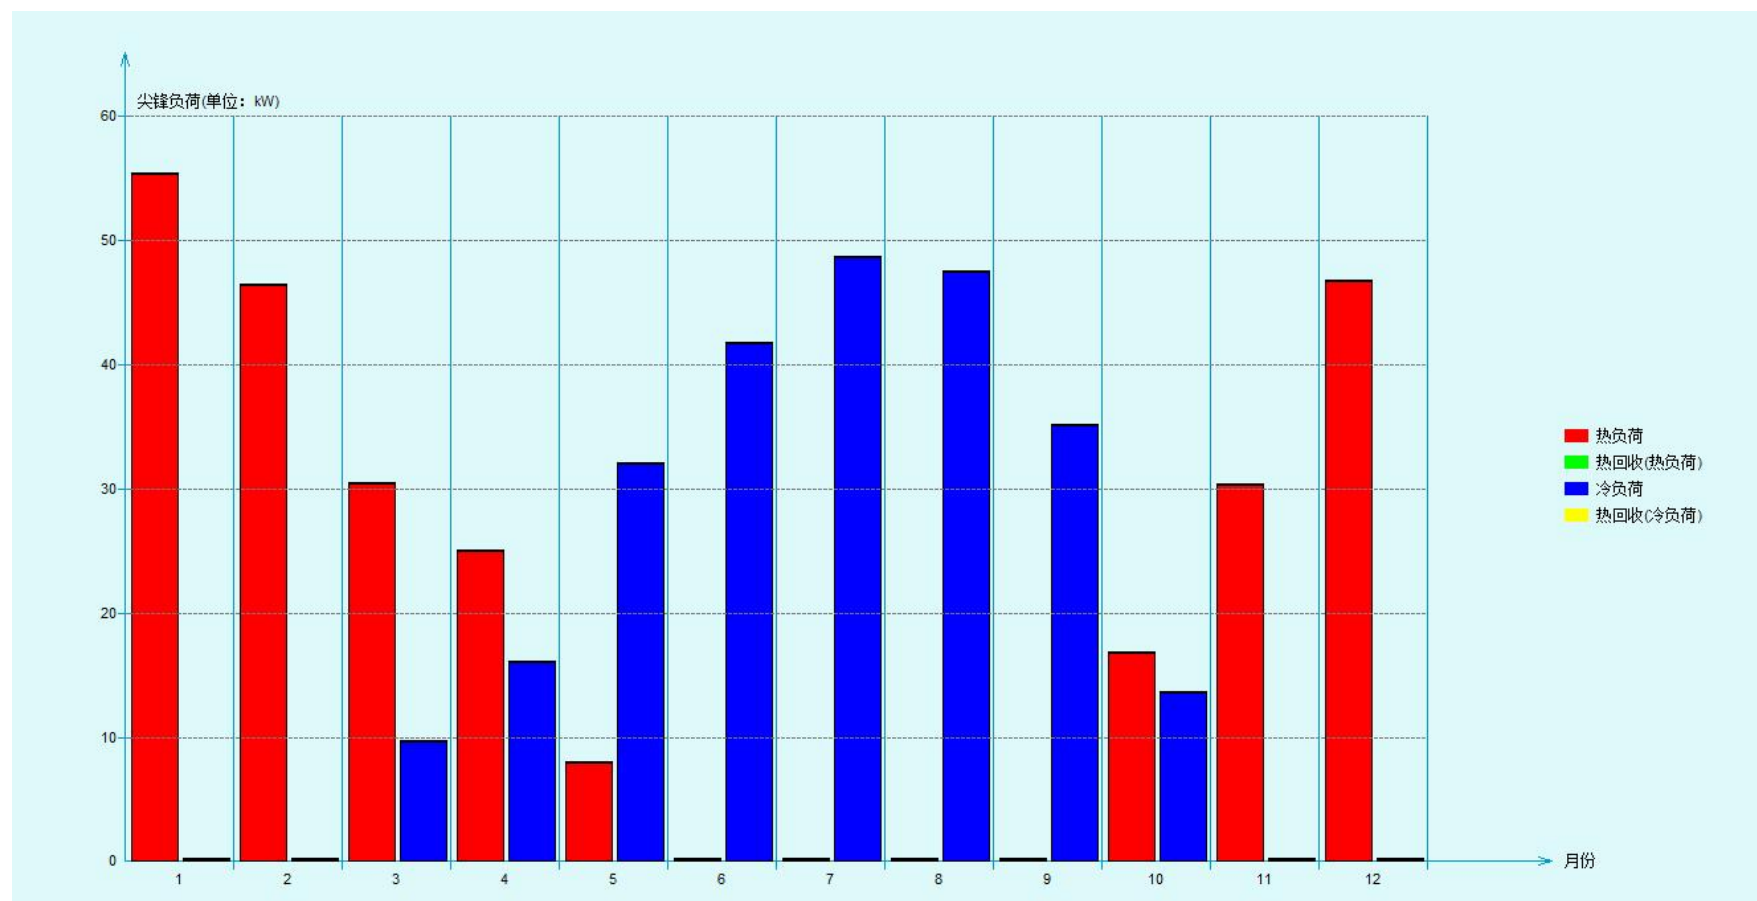


建筑面积：1040m²；建筑寿命：50年
 ☐ 单位面积指标

建材生产运输
 建筑建造拆除
 建筑运行
 碳汇
 全生命周期

类别	年碳排放量(tC)	碳排放量(tC)
建材生产	21.933	1096.600
建材运输	0.604	30.177
建筑建造	0.011	0.551
建筑拆除	2.255	112.733
建筑运行	40.970	2048.502
碳汇	0	0
▶ 合计	65.772	3288.563


全生命周期碳排放

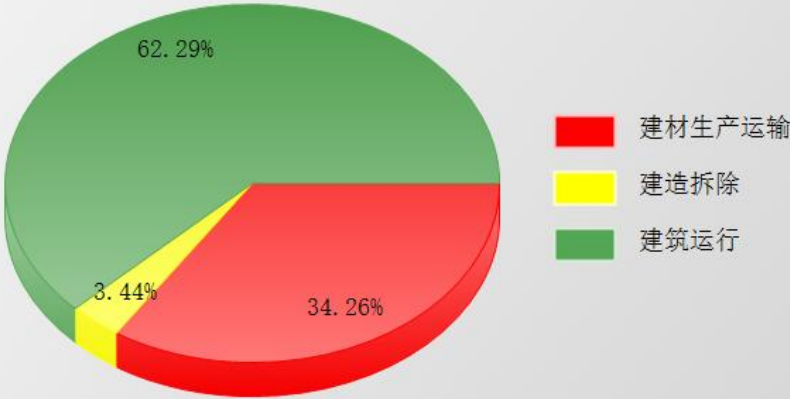

分类	围护传热	室内得热	窗口射	新风/渗透	热回收	合计
供暖需求 (kWh/m²)	-210.54	16.34	36.43	-31.51	0.00	-189.28
▶ 供冷需求 (kWh/m²)	4.45	7.12	14.19	10.81	0.00	36.57

☒ 单位面积指标

建筑面积: 386 m²

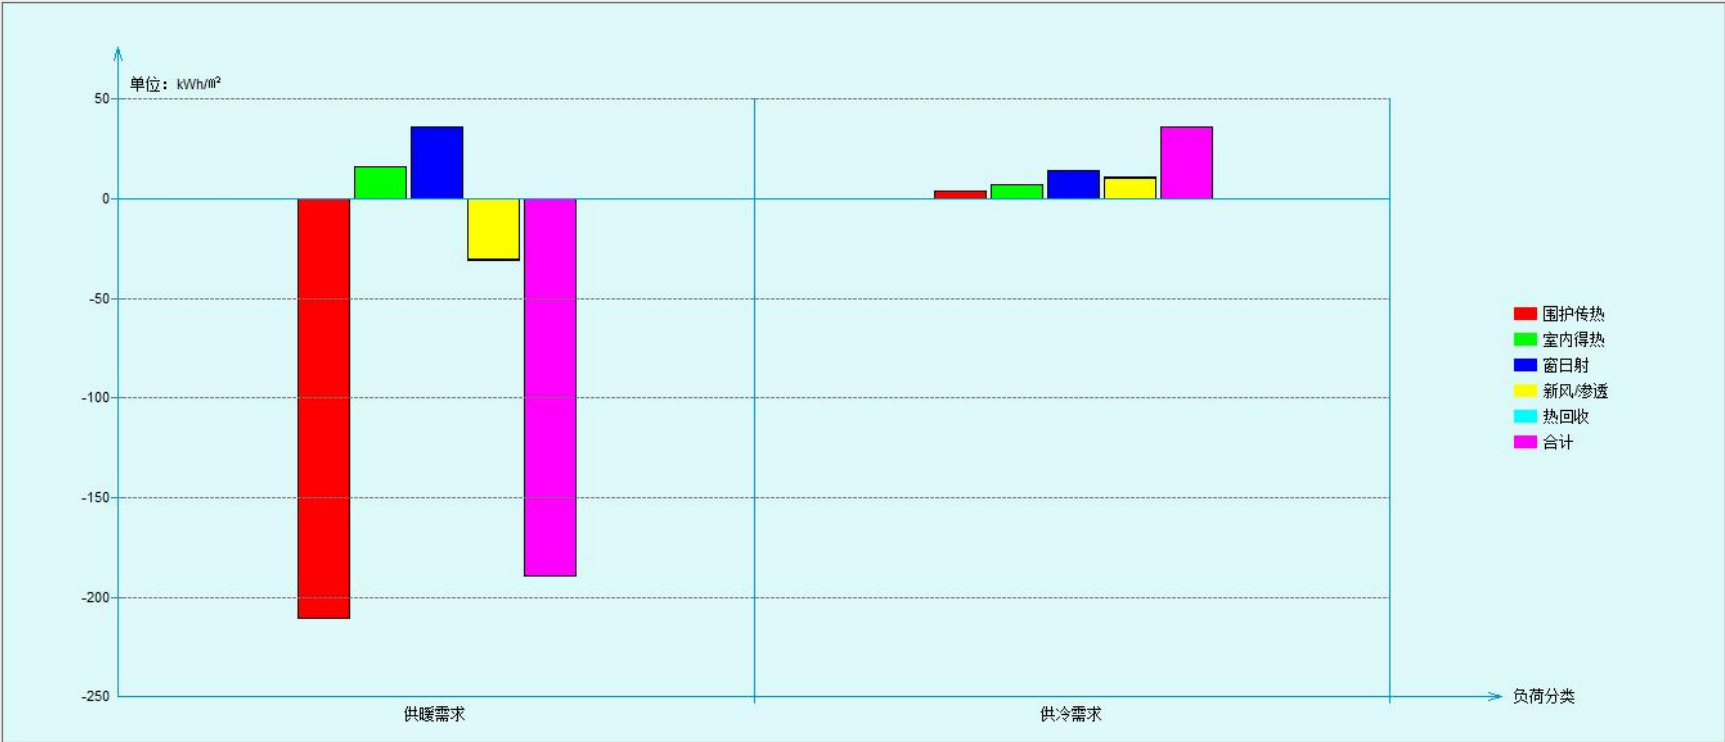

时长\区间	开机时长	25%	50%	75%	100%	>100%	
冷负荷时长(h)	2469	1491	763	188	27	0	划分区间

时长\区间	开机时长	25%	50%	75%	100%	>100%	
热负荷时长(h)	5225	1851	1336	1557	481	0	划分区间

冷热源容量(kW)

冷负荷

☐ 设计负荷

16.094

计算

☒ 全年峰值

24.032

热负荷

☐ 设计负荷

27.197

计算

☒ 全年峰值

35.632

显示类型

直方图



冷负荷延时图

热负荷延时图

逐时负荷率

