

江西某高校图书馆

全年负荷计算书

工程名称	江西某高校图书馆
设计编号	
建设单位	
设计单位	
计 算 人	
校 对 人	
审 核 人	
计算日期	2023 年 12 月 6 日



采用软件	暖通负荷 BECH2023
软件版本	20220808 (SP1)
研发单位	北京绿建软件股份有限公司
正版授权码	T15362025856

目 录

1.建筑概况	1
2.气象数据	1
2.1 气象地点.....	1
2.2 逐日干球温度表.....	1
2.3 逐月辐照量表.....	2
2.4 峰值工况.....	2
3.软件介绍	2
4.围护结构	2
4.1 屋顶构造.....	2
4.1.1 屋顶构造一	2
4.2 外墙构造.....	3
4.2.1 外墙构造一	3
4.3 挑空楼板构造.....	3
4.3.1 挑空楼板构造一	3
4.4 楼板构造.....	3
4.4.1 控温房间楼板构造一	3
4.5 周边地面构造.....	4
4.5.1 周边地面构造一	4
4.6 非周边地面构造.....	4
4.6.1 非周边地面构造一	4
4.7 地下墙构造.....	4
4.7.1 地下墙构造一	4
4.8 门构造	5
4.9 窗构造	5
5.房间类型	5
5.1 房间表	5
5.2 作息时间表.....	5
6.系统设置	5
6.1 系统划分.....	5
6.2 运行时间表.....	10
7.计算结果	11
7.1 模拟周期.....	11
7.2 全年冷暖需求.....	11
7.3 负荷分项统计.....	11
7.4 逐月负荷表.....	12
8.附录	14

1 建筑概况


地理位置	江西-南昌	
气候分区	夏热冬冷	
北纬	28.68	
东经	115.86	
建筑名称	江西某高校图书馆	
建筑类型	公共建筑	
建筑面积	地上 38664.50 m ²	地下 2386.80 m ²
建筑高度	地上 90.00 m	地下 4.80
建筑层数	地上 23	地下 1
北向角度	90°	

2 气象数据


2.1 气象地点

江西-南昌,《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

2.2 逐日干球温度表

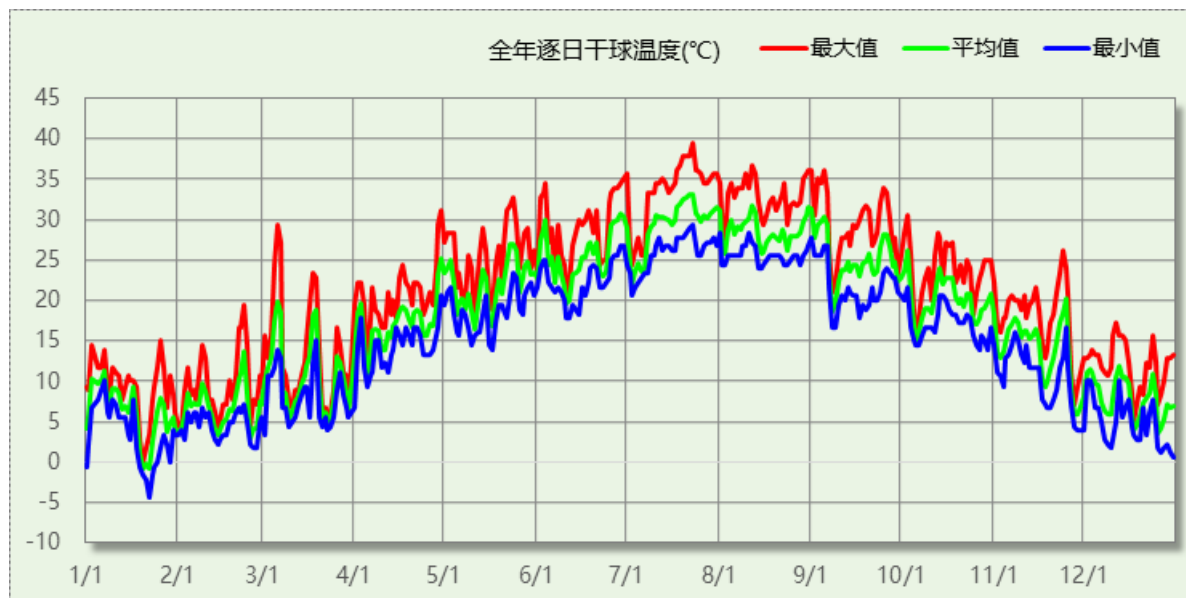

2.3 逐月辐照量表

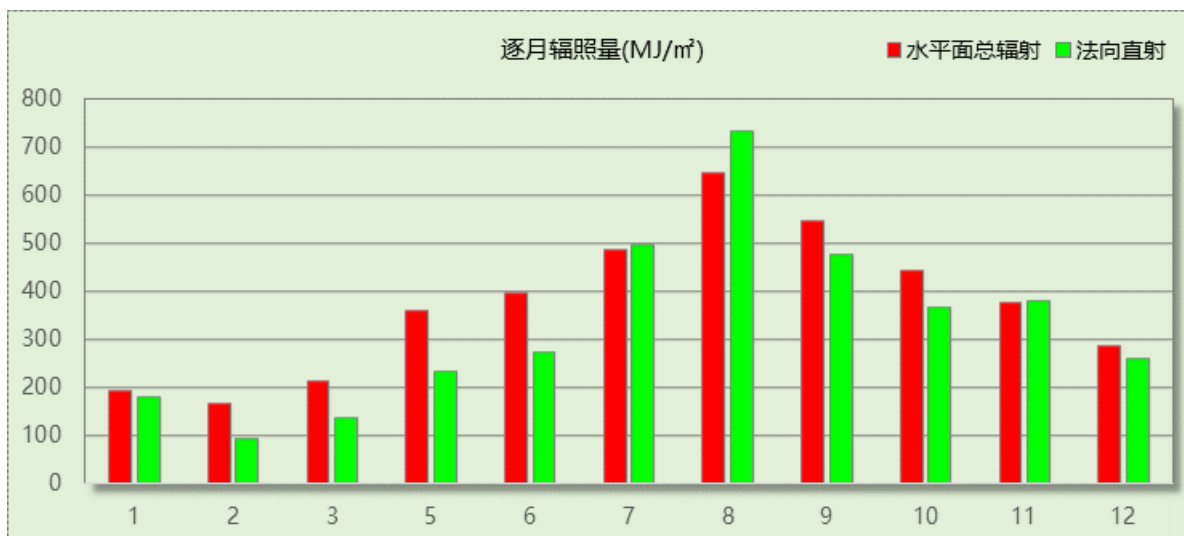

2.4 峰值工况

气象数据	时刻	干球温度(°C)	湿球温度(°C)	含湿量(g/kg)	焓值(kj/kg)
最热	07月22日14时	39.4	28.3	20.2	91.6
最冷	01月21日05时	-4.4	-4.4	2.4	1.5

3 软件介绍

本报告采用的软件为绿建暖通负荷 BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。

软件包含全国各地典型气象年数据，内置 DOE2.1E 内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟 8760 小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。

软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。

4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一

材料名称 (由上到下)	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系 数	热阻 R	热惰性指 标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m².K)	α	(m² K)/W	$D=R*S$
水泥砂浆(1)	25	0.930	11.306	1.00	0.027	0.304
沥青油毡、油毡纸	10	0.170	3.302	1.00	0.059	0.194

水泥砂浆 (1)	20	0.930	11.306	1.00	0.022	0.243
膨胀矿渣珠混凝土($\rho=2000$)	30	0.770	10.369	1.00	0.039	0.404
挤塑聚苯板 (1)	90	0.033	0.347	1.00	2.727	0.946
钢筋混凝土 (1)	120	1.740	17.060	1.00	0.069	1.177
各层之和 Σ	295	—	—	—	2.942	3.268
外表面太阳辐射吸收系数	0.75[默认]					
传热系数 $K=1/(0.15+\Sigma R)$	0.32					
修正后 K, D	$K = 0.36, D = 3.27$					
修正原因						

4.2 外墙构造

4.2.1 外墙构造一

材料名称 (由外到内)	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系 数	热阻 R	热惰性指 标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	$D=R*S$
水泥砂浆 (1)	15	0.930	11.306	1.00	0.016	0.182
砂加气砌块 (B05 级)	240	0.194	3.335	1.00	1.237	4.126
水泥砂浆 (1)	15	0.930	11.306	1.00	0.016	0.182
各层之和 Σ	270	—	—	—	1.269	4.490
外表面太阳辐射吸收系数	0.75[默认]					
传热系数 $K=1/(0.15+\Sigma R)$	0.71					

4.3 挑空楼板构造

4.3.1 挑空楼板构造一

材料名称 (由上到下)	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系 数	热阻 R	热惰性指 标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	$D=R*S$
水泥砂浆 (1)	25	0.930	11.306	1.00	0.027	0.304
硅酸铝保温涂层	30	0.021	0.562	1.20	1.190	0.803
钢筋混凝土 (1)	300	1.740	17.060	1.00	0.172	2.941
石灰水泥砂浆 (混合砂浆)	20	0.870	10.627	1.00	0.023	0.244
各层之和 Σ	375	—	—	—	1.413	4.292
传热系数 $K=1/(0.15+\Sigma R)$	0.64					

4.4 楼板构造

4.4.1 控温房间楼板构造一

材料名称	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系 数	热阻 R	热惰性指 标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	$D=R*S$
水泥砂浆 (1)	15	0.930	11.306	1.00	0.016	0.182

砂加气砌块 (B05 级)	200	0.194	3.335	1.00	1.031	3.438
水泥砂浆 (1)	15	0.930	11.306	1.00	0.016	0.182
各层之和 Σ	230	—	—	—	1.063	3.803
传热系数 $K=1/(0.22+\Sigma R)$	0.78					
修正后 K, D	$K = 0.82, D = 3.28$					
修正原因						

4.5 周边地面构造

4.5.1 周边地面构造一

材料名称	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系数	热阻 R	热惰性指标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	D=R*S
水泥砂浆	20	0.930	11.370	1.00	0.022	0.245
钢筋混凝土	120	1.740	17.200	1.00	0.069	1.186
各层之和 Σ	140	—	—	—	0.090	1.431
传热系数 $K=1/(0.11+\Sigma R)$	0.52					

4.6 非周边地面构造

4.6.1 非周边地面构造一

材料名称	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系数	热阻 R	热惰性指标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	D=R*S
水泥砂浆	20	0.930	11.370	1.00	0.022	0.245
钢筋混凝土	120	1.740	17.200	1.00	0.069	1.186
各层之和 Σ	140	—	—	—	0.090	1.431
传热系数 $K=1/(0.11+\Sigma R)$	0.30					

4.7 地下墙构造

4.7.1 地下墙构造一

材料名称	厚度 δ	导热系数 λ	蓄热系数 S	修正系数	热阻 R	热惰性指标
	(mm)	W/(m.K)	W/(m ² .K)	α	(m ² K)/W	D=R*S
钢筋混凝土	200	1.740	17.200	1.00	0.115	1.977
石灰砂浆	20	0.810	10.070	1.00	0.025	0.249
各层之和 Σ	220	—	—	—	0.140	2.226
传热系数 $K=1/(0.11+\Sigma R)$	4.01					

4.8 门构造

序号	构造名称	传热系数	备注
1	保温门（多功能门）	1.972	

4.9 窗构造

序号	构造名称	传热系数	遮阳系数	可见光透射比	备注
1	Low-E 中空玻璃窗高	2.400	0.251	0.710	
2	断热铝合金窗+Low-E 中空玻璃	2.000	0.251	1.000	

5 房间类型

5.1 房间表

房间类型	空调温度 ℃	供暖温度 ℃	新风量	人员密度	照明功率 密度	电器设备 功率
办公-会议室	26	18	14(m ³ /h.人)	2.5(m ² /人)	9(W/m ²)	15(W/m ²)
办公-其它	26	20	30(m ³ /h.人)	20(m ² /人)	11(W/m ²)	5(W/m ²)
办公-普通办公室	26	20	30(m ³ /h.人)	8(m ² /人)	9(W/m ²)	15(W/m ²)
办公-高级办公室	26	20	30(m ³ /h.人)	8(m ² /人)	15(W/m ²)	15(W/m ²)
宾馆-3 星级餐厅	25	22	20(m ³ /h.人)	2.5(m ² /人)	13(W/m ²)	5(W/m ²)
宾馆-走廊	26	18	0(m ³ /h.人)	50(m ² /人)	5(W/m ²)	15(W/m ²)

5.2 作息时间表

详见附录

6 系统设置

6.1 系统划分

系统编号	热回收类型	启动条件	回收效率	排风比例	面积(m ²)	包含的房间
默认	无	--	--	--	23685.00	-1054,-1053,-1052,-1051,-1050,-1049,-1048,-1047,-1046,-1045,-1044,-1043,-1042,-1041,-1040,-1039,-1038,-1037,-1036,-1035,-1034,-1033,-1032,-1031,-

					1030,-1029,-1028,-1027,- 1026,-1025,-1024,-1023,- 1022,-1021,-1020,-1019,- 1018,-1017,-1016,-1015,- 1014,-1013,-1012,-1011,- 1010,-1009,-1008,-1007,- 1005,-1004,-1003,-1002,- 1001,1015,1020,1066,1021,10 59,1062,1014,1005,1001,1065 ,1064,1063,1060,1058,1057,1 056,1055,1054,1053,1052,105 1,1050,1049,1048,1047,1046, 1045,1044,1043,1042,1041,10 40,1038,1036,1035,1034,1033 ,1032,1031,1030,1029,1028,1 027,1026,1025,1024,1019,101 8,1011,1009,1008,1007,1006, 1004,1003,1002,2051,2001,20 05,2014,2060,2059,2058,2057 ,2055,2054,2053,2052,2050,2 049,2048,2047,2046,2045,204 4,2043,2042,2041,2040,2039, 2038,2037,2036,2035,2030,20 29,2028,2027,2026,2025,2024 ,2023,2022,2021,2020,2019,2 018,2017,2013,2011,2009,200 8,2007,2001,3004,3020,3015, 3051,3002,3060,3059,3055,30 54,3053,3052,3049,3048,3047 ,3046,3045,3044,3043,3042,3 041,3040,3039,3038,3037,303 6,3035,3034,3030,3029,3028, 3027,3026,3025,3024,3023,30 22,3021,3019,3018,3017,3016 ,3014,3013,3011,3009,3008,3 007,3006,4035,4029,4012,403 6,4034,4001,4002,4013,4014, 4030,4032,4031,4028,4027,40 26,4025,4024,4023,4022,4021 ,4020,4019,4018,4017,4016,4 015,4011,4010,4009,4008,400 7,4006,4005,4003,5004,5015, 5021,5025,5007,5023,5017,50 11,5022,5006,5027,5002,5037
--	--	--	--	--	---

						,5036,5034,5033,5032,5030,5029,5028,5026,5024,5020,5019,5018,5016,5014,5013,5012,5010,5009,5008,5005,5003,6006,6022,6024,6028,6009,6026,6019,6013,6025,6008,6030,6002,6040,6038,6037,6036,6035,6033,6032,6031,6029,6027,6023,6021,6020,6018,6016,6012,6015,6014,6011,6010,6007,6004,6003,7007@7,7041@7,7039@7,7038@7,7037@7,7036@7,7034@7,7033@7,7032@7,7031@7,7030@7,7029@7,7028@7,7027@7,7026@7,7025@7,7024@7,7023@7,7022@7,7021@7,7020@7,7019@7,7017@7,7016@7,7015@7,7014@7,7013@7,7012@7,7011@7,7010@7,7009@7,7008@7,7006@7,7005@7,7004@7,7003@7,7002@7,8008@8,8042@8,8040@8,8039@8,8038@8,8037@8,8035@8,8034@8,8033@8,8032@8,8031@8,8030@8,8029@8,8028@8,8027@8,8026@8,8025@8,8024@8,8023@8,8022@8,8021@8,8020@8,8018@8,8017@8,8016@8,8015@8,8014@8,8013@8,8012@8,8011@8,8010@8,8009@8,8007@8,8005@8,8004@8,8003@8,8002@8,7007@9,7041@9,7039@9,7038@9,7037@9,7036@9,7034@9,7033@9,7032@9,7031@9,7030@9,7029@9,7028@9,7027@9,7026@9,7025@9,7024@9,7023@9,7022@9,7021@9,7020@9,7019@9,7017@9,7016@9,7015@9,7014@9,7013@9,7012@9,7011@9,7010@9,7009@9,7008@9,7006@9,7005@9,7004@9,7003@9,7002@9,8008@1
--	--	--	--	--	--	--

					0,8042@10,8040@10,8039@ 10,8038@10,8037@10,8035 @10,8034@10,8033@10,803 2@10,8031@10,8030@10,80 29@10,8028@10,8027@10,8 026@10,8025@10,8024@10, 8023@10,8022@10,8021@10 ,8020@10,8018@10,8017@1 0,8016@10,8015@10,8014@ 10,8013@10,8012@10,8011 @10,8010@10,8009@10,800 7@10,8005@10,8004@10,80 03@10,8002@10,7007@11,7 041@11,7039@11,7038@11, 7037@11,7036@11,7034@11 ,7033@11,7032@11,7031@1 1,7030@11,7029@11,7028@ 11,7027@11,7026@11,7025 @11,7024@11,7023@11,702 2@11,7021@11,7020@11,70 19@11,7017@11,7016@11,7 015@11,7014@11,7013@11, 7012@11,7011@11,7010@11 ,7009@11,7008@11,7006@1 1,7005@11,7004@11,7003@ 11,7002@11,8008@12,8042 @12,8040@12,8039@12,803 8@12,8037@12,8035@12,80 34@12,8033@12,8032@12,8 031@12,8030@12,8029@12, 8028@12,8027@12,8026@12 ,8025@12,8024@12,8023@1 2,8022@12,8021@12,8020@ 12,8018@12,8017@12,8016 @12,8015@12,8014@12,801 3@12,8012@12,8011@12,80 10@12,8009@12,8007@12,8 005@12,8004@12,8003@12, 8002@12,13005,13039,13037, 13036,13035,13034,13032,13 031,13030,13029,13028,1302 7,13026,13025,13024,13023,1 3022,13021,13020,13019,130 18,13017,13015,13014,13013,
--	--	--	--	--	--

						13012,13011,13010,13009,13008,13007,13006,13004,13003,13002,14017,14011,14010,14006,14003,14040,14038,14037,14036,14035,14033,14032,14031,14030,14028,14027,14026,14025,14024,14023,14022,14021,14020,14019,14018,14016,14015,14014,14013,14012,14009,14008,14007,14004,14002,15005,15004,15003,15039,15037,15036,15035,15034,15032,15031,15030,15029,15028,15027,15026,15025,15024,15023,15022,15021,15020,15019,15018,15017,15015,15014,15013,15012,15011,15010,15009,15008,15007,15006,15002,16006,16004,16003,16040,16038,16037,16036,16035,16033,16032,16031,16030,16029,16028,16027,16026,16025,16024,16023,16022,16021,16020,16019,16018,16016,16015,16014,16013,16012,16011,16010,16009,16008,16007,16002,17015,17005,17004,17036,17003,17030,17038,17035,17034,17033,17031,17029,17028,17027,17026,17025,17024,17023,17022,17021,17020,17019,17018,17017,17016,17014,17013,17012,17011,17010,17009,17008,17007,17006,17002,18016,18005,18001,18037,18039,18036,18035,18034,18032,18031,18030,18029,18028,18027,18026,18025,18024,18023,18022,18021,18020,18019,18018,18017,18015,18014,18013,18012,18011,18010,18009,18008,18007,18003,18002,19005,19039,19037,19036,19035,19034,19032,19031,190
--	--	--	--	--	--	---

						30,19029,19028,19027,19026,19025,19024,19023,19022,19021,19020,19019,19018,19017,19015,19014,19013,19012,19011,19010,19009,19008,19007,19006,19004,19003,19002,20007,20003,20006,20040,20038,20037,20036,20035,20033,20032,20031,20030,20029,20028,20027,20026,20025,20024,20023,20022,20021,20020,20019,20018,20016,20015,20014,20013,20012,20011,20010,20009,20008,20004,20002,21002,21020,21019,21011,21024,21012,21032,21001,21031,21030,21028,21027,21026,21025,21023,21022,21021,21018,21017,21016,21015,21014,21013,21009,21008,21007,21006,21005,21004,21003,22002,22001,23001
Sys1	无	--	--	--	17114.86	- 1006,1039,1061,1037,1023,1022,1012,1010,2006,2003,2032,2002,2056,2033,2031,2016,2015,2012,2010,2004,3031,3058,3057,3056,3032,3012,3010,3005,3003,3001,4004,5035,5001,6001,6039,6005,7040@7,7001@7,8001@8,8041@8,8006@8,7040@9,7001@9,8001@10,8041@10,8006@10,7040@11,7001@11,8001@12,8041@12,8006@12,13038,13001,14001,14039,14005,15038,15001,16001,16039,16005,17037,17001,18006,18038,18004,19038,19001,20001,20039,20005

6.2 运行时间表

详见附录


7 计算结果

7.1 模拟周期

供冷季(6.1-9.30) 供暖季(11.30-2.28)



7.2 全年冷暖需求

系统名称\负荷	供暖需求 (kWh)	供暖指标 (kWh/m ² ·a)	供冷需求 (kWh)	供冷指标 (kWh/m ² ·a)
Sys1	14600	0.85	402951	23.54
默认系统	83479	3.52	710145	29.98
建筑总计	98079	2.39	1113096	27.11

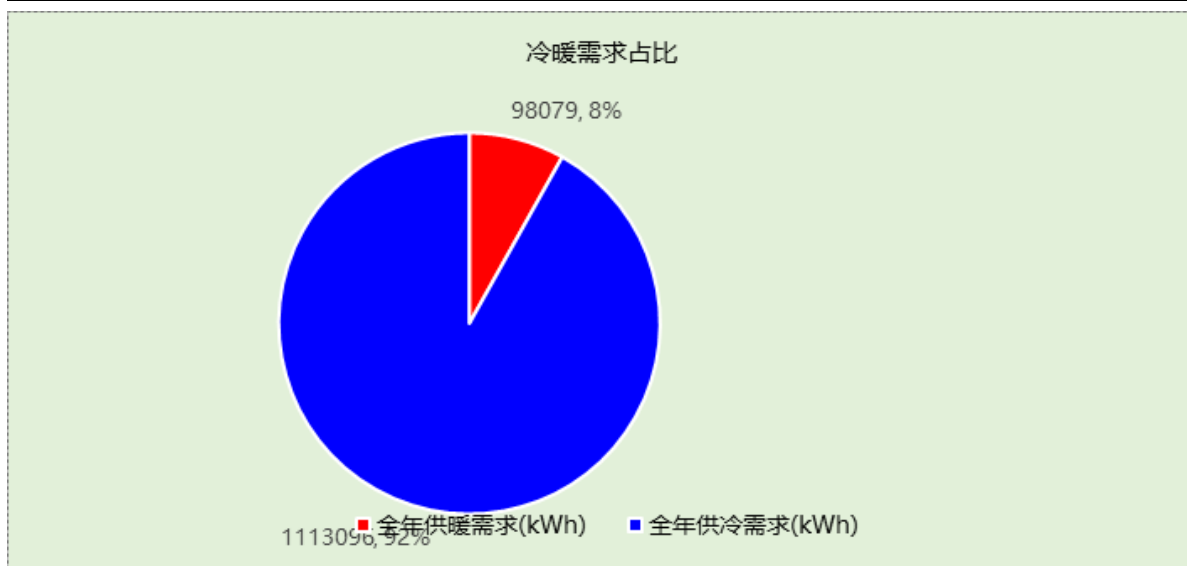

7.3 负荷分项统计



分类	围护传热	室内得热	窗日射	新风/渗透	热回收	合计
供暖需求(kWh/m ²)	-3.31	1.67	0.27	-1.02	0.00	-2.39
供冷需求(kWh/m ²)	10.66	8.42	1.28	6.75	0.00	27.11

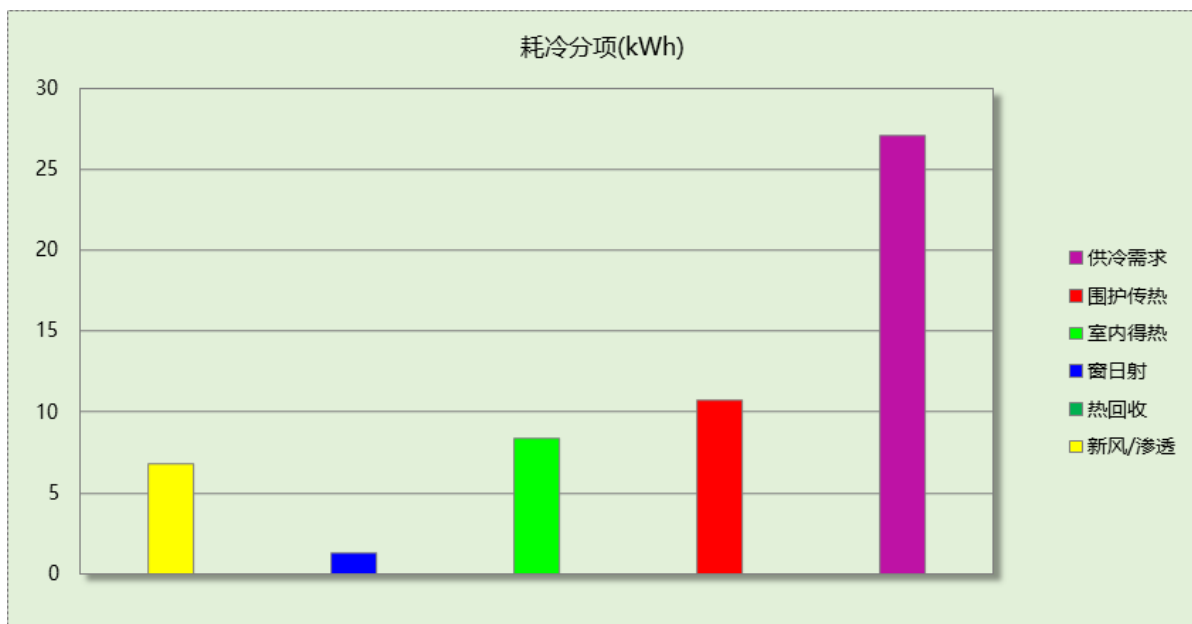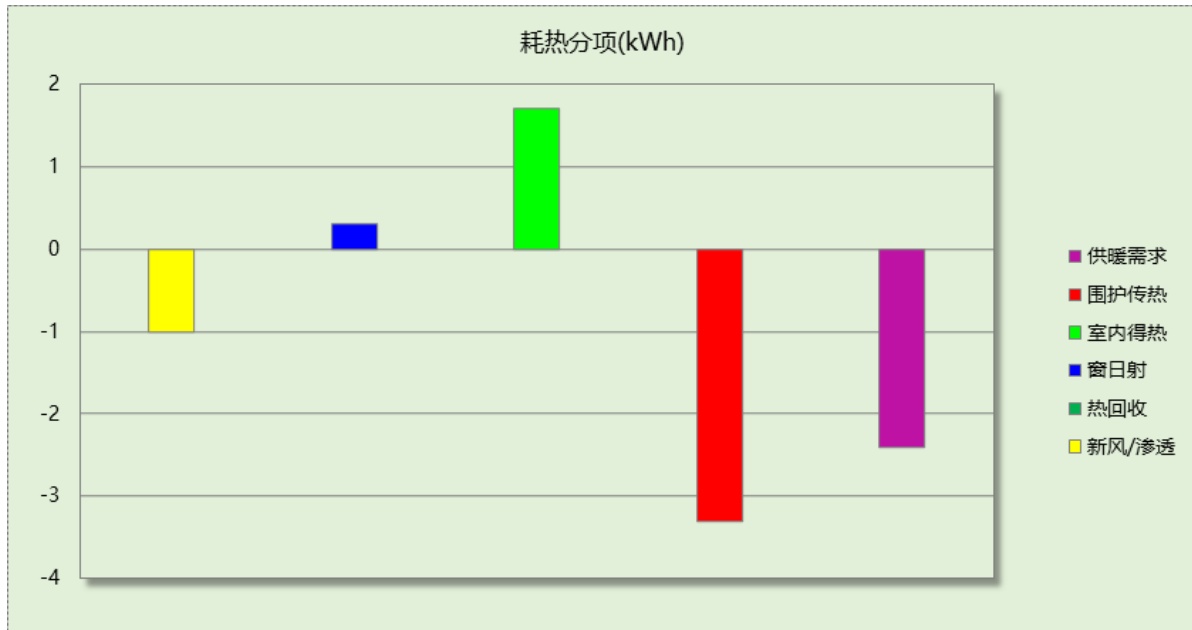

7.4 逐月负荷表

月份	供暖需求 (kWh)	供冷需求 (kWh)	热负荷 峰值(kW)	热负荷 峰值时刻	冷负荷 峰值(kW)	冷负荷 峰值时刻
1 月	41047	0	729.692	01 月 02 日 07 时	0.000	--
2 月	17728	0	215.655	02 月 14 日 06 时	0.000	--
3 月	0	0	0.000	--	0.000	--
4 月	0	0	0.000	--	0.000	--
5 月	0	0	0.000	--	0.000	--
6 月	0	277246	0.000	--	4469.793	06 月 03 日 08 时
7 月	0	249401	0.000	--	2568.287	07 月 01 日 07 时

8 月	0	224017	0.000	--	4306.639	08 月 26 日 07 时
9 月	0	362432	0.000	--	2940.912	09 月 02 日 07 时
10 月	0	0	0.000	--	0.000	--
11 月	0	0	0.000	--	0.000	--
12 月	39304	0	562.913	12 月 19 日 07 时	0.000	--

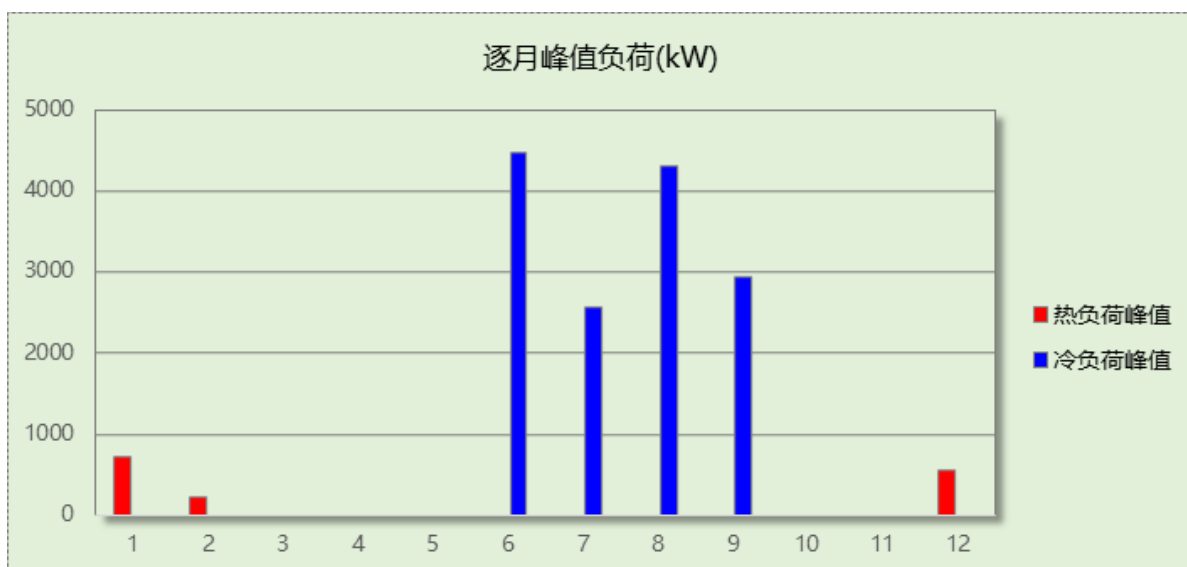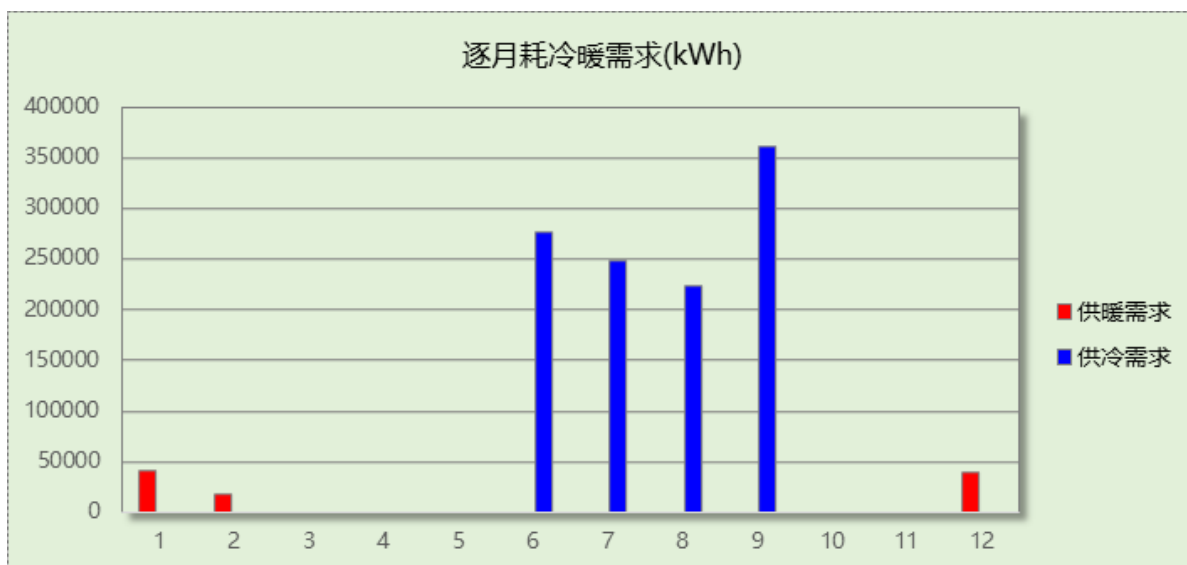

8 附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公-会议室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-其它	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	80	80	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	5	20	45	45	45	45	20	20	45	45	45	15	15	45	45	45	12	5
办公-高级办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-3 星级餐厅	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-走廊	0	0	0	0	0	0	0	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40	0	0
	10	0	0	0	0	0	10	20	20	20	20	20	35	30	20	10	10	35	35	20	10	10	10	0

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公-会议室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-其它	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	80	80	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-普通办公室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	10	56	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	0
办公-高级办公室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-3 星级餐厅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	50	30	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-走廊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	80	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	90	90	90	90	80	10	10

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
办公-会议室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-其它	0	0	0	0	0	0	10	50	95	95	95	50	50	95	95	95	95	30	30	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公-普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	37	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	34	0
办公-高级办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-3 星级餐厅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	72	80	80	80	80	30	30	50	50	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宾馆-走廊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统开关时间表

采暖期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sys1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

供冷期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sys1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日