




2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201509432

认证委托人 广州市白云南粤防火门有限公司

产品型号名称 GFM-1022-bdk5A1.50(甲级)-1/钢质隔热防火门

检验类别 确认检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201509432

共 6 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型 号	GFM-1022-bdk5A1.50(甲级)-1
认证委托人	广州市白云南粤防火门有限公司	检验类别	确认检验
生产者	广州市白云南粤防火门有限公司	生产日期	2015年6月
生产企业	广州市白云南粤防火门有限公司	抽样者	广州市白云南粤防火门有限公司
抽样基数	11樘	抽样地点	成品库
样品数量	1樘	抽样日期	2015-06-24
样品状态	完好	受理日期	2015-07-01
检验依据	GB12955-2008; CNCA-C18-02: 2014; CCCF-HZFH-02		
检验项目	一致性核实; 门芯材料密度; 材料; 尺寸极限偏差; 形位公差; 配合公差		
检验结论	广州市白云南粤防火门有限公司送检的GFM-1022-bdk5A1.50(甲级)-1钢质隔热防火门, 经按GB12955-2008《防火门》; CNCA-C18-02: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》; CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 确认检验合格。(以下空白)  (检验业务专用章) 签发日期: 2015年7月25日		
备注	本栏空白		

批准: 

审核: 

编制: 

检验结果汇总

No. Gn201509432

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	填充材料	达到 GB8624-2006 规定燃烧性能 A ₁ 级要求。(5.2.1.2)	符合标准要求	合格	
		达到 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA ₂ 级要求。(5.2.1.2)	符合标准要求		
2	材料厚度	门扇面板 ≥ 0.8mm 门框板 ≥ 1.2mm 铰链板 ≥ 3.0mm 不带螺孔的加固件 ≥ 1.2mm 带螺孔的加固件 ≥ 3.0mm (5.2.4.2)	0.8mm 1.2mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	
3	粘结剂	应达到 GB/T20285-2006 规定产烟毒性危险分级 ZA ₂ 级要求。(5.2.6)	符合标准要求	合格	
4	尺寸偏差	门扇高度: ±2mm 门扇宽度: ±2mm 门扇厚度: -1mm~+2mm 门框内裁口高度: ±3mm 门框内裁口宽度: ±2mm 门框侧壁宽度: ±2mm (5.6)	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	
5	形位公差	门扇两对角线长度差 ≤ 3mm 门扇扭曲度 ≤ 5mm 门扇宽度方向弯曲度 < 2‰ 门扇高度方向弯曲度 < 2‰ 内裁口两对角线长度差 ≤ 3mm (5.7)	1mm 1mm 1‰ 1‰ 0mm	合格	

检验结果汇总

No. Gn201509432

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
6	配合公差	门扇与门框搭接尺寸$\geq 12\text{mm}$ 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙$\leq 3\text{mm}$ 双扇、多扇门门扇之间的缝隙$\leq 3\text{mm}$ 门扇与下框或地面活动间隙$\leq 9\text{mm}$ 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙$\leq 3\text{mm}$ 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙$\leq 3\text{mm}$ 门扇与门框上框的贴合面间隙$\leq 3\text{mm}$ 门框与门扇的平面高低差$\leq 1\text{mm}$ (5.8)	20mm 3mm 3mm 3mm 空白 7mm 3mm 3mm 3mm 0mm	合格	
		本页以下空白			


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201509432

共 6 页 第 5 页

认证委托人	广州市白云南粤防火门有限公司		
通信地址	广东省广州市白云区良沙路良狮横路70号		
联系电话	020-62102903	传真	020-62102903

产品照片：

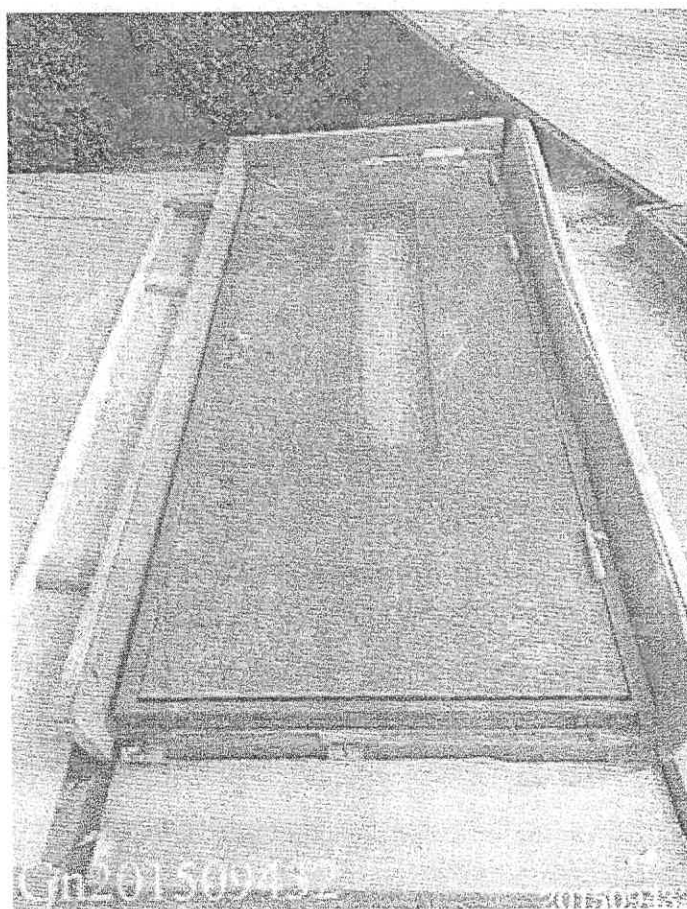

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201509432

共 6 页 第 6 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火门；

型号规格：GFM-1022-bdk5A1.50(甲级)-1；

执行标准：GB12955-2008

生产者：广州市白云南粤防火门有限公司；

生产企业：广州市白云南粤防火门有限公司；

3C标志：无。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：

① 轻质防火保温隔热板，密度[标称值：(1000±100) kg/m³；烘干前：929kg/m³；烘干后：915kg/m³]，广州盈珑防火材料有限公司。

三、产品结构及特性参数：详见图纸

一致性检查结论：符合