

检测报告

Test Report

YNZJZ-20150113-00139

工程名称

Name of Project 渔村片区地块

委托单位

Client 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司

检测类别


Test Category 委托检测

报告分类

Report Category 土壤氡浓度

云南省建筑工程质量监督检验站

YUNNAN STATION FOR QUALITY SUPERVISION AND
TEST OF CONSTRUCTION ENGINEERING

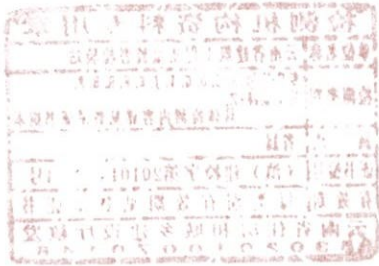

说明

EXPLANATION



1. 报告无“检测专用章”或检测单位公章无效;

The test report is invalid without the “Stamp of test report” or the stamp of the testing department on it.

2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效;

Duplication of the test report is invalid without the “Stamp of test report” or the testing department has re-stamped it.

3. 报告无检测、审核、批准签字无效;

The test report is invalid without the signatures of those responsible for testing, verifying and approving.

4. 报告涂改无效;

The test report is invalid if altered.

5. 对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出;

Different opinions about the test report should be reported to the test department within 15 days from receipt date of the test report.

6. 报告仅对检测项目负责;

The test report is only valid for the test items included on the report.

7. 客户投诉电话: 0871—65165976 0871—65167202

Complaint phone number: 0871—65165976 0871—65167202

地址: 中国昆明市学府路150号

ADD: 150 Xue Fu Road Kunming China

电话 (Tel): 0871—65129531

传真 (Fax): 0871—65134097

邮政编码 (post code): 650223

网址 (Internet): <http://www.ynzjw.com>

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139

第1页 共25页 (Page 1 of 25)

委托单位 Client	昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司		
委托单位地址 Client Address	/		
工程名称 Project Name	渔村片区地块		
工程地点 Project Location	/	委托编号 Client Number	00139
来样方式 Method Received	委托检测	到样日期 Date Received	
样品数量 Sample Size	/	样品状态 Sample Status	满足要求
检测项目 Test Item	土壤氡浓度检测		
检测地点 Test Location	工程现场	检测日期 Test Date	2015年01月05日 至 2015年01月06日
检测依据 Test Standard	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 (2013版)		
检测条件 Test Condition	具备检测条件		
检测仪器设备 Test Instrument	FD216环境氡测量仪		
检测结论及建议 Test Conclusion and Recommendation	我站受昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司的委托，对渔村片区地块土壤氡浓度进行检测。检测结果见报告第2-25页。  签发日期: Issue Date 2015年01月13日		
备注 Comment	/		

批准:
Approved by:



审核:
Verified by:



检测:
Tested by:



云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 2 页共 25 页 (Page 2 of 25)

一、概述

云南省建筑工程质量监督检验站受昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司的委托，对渔村片区地块土壤氡浓度进行检测。检测区域土壤类别为土方开挖土。

二、检测范围及内容

按照合同约定的检测面积要求，结合工程实际情况被测场地共布置检测点 297 个。

三、检测依据

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013 版）。

四、检测设备

FD216 环境氡测量仪

五、检测过程

按照合同要求布置检测点，对检测点进行现场检测，采用专用钢钎打孔，专用器具抽气取样，现场检测读数，每一测点重复测量四次，第一次读数据舍去，以后三次测量数据算术平均值作为该点土壤氡浓度。

六、检测结果

见下表：

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 3 页共 25 页 (Page 3 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
1.	渔村片区	(1)	6523.4	6494.63	/
		(2)	6458.7		
		(3)	6501.8		
2.	渔村片区	(1)	6745.2	6720.37	
		(2)	6712.3		
		(3)	6703.6		
3.	渔村片区	(1)	6312.5	6366.93	
		(2)	6395.2		
		(3)	6393.1		
4.	渔村片区	(1)	6856.2	6848.03	
		(2)	6812		
		(3)	6875.9		
5.	渔村片区	(1)	6745.8	6751.30	
		(2)	6712.3		
		(3)	6795.8		
6.	渔村片区	(1)	7521.8	7520.53	
		(2)	7536.9		
		(3)	7502.9		
7.	渔村片区	(1)	6421.3	6452.30	
		(2)	6498.7		
		(3)	6436.9		
8.	渔村片区	(1)	6854.2	6838.20	
		(2)	6812.5		
		(3)	6847.9		
9.	渔村片区	(1)	5986.7	5962.13	
		(2)	5912.3		
		(3)	5987.4		
10.	渔村片区	(1)	6451.2	6447.57	
		(2)	6412.6		
		(3)	6478.9		
11.	渔村片区	(1)	6235.8	6259.63	
		(2)	6245.7		
		(3)	6297.4		
12.	渔村片区	(1)	5978.4	5931.27	
		(2)	5912.6		
		(3)	5902.8		
13.	渔村片区	(1)	6452.3	6446.80	
		(2)	6412.8		
		(3)	6475.3		
14.	渔村片区	(1)	6852.4	6848.07	
		(2)	6812.3		
		(3)	6879.5		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 4 页共 25 页 (Page 4 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
15.	渔村片区	(1)	6458.9	6434.83	/
		(2)	6412.9		
		(3)	6432.7		
16.	渔村片区	(1)	6789.4	6746.03	
		(2)	6712.3		
		(3)	6736.4		
17.	渔村片区	(1)	6658.9	6634.67	
		(2)	6612.7		
		(3)	6632.4		
18.	渔村片区	(1)	6120.4	6131.23	
		(2)	6135.8		
		(3)	6137.5		
19.	渔村片区	(1)	6478.9	6444.43	
		(2)	6421.5		
		(3)	6432.9		
20.	渔村片区	(1)	6656.8	6636.33	
		(2)	6649.7		
		(3)	6602.5		
21.	渔村片区	(1)	5987.4	5947.27	
		(2)	5912.6		
		(3)	5941.8		
22.	渔村片区	(1)	6235.8	6234.93	
		(2)	6219.7		
		(3)	6249.3		
23.	渔村片区	(1)	6125.8	6122.80	
		(2)	6103.7		
		(3)	6138.9		
24.	渔村片区	(1)	5978.4	5930.80	
		(2)	5912.6		
		(3)	5901.4		
25.	渔村片区	(1)	6478.9	6441.40	
		(2)	6412.8		
		(3)	6432.5		
26.	渔村片区	(1)	6123.5	6141.70	
		(2)	6137.8		
		(3)	6163.8		
27.	渔村片区	(1)	5589.5	5575.43	
		(2)	5561.2		
		(3)	5575.6		
28.	渔村片区	(1)	5948.7	5937.83	
		(2)	5932.1		
		(3)	5932.7		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 5 页共 25 页 (Page 5 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
29.	渔村片区	(1)	6123.5	6133.67	/
		(2)	6148.9		
		(3)	6128.6		
30.	渔村片区	(1)	6452.3	6450.90	
		(2)	6412.9		
		(3)	6487.5		
31.	渔村片区	(1)	6698.7	6653.40	
		(2)	6623.4		
		(3)	6638.1		
32.	渔村片区	(1)	5789.1	5738.40	
		(2)	5724.8		
		(3)	5701.3		
33.	渔村片区	(1)	5569.7	5535.17	
		(2)	5523.4		
		(3)	5512.4		
34.	渔村片区	(1)	5768.9	5741.37	
		(2)	5742.6		
		(3)	5712.6		
35.	渔村片区	(1)	5612.4	5614.20	
		(2)	5628.9		
		(3)	5601.3		
36.	渔村片区	(1)	5789.1	5764.53	
		(2)	5741.3		
		(3)	5763.2		
37.	渔村片区	(1)	5946.8	5930.63	
		(2)	5912.7		
		(3)	5932.4		
38.	渔村片区	(1)	6214.3	6240.30	
		(2)	6258.7		
		(3)	6247.9		
39.	渔村片区	(1)	6451.7	6448.90	
		(2)	6412.3		
		(3)	6482.7		
40.	渔村片区	(1)	6235.8	6232.07	
		(2)	6247.6		
		(3)	6212.8		
41.	渔村片区	(1)	7021.5	7055.77	
		(2)	7036.9		
		(3)	7108.9		
42.	渔村片区	(1)	7045.6	7054.63	
		(2)	7023.8		
		(3)	7094.5		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 6 页共 25 页 (Page 6 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
43.	渔村片区	(1)	7120.5	7107.40	/
		(2)	7106.5		
		(3)	7095.2		
44.	渔村片区	(1)	6925.4	6926.97	
		(2)	6910.3		
		(3)	6945.2		
45.	渔村片区	(1)	6785.2	6750.70	
		(2)	6741.6		
		(3)	6725.3		
46.	渔村片区	(1)	6458.9	6449.77	
		(2)	6412.3		
		(3)	6478.1		
47.	渔村片区	(1)	6235.7	6214.63	
		(2)	6212.5		
		(3)	6195.7		
48.	渔村片区	(1)	6145.7	6149.27	
		(2)	6126.3		
		(3)	6175.8		
49.	渔村片区	(1)	6245.9	6228.13	
		(2)	6201.8		
		(3)	6236.7		
50.	渔村片区	(1)	6347.8	6329.73	
		(2)	6312.5		
		(3)	6328.9		
51.	渔村片区	(1)	6412.5	6414.37	
		(2)	6424.7		
		(3)	6405.9		
52.	渔村片区	(1)	6745.2	6734.73	
		(2)	6732.1		
		(3)	6726.9		
53.	渔村片区	(1)	6364.7	6350.43	
		(2)	6338.2		
		(3)	6348.4		
54.	渔村片区	(1)	7729.4	8851.73	
		(2)	7748.6		
		(3)	7782.3		
55.	渔村片区	(1)	8636.1	8659.90	
		(2)	8664.5		
		(3)	8679.1		
56.	渔村片区	(1)	7745.6	7734.40	
		(2)	7718.2		
		(3)	7739.4		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 7 页共 25 页 (Page 7 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
57.	渔村片区	(1)	6616.4	6860.30	/
		(2)	6639.7		
		(3)	6658.6		
58.	渔村片区	(1)	8313.4	8342.30	
		(2)	8363.8		
		(3)	8349.7		
59.	渔村片区	(1)	5703.9	5755.90	
		(2)	5784.1		
		(3)	5779.7		
60.	渔村片区	(1)	8563.4	8544.07	
		(2)	8552.1		
		(3)	8516.7		
61.	渔村片区	(1)	5635.4	5634.07	
		(2)	5627.1		
		(3)	5639.7		
62.	渔村片区	(1)	6616.5	6646.30	
		(2)	6682.7		
		(3)	6639.7		
63.	渔村片区	(1)	7563.5	7555.03	
		(2)	7586.9		
		(3)	7514.7		
64.	渔村片区	(1)	6557.2	6558.33	
		(2)	6531.5		
		(3)	6586.3		
65.	渔村片区	(1)	7639.4	7662.80	
		(2)	7665.1		
		(3)	7683.9		
66.	渔村片区	(1)	7539.7	7540.73	
		(2)	7557.1		
		(3)	7525.4		
67.	渔村片区	(1)	6754.8	6732.57	
		(2)	6712.5		
		(3)	6730.4		
68.	渔村片区	(1)	8653.4	8666.20	
		(2)	8661.7		
		(3)	8683.5		
69.	渔村片区	(1)	7914.9	7950.93	
		(2)	7986.5		
		(3)	7951.4		
70.	渔村片区	(1)	8763.4	8758.40	
		(2)	8729.5		
		(3)	8782.3		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 8 页共 25 页 (Page 8 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
71.	渔村片区	(1)	7120.4	7133.97	/
		(2)	7135.7		
		(3)	7145.8		
72.	渔村片区	(1)	7403.5	7423.33	
		(2)	7419.7		
		(3)	7446.8		
73.	渔村片区	(1)	6728.5	6747.30	
		(2)	6739.1		
		(3)	6774.3		
74.	渔村片区	(1)	6336.5	6342.60	
		(2)	6383.4		
		(3)	6307.9		
75.	渔村片区	(1)	7363.1	7352.43	
		(2)	7334.5		
		(3)	7359.7		
76.	渔村片区	(1)	6315.6	6340.93	
		(2)	6337.8		
		(3)	6369.4		
77.	渔村片区	(1)	7835.7	7848.23	
		(2)	7816.3		
		(3)	7892.7		
78.	渔村片区	(1)	5993.4	5971.80	
		(2)	5968.3		
		(3)	5953.7		
79.	渔村片区	(1)	6536.7	6556.40	
		(2)	6556.2		
		(3)	6576.3		
80.	渔村片区	(1)	7715.4	7747.73	
		(2)	7773.2		
		(3)	7754.6		
81.	渔村片区	(1)	6952.4	6921.77	
		(2)	6898.2		
		(3)	6914.7		
82.	渔村片区	(1)	6169.7	6139.90	
		(2)	6115.2		
		(3)	6134.8		
83.	渔村片区	(1)	6264.1	6268.90	
		(2)	6253.1		
		(3)	6289.5		
84.	渔村片区	(1)	7356.1	7352.40	
		(2)	7331.4		
		(3)	7369.7		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 9 页共 25 页 (Page 9 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
85.	渔村片区	(1)	8818.4	8851.73	/
		(2)	8872.6		
		(3)	8864.2		
86.	渔村片区	(1)	7732.5	7759.13	
		(2)	7748.1		
		(3)	7796.8		
87.	渔村片区	(1)	8412.7	8406.13	
		(2)	8403.9		
		(3)	8401.8		
88.	渔村片区	(1)	6659.1	6677.67	
		(2)	6692.5		
		(3)	6681.4		
89.	渔村片区	(1)	8532.6	8550.97	
		(2)	8551.2		
		(3)	8569.1		
90.	渔村片区	(1)	7639.5	7662.50	
		(2)	7664.3		
		(3)	7683.7		
91.	渔村片区	(1)	5653.1	5645.27	
		(2)	5664.8		
		(3)	5617.9		
92.	渔村片区	(1)	8313.7	8336.47	
		(2)	8364.2		
		(3)	8331.5		
93.	渔村片区	(1)	9328.6	9351.57	
		(2)	9353.4		
		(3)	9372.7		
94.	渔村片区	(1)	7628.7	7649.97	
		(2)	7664.8		
		(3)	7656.4		
95.	渔村片区	(1)	6536.4	6558.20	
		(2)	6573.9		
		(3)	6564.3		
96.	渔村片区	(1)	8884.5	8854.17	
		(2)	8818.6		
		(3)	8859.4		
97.	渔村片区	(1)	7533.9	7553.60	
		(2)	7557.1		
		(3)	7569.8		
98.	渔村片区	(1)	6183.9	6179.33	
		(2)	6196.7		
		(3)	6157.4		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 10 页共 25 页 (Page 10 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
99.	渔村片区	(1)	8253.1	8232.33	/
		(2)	8224.3		
		(3)	8219.6		
100.	渔村片区	(1)	6729.6	6751.43	
		(2)	6771.3		
		(3)	6753.4		
101.	渔村片区	(1)	6538.5	6371.93	
		(2)	6594.7		
		(3)	5982.6		
102.	渔村片区	(1)	6874.5	6862.83	
		(2)	6812.7		
		(3)	6901.3		
103.	渔村片区	(1)	7336.8	7355.23	
		(2)	7369.5		
		(3)	7359.4		
104.	渔村片区	(1)	7741.2	7734.40	
		(2)	7725.8		
		(3)	7736.2		
105.	渔村片区	(1)	7516.3	7551.40	
		(2)	7554.3		
		(3)	7583.6		
106.	渔村片区	(1)	7388.4	7380.43	
		(2)	7329.7		
		(3)	7423.2		
107.	渔村片区	(1)	7423.5	7458.83	
		(2)	7463.5		
		(3)	7489.5		
108.	渔村片区	(1)	8186.1	8166.63	
		(2)	8179.5		
		(3)	8134.3		
109.	渔村片区	(1)	6863.4	6839.53	
		(2)	6815.7		
		(3)	6839.5		
110.	渔村片区	(1)	6838.4	6860.30	
		(2)	6883.4		
		(3)	6859.1		
111.	渔村片区	(1)	5615.4	5654.17	
		(2)	5663.2		
		(3)	5683.9		
112.	渔村片区	(1)	7198.6	7183.90	
		(2)	7183.4		
		(3)	7169.7		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 11 页共 25 页 (Page 11 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
113.	渔村片区	(1)	7123.5	7137.73	/
		(2)	7163.8		
		(3)	7125.9		
114.	渔村片区	(1)	7456.8	7442.20	
		(2)	7439.1		
		(3)	7430.7		
115.	渔村片区	(1)	8426.5	8428.60	
		(2)	8439.7		
		(3)	8419.6		
116.	渔村片区	(1)	8553.6	8549.80	
		(2)	8583.6		
		(3)	8512.2		
117.	渔村片区	(1)	8315.7	8349.43	
		(2)	8336.5		
		(3)	8396.1		
118.	渔村片区	(1)	8939.1	8958.73	
		(2)	8964.5		
		(3)	8972.6		
119.	渔村片区	(1)	5611.1	5631.47	
		(2)	5623.6		
		(3)	5659.7		
120.	渔村片区	(1)	6199.7	6206.20	
		(2)	6183.5		
		(3)	6235.4		
121.	渔村片区	(1)	5647.8	5653.83	
		(2)	5612.3		
		(3)	5701.4		
122.	渔村片区	(1)	6012.3	6037.67	
		(2)	6047.8		
		(3)	6052.9		
123.	渔村片区	(1)	7549.4	7557.30	
		(2)	7559.1		
		(3)	7563.4		
124.	渔村片区	(1)	5789.1	5749.77	
		(2)	5723.4		
		(3)	5736.8		
125.	渔村片区	(1)	7156.1	7158.60	
		(2)	7134.1		
		(3)	7185.6		
126.	渔村片区	(1)	6325.8	6339.63	
		(2)	6314.9		
		(3)	6378.2		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 12 页共 25 页 (Page 12 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
127.	渔村片区	(1)	5663.4	5658.63	/
		(2)	5629.1		
		(3)	5683.4		
128.	渔村片区	(1)	7845.2	7829.40	
		(2)	7812.6		
		(3)	7830.4		
129.	渔村片区	(1)	6518.4	6534.47	
		(2)	6555.3		
		(3)	6529.7		
130.	渔村片区	(1)	6636.5	6650.87	
		(2)	6629.7		
		(3)	6686.4		
131.	渔村片区	(1)	8049.1	8069.17	
		(2)	8066.3		
		(3)	8092.1		
132.	渔村片区	(1)	7456.1	7452.90	
		(2)	7432.8		
		(3)	7469.8		
133.	渔村片区	(1)	6789.5	6825.70	
		(2)	6812.4		
		(3)	6875.2		
134.	渔村片区	(1)	8412.7	8436.37	
		(2)	8432.5		
		(3)	8463.9		
135.	渔村片区	(1)	7919.4	7951.90	
		(2)	7939.8		
		(3)	7996.5		
136.	渔村片区	(1)	5639.4	5663.27	
		(2)	5669.1		
		(3)	5681.3		
137.	渔村片区	(1)	8452.7	8434.03	
		(2)	8412.6		
		(3)	8436.8		
138.	渔村片区	(1)	4639.8	4661.80	
		(2)	4663.1		
		(3)	4682.5		
139.	渔村片区	(1)	4719.3	4757.33	
		(2)	4763.3		
		(3)	4789.4		
140.	渔村片区	(1)	8083.4	8047.30	
		(2)	8005.1		
		(3)	8053.4		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 13 页共 25 页 (Page 13 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
141.	渔村片区	(1)	7783.4	7757.40	/
		(2)	7765.1		
		(3)	7723.7		
142.	渔村片区	(1)	8539.4	8534.03	
		(2)	8552.6		
		(3)	8510.1		
143.	渔村片区	(1)	9412.5	9433.67	
		(2)	9430.7		
		(3)	9457.8		
144.	渔村片区	(1)	6365.4	6362.33	
		(2)	6337.5		
		(3)	6384.1		
145.	渔村片区	(1)	7456.9	7458.53	
		(2)	7495.1		
		(3)	7423.6		
146.	渔村片区	(1)	7636.9	7630.80	
		(2)	7652.1		
		(3)	7603.4		
147.	渔村片区	(1)	8186.5	8164.87	
		(2)	8113.4		
		(3)	8194.7		
148.	渔村片区	(1)	5313.5	5336.93	
		(2)	5332.6		
		(3)	5364.7		
149.	渔村片区	(1)	8486.8	8456.63	
		(2)	8423.7		
		(3)	8459.4		
150.	渔村片区	(1)	6235.8	6229.80	
		(2)	6214.7		
		(3)	6238.9		
151.	渔村片区	(1)	8993.1	8955.33	
		(2)	8959.7		
		(3)	8913.2		
152.	渔村片区	(1)	6269.4	6265.33	
		(2)	6283.1		
		(3)	6243.5		
153.	渔村片区	(1)	7631.4	7637.70	
		(2)	7638.9		
		(3)	7642.8		
154.	渔村片区	(1)	7549.4	7565.97	
		(2)	7563.1		
		(3)	7585.4		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 14 页共 25 页 (Page 14 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
155.	渔村片区	(1)	6366. 5	6356. 57	/
		(2)	6388. 1		
		(3)	6315. 1		
156.	渔村片区	(1)	7412. 3	7443. 00	
		(2)	7452. 8		
		(3)	7463. 9		
157.	渔村片区	(1)	6345. 7	6340. 73	
		(2)	6312. 8		
		(3)	6363. 7		
158.	渔村片区	(1)	7639. 4	7648. 53	
		(2)	7656. 8		
		(3)	7649. 4		
159.	渔村片区	(1)	7514. 8	7519. 47	
		(2)	7532. 9		
		(3)	7510. 7		
160.	渔村片区	(1)	6934. 7	6954. 67	
		(2)	6976. 1		
		(3)	6953. 2		
161.	渔村片区	(1)	7845. 9	7836. 87	
		(2)	7812. 3		
		(3)	7852. 4		
162.	渔村片区	(1)	6345. 7	6343. 73	
		(2)	6336. 8		
		(3)	6348. 7		
163.	渔村片区	(1)	7919. 6	7959. 70	
		(2)	7995. 4		
		(3)	7964. 1		
164.	渔村片区	(1)	6365. 4	6337. 80	
		(2)	6335. 9		
		(3)	6312. 1		
165.	渔村片区	(1)	7016. 4	7022. 23	
		(2)	7003. 5		
		(3)	7046. 8		
166.	渔村片区	(1)	6359. 5	6344. 80	
		(2)	6331. 2		
		(3)	6343. 7		
167.	渔村片区	(1)	4516. 3	4534. 13	
		(2)	4526. 7		
		(3)	4559. 4		
168.	渔村片区	(1)	7512. 6	7547. 23	
		(2)	7532. 8		
		(3)	7596. 3		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 15 页共 25 页 (Page 15 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
169.	渔村片区	(1)	7626.4	7640.30	/
		(2)	7639.1		
		(3)	7655.4		
170.	渔村片区	(1)	6852.3	6873.87	
		(2)	6894.1		
		(3)	6875.2		
171.	渔村片区	(1)	6553.4	6545.70	
		(2)	6568.6		
		(3)	6515.1		
172.	渔村片区	(1)	7926.5	7955.00	
		(2)	7959.4		
		(3)	7979.1		
173.	渔村片区	(1)	8363.4	8349.57	
		(2)	8333.2		
		(3)	8352.1		
174.	渔村片区	(1)	7963.4	7936.80	
		(2)	7912.5		
		(3)	7934.5		
175.	渔村片区	(1)	8694.1	8660.27	
		(2)	8674.3		
		(3)	8612.4		
176.	渔村片区	(1)	8832.4	8816.23	
		(2)	8812.6		
		(3)	8803.7		
177.	渔村片区	(1)	7659.8	7651.93	
		(2)	7612.4		
		(3)	7683.6		
178.	渔村片区	(1)	8253.7	8245.27	
		(2)	8269.4		
		(3)	8212.7		
179.	渔村片区	(1)	8014.7	8054.93	
		(2)	8053.7		
		(3)	8096.4		
180.	渔村片区	(1)	8645.7	8650.80	
		(2)	8613.2		
		(3)	8693.5		
181.	渔村片区	(1)	7822.9	7880.40	
		(2)	7912.5		
		(3)	7905.8		
182.	渔村片区	(1)	6978.4	6943.87	
		(2)	6921.5		
		(3)	6931.7		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 16 页共 25 页 (Page 16 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
183.	渔村片区	(1)	8536.7	8552.07	/
		(2)	8523.1		
		(3)	8596.4		
184.	渔村片区	(1)	7783.5	7763.10	
		(2)	7741.9		
		(3)	7763.9		
185.	渔村片区	(1)	8123.4	8121.83	
		(2)	8102.6		
		(3)	8139.5		
186.	渔村片区	(1)	8525.7	8525.10	
		(2)	8536.9		
		(3)	8512.7		
187.	渔村片区	(1)	7963.4	7950.93	
		(2)	7923.8		
		(3)	7965.6		
188.	渔村片区	(1)	7845.9	7827.40	
		(2)	7823.9		
		(3)	7812.4		
189.	渔村片区	(1)	8652.7	8632.67	
		(2)	8612.4		
		(3)	8632.9		
190.	渔村片区	(1)	8569.8	8549.93	
		(2)	8532.1		
		(3)	8547.9		
191.	渔村片区	(1)	7822.9	7880.40	
		(2)	7912.5		
		(3)	7905.8		
192.	渔村片区	(1)	8456.7	8441.63	
		(2)	8431.5		
		(3)	8436.7		
193.	渔村片区	(1)	7698.4	7647.90	
		(2)	7612.8		
		(3)	7632.5		
194.	渔村片区	(1)	8645.7	8650.80	
		(2)	8613.2		
		(3)	8693.5		
195.	渔村片区	(1)	7512.7	7538.30	
		(2)	7532.4		
		(3)	7569.8		
196.	渔村片区	(1)	6987.5	6948.33	
		(2)	6925.4		
		(3)	6932.1		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 17 页共 25 页 (Page 17 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
197.	渔村片区	(1)	8932. 4	8928. 67	/
		(2)	8952. 1		
		(3)	8901. 5		
198.	渔村片区	(1)	7963. 4	7950. 93	
		(2)	7923. 8		
		(3)	7965. 6		
199.	渔村片区	(1)	7012. 4	7027. 20	
		(2)	7032. 5		
		(3)	7036. 7		
200.	渔村片区	(1)	7215. 4	7229. 03	
		(2)	7235. 9		
		(3)	7235. 8		
201.	渔村片区	(1)	7658. 4	7659. 07	
		(2)	7623. 4		
		(3)	7695. 4		
202.	渔村片区	(1)	7845. 9	7827. 40	
		(2)	7823. 9		
		(3)	7812. 4		
203.	渔村片区	(1)	6945. 8	6932. 10	
		(2)	6912. 7		
		(3)	6937. 8		
204.	渔村片区	(1)	7145. 9	7126. 37	
		(2)	7130. 5		
		(3)	7102. 7		
205.	渔村片区	(1)	7569. 4	7542. 03	
		(2)	7523. 8		
		(3)	7532. 9		
206.	渔村片区	(1)	8123. 7	8120. 73	
		(2)	8102. 9		
		(3)	8135. 6		
207.	渔村片区	(1)	6452. 1	6497. 90	
		(2)	6584. 3		
		(3)	6457. 3		
208.	渔村片区	(1)	6869. 5	6841. 50	
		(2)	6812. 7		
		(3)	6842. 3		
209.	渔村片区	(1)	8694. 1	8660. 27	
		(2)	8674. 3		
		(3)	8612. 4		
210.	渔村片区	(1)	7652. 3	7632. 37	
		(2)	7641. 9		
		(3)	7602. 9		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 18 页共 25 页 (Page 18 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
211.	渔村片区	(1)	8012.5	8020.93	/
		(2)	8013.9		
		(3)	8036.4		
212.	渔村片区	(1)	7654.1	7621.73	
		(2)	7612.3		
		(3)	7598.8		
213.	渔村片区	(1)	7836.1	7841.80	
		(2)	7825.9		
		(3)	7863.4		
214.	渔村片区	(1)	6478.9	6463.37	
		(2)	6412.5		
		(3)	6498.7		
215.	渔村片区	(1)	6754.8	6764.17	
		(2)	6752.3		
		(3)	6785.4		
216.	渔村片区	(1)	8236.9	8229.43	
		(2)	8236.5		
		(3)	8214.9		
217.	渔村片区	(1)	6987.4	6950.73	
		(2)	6952.1		
		(3)	6912.7		
218.	渔村片区	(1)	6542.1	6529.20	
		(2)	6512.7		
		(3)	6532.8		
219.	渔村片区	(1)	7698.4	7647.90	
		(2)	7612.8		
		(3)	7632.5		
220.	渔村片区	(1)	7012.3	7025.00	
		(2)	7025.8		
		(3)	7036.9		
221.	渔村片区	(1)	6525.8	6544.23	
		(2)	6532.1		
		(3)	6574.8		
222.	渔村片区	(1)	6654.8	6653.63	
		(2)	6693.4		
		(3)	6612.7		
223.	渔村片区	(1)	8695.4	8647.97	
		(2)	8612.7		
		(3)	8635.8		
224.	渔村片区	(1)	7541.2	7563.23	
		(2)	7563.9		
		(3)	7584.6		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 19 页共 25 页 (Page 19 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
225.	渔村片区	(1)	7745.2	7731.57	/
		(2)	7736.9		
		(3)	7712.6		
226.	渔村片区	(1)	7451.2	7458.23	
		(2)	7463.8		
		(3)	7459.7		
227.	渔村片区	(1)	8456.7	8441.63	
		(2)	8431.5		
		(3)	8436.7		
228.	渔村片区	(1)	6945.7	6917.80	
		(2)	6912.3		
		(3)	6895.4		
229.	渔村片区	(1)	7432.5	7433.30	
		(2)	7441.5		
		(3)	7425.9		
230.	渔村片区	(1)	8645.7	8650.80	
		(2)	8613.2		
		(3)	8693.5		
231.	渔村片区	(1)	6789.5	6747.03	
		(2)	6715.2		
		(3)	6736.4		
232.	渔村片区	(1)	7102.3	7120.50	
		(2)	7132.4		
		(3)	7126.8		
233.	渔村片区	(1)	7236.4	7238.73	
		(2)	7215.7		
		(3)	7264.1		
234.	渔村片区	(1)	8123.7	8143.10	
		(2)	8168.9		
		(3)	8136.7		
235.	渔村片区	(1)	8945.1	8927.07	
		(2)	8923.4		
		(3)	8912.7		
236.	渔村片区	(1)	8745.3	8742.97	
		(2)	8763.9		
		(3)	8719.7		
237.	渔村片区	(1)	9012.7	9031.00	
		(2)	9032.5		
		(3)	9047.8		
238.	渔村片区	(1)	9254.7	9247.60	
		(2)	9213.8		
		(3)	9274.3		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 20 页共 25 页 (Page 20 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
239.	渔村片区	(1)	8925.7	8924.47	/
		(2)	8915.3		
		(3)	8932.4		
240.	渔村片区	(1)	8645.7	8652.60	
		(2)	8615.7		
		(3)	8696.4		
241.	渔村片区	(1)	8569.8	8549.93	
		(2)	8532.1		
		(3)	8547.9		
242.	渔村片区	(1)	8745.1	8745.90	
		(2)	8756.2		
		(3)	8736.4		
243.	渔村片区	(1)	7963.4	7950.93	
		(2)	7923.8		
		(3)	7965.6		
244.	渔村片区	(1)	9012.4	9021.23	
		(2)	9018.7		
		(3)	9032.6		
245.	渔村片区	(1)	8525.7	8525.10	
		(2)	8536.9		
		(3)	8512.7		
246.	渔村片区	(1)	8841.3	8837.07	
		(2)	8835.7		
		(3)	8834.2		
247.	渔村片区	(1)	8836.4	8820.07	
		(2)	8821.9		
		(3)	8801.9		
248.	渔村片区	(1)	8452.3	8435.23	
		(2)	8436.7		
		(3)	8416.7		
249.	渔村片区	(1)	8215.7	8241.80	
		(2)	8263.9		
		(3)	8245.8		
250.	渔村片区	(1)	8647.9	8630.97	
		(2)	8612.3		
		(3)	8632.7		
251.	渔村片区	(1)	7365.8	7368.03	
		(2)	7341.9		
		(3)	7396.4		
252.	渔村片区	(1)	7845.1	7850.23	
		(2)	7836.4		
		(3)	7869.2		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 21 页共 25 页 (Page 21 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
253.	渔村片区	(1)	8123.7	8120.73	/
		(2)	8102.9		
		(3)	8135.6		
254.	渔村片区	(1)	8412.6	8447.10	
		(2)	8452.9		
		(3)	8475.8		
255.	渔村片区	(1)	7822.9	7880.40	
		(2)	7912.5		
		(3)	7905.8		
256.	渔村片区	(1)	8412.7	8419.37	
		(2)	8432.5		
		(3)	8412.9		
257.	渔村片区	(1)	8523.6	8534.97	
		(2)	8514.9		
		(3)	8566.4		
258.	渔村片区	(1)	8974.1	8945.63	
		(2)	8925.4		
		(3)	8937.4		
259.	渔村片区	(1)	9125.7	9134.70	
		(2)	9132.6		
		(3)	9145.8		
260.	渔村片区	(1)	9245.7	9243.77	
		(2)	9235.8		
		(3)	9249.8		
261.	渔村片区	(1)	9521.7	9544.97	
		(2)	9534.8		
		(3)	9578.4		
262.	渔村片区	(1)	8756.4	8734.07	
		(2)	8732.9		
		(3)	8712.9		
263.	渔村片区	(1)	9367.8	9355.90	
		(2)	9312.4		
		(3)	9387.5		
264.	渔村片区	(1)	9531.7	9556.97	
		(2)	9542.8		
		(3)	9596.4		
265.	渔村片区	(1)	7123.9	7158.50	
		(2)	7165.4		
		(3)	7186.2		
266.	渔村片区	(1)	7845.2	7858.90	
		(2)	7835.1		
		(3)	7896.4		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 22 页共 25 页 (Page 22 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
267.	渔村片区	(1)	7693.4	7647.00	/
		(2)	7612.8		
		(3)	7634.8		
268.	渔村片区	(1)	8112.4	8137.00	
		(2)	8132.7		
		(3)	8165.9		
269.	渔村片区	(1)	7456.9	7443.00	
		(2)	7459.8		
		(3)	7412.3		
270.	渔村片区	(1)	8651.4	8650.33	
		(2)	8675.9		
		(3)	8623.7		
271.	渔村片区	(1)	8951.4	8941.47	
		(2)	8932.7		
		(3)	8940.3		
272.	渔村片区	(1)	9654.7	9623.07	
		(2)	9612.8		
		(3)	9601.7		
273.	渔村片区	(1)	8325.9	8335.67	
		(2)	8315.7		
		(3)	8365.4		
274.	渔村片区	(1)	9874.2	9724.33	
		(2)	9653.1		
		(3)	9645.7		
275.	渔村片区	(1)	9541.2	9539.27	
		(2)	9501.3		
		(3)	9575.3		
276.	渔村片区	(1)	7569.4	7542.03	
		(2)	7523.8		
		(3)	7532.9		
277.	渔村片区	(1)	8212.4	8217.00	
		(2)	8236.7		
		(3)	8201.9		
278.	渔村片区	(1)	6845.2	6844.07	
		(2)	6812.7		
		(3)	6874.3		
279.	渔村片区	(1)	7845.2	7848.03	
		(2)	7863.5		
		(3)	7835.4		
280.	渔村片区	(1)	8423.6	8434.67	
		(2)	8467.5		
		(3)	8412.9		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告

Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 23 页共 25 页 (Page 23 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m ³)		氡浓度平均值(Bq/m ³)	备注
281.	渔村片区	(1)	8345.1	8445.30	/
		(2)	8614.9		
		(3)	8375.9		
282.	渔村片区	(1)	7423.9	7434.03	
		(2)	7465.8		
		(3)	7412.4		
283.	渔村片区	(1)	8236.4	8239.20	
		(2)	8216.7		
		(3)	8264.5		
284.	渔村片区	(1)	8645.7	8624.77	
		(2)	8615.9		
		(3)	8612.7		
285.	渔村片区	(1)	8745.2	8765.53	
		(2)	8756.3		
		(3)	8795.1		
286.	渔村片区	(1)	8631.5	8642.80	
		(2)	8684.2		
		(3)	8612.7		
287.	渔村片区	(1)	8956.2	8936.10	
		(2)	8936.4		
		(3)	8915.7		
288.	渔村片区	(1)	9235.8	9228.70	
		(2)	9215.6		
		(3)	9234.7		
289.	渔村片区	(1)	9412.5	9421.33	
		(2)	9435.7		
		(3)	9415.8		
290.	渔村片区	(1)	9012.4	9041.27	
		(2)	9032.5		
		(3)	9078.9		
291.	渔村片区	(1)	8623.7	8628.93	
		(2)	8615.9		
		(3)	8647.2		
292.	渔村片区	(1)	8525.8	8542.63	
		(2)	8532.4		
		(3)	8569.7		
293.	渔村片区	(1)	8745.9	8737.57	
		(2)	8731.6		
		(3)	8735.2		
294.	渔村片区	(1)	7863.5	7848.47	
		(2)	7869.4		
		(3)	7812.5		

云南省建筑工程质量监督检验站

检测报告


Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 24 页共 25 页 (Page 24 of 25)

测点编号	测点位置	氡浓度 (Bq/m³)		氡浓度平均值(Bq/m³)	备注	
295.	渔村片区	(1)	7952.3	7943.70	/	
		(2)	7963.4			
		(3)	7915.4			
296.	渔村片区	(1)	8612.4	8630.77		
		(2)	8632.4			
		(3)	8647.5			
297.	渔村片区	(1)	8812.4	8838.07		
		(2)	8832.5			
		(3)	8869.3			
工程地点氡浓度平均值 (Bq/m³)		7136.09				
备注		/				

云南省建筑工程质量监督检验站
检测报告
Test Report

报告编号 Report Number YNZJZ-20150113-00139 第 25 页共 25 页 (Page 25 of 25)

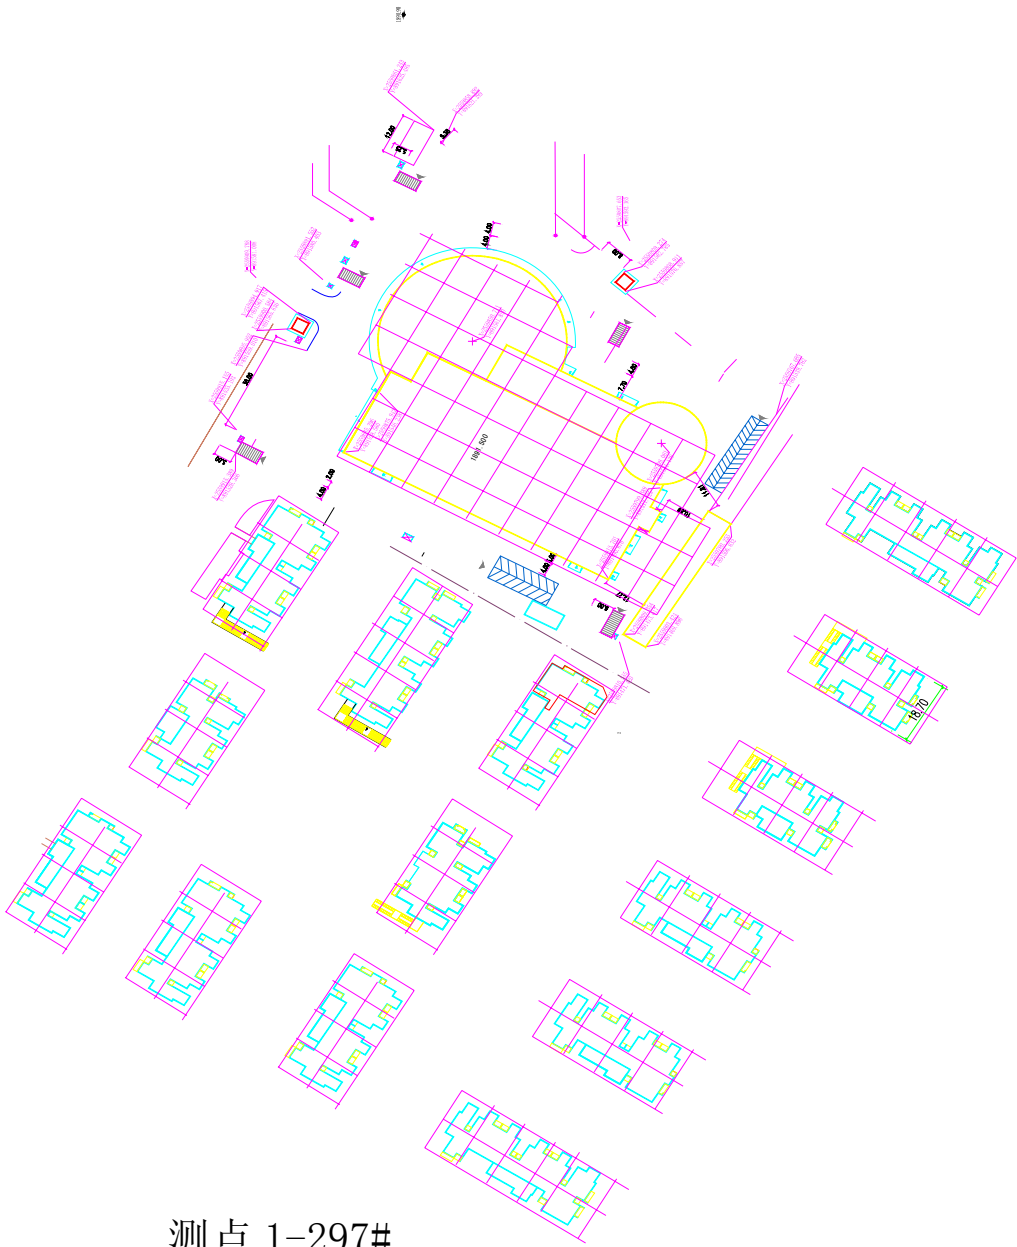

测点 1-297#

以下空白