

建筑全能耗报告书

公共建筑

1 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

2 软件介绍


本报告内容由能耗计算 BESI2024 计算并输出，能耗计算 BESI 以 CAD 为平台，内置 DOE2 内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

3 气象数据


3.1 峰值工况

气象数据	时刻	干球温度(°C)	湿球温度(°C)	含湿量(g/kg)	焓值(kJ/kg)
最热	07月10日16时	38.3	28.3	20.7	91.7
最冷	01月25日07时	-4.4	-5.0	2.2	1.0



4 建筑大样




A_5 层平面



A_6 层平面



A_7 层平面

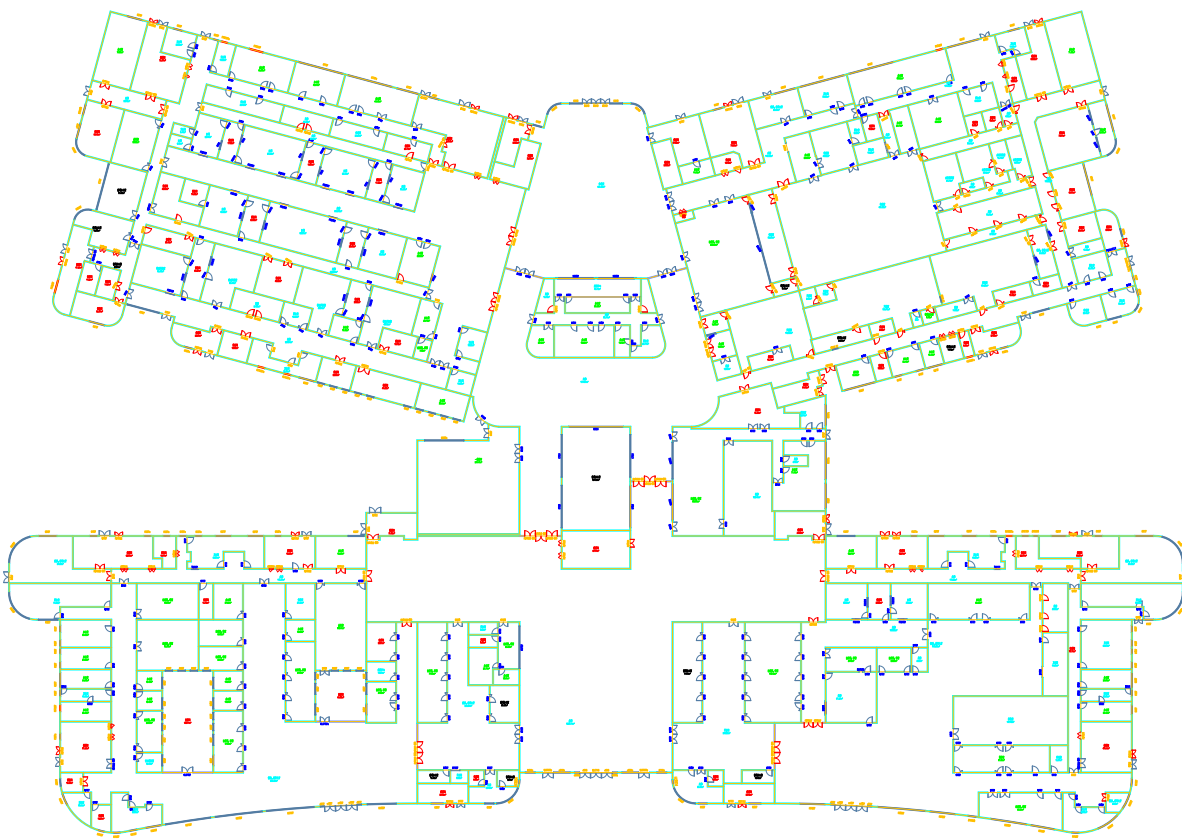


1 层平面


2 层平面

3 层平面


4 层平面

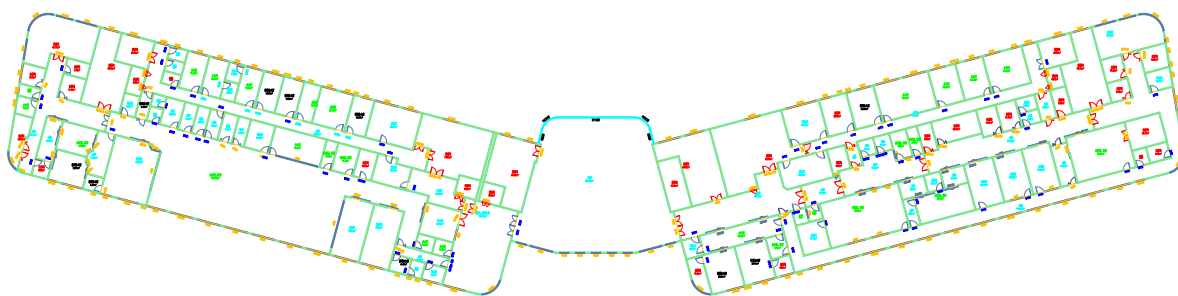


5 层平面

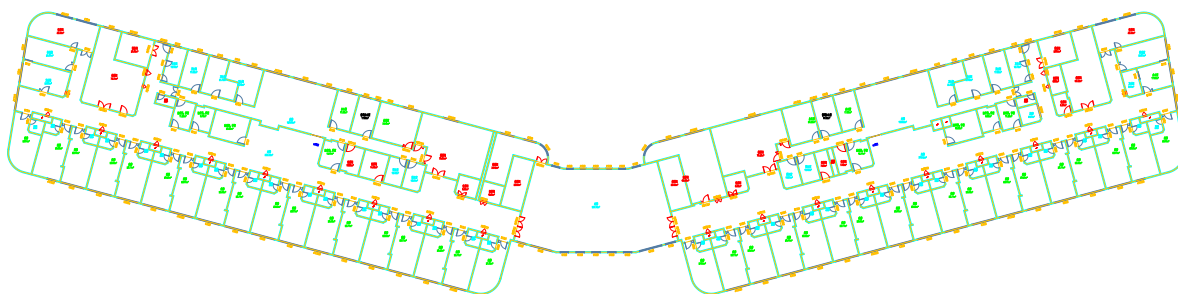


6 层平面

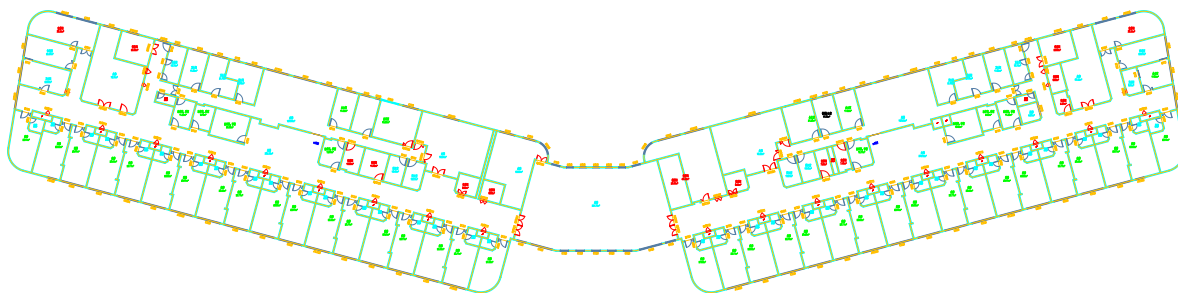

7 层平面

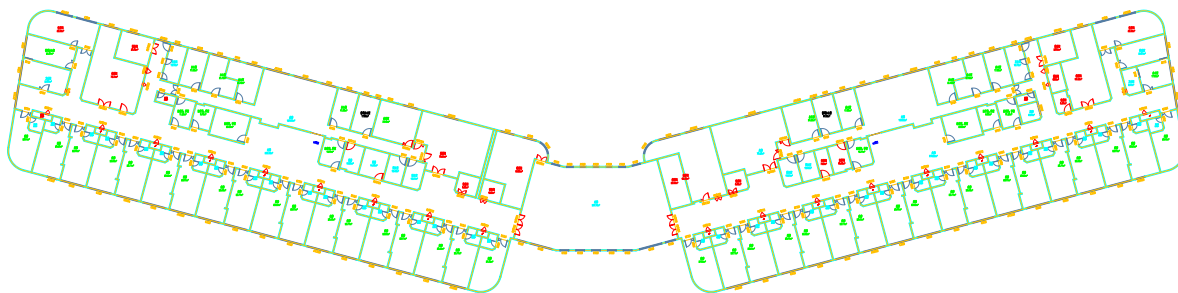


8~13 层平面

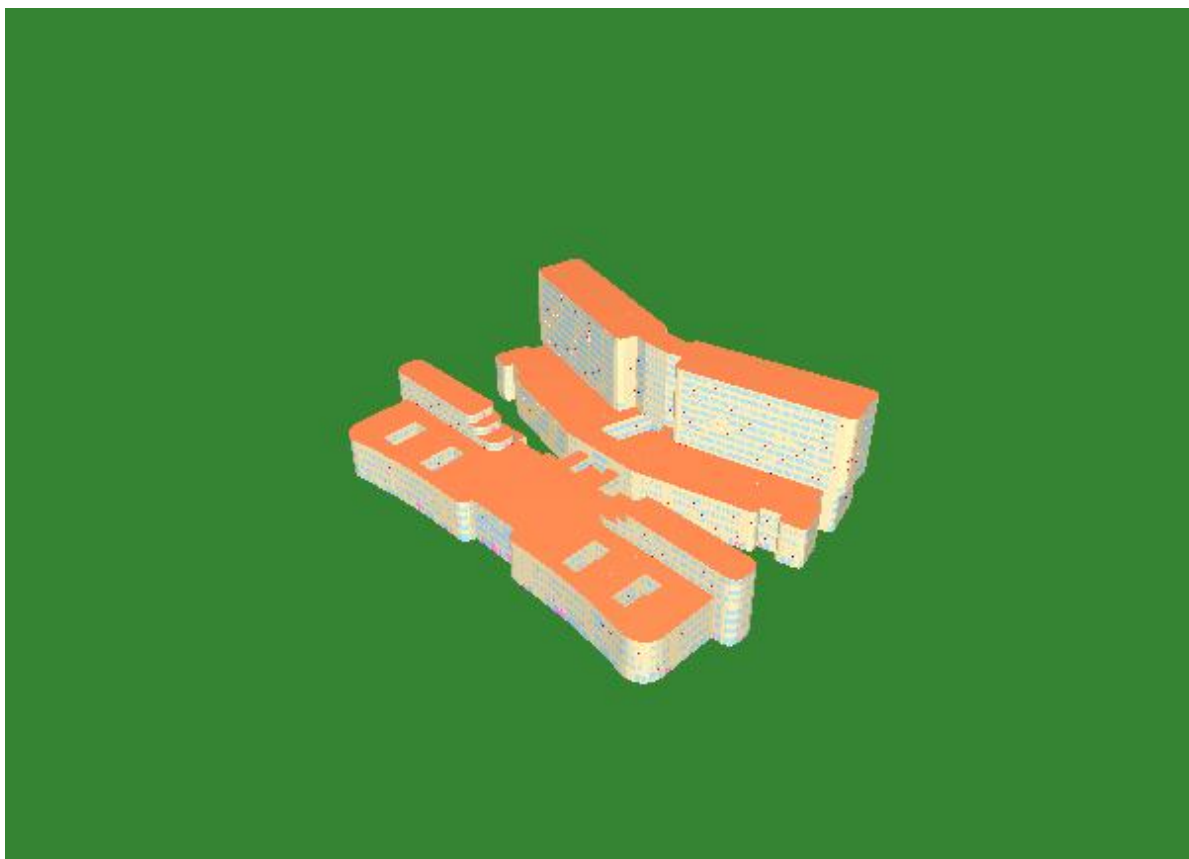

西南轴侧图




东南轴侧图

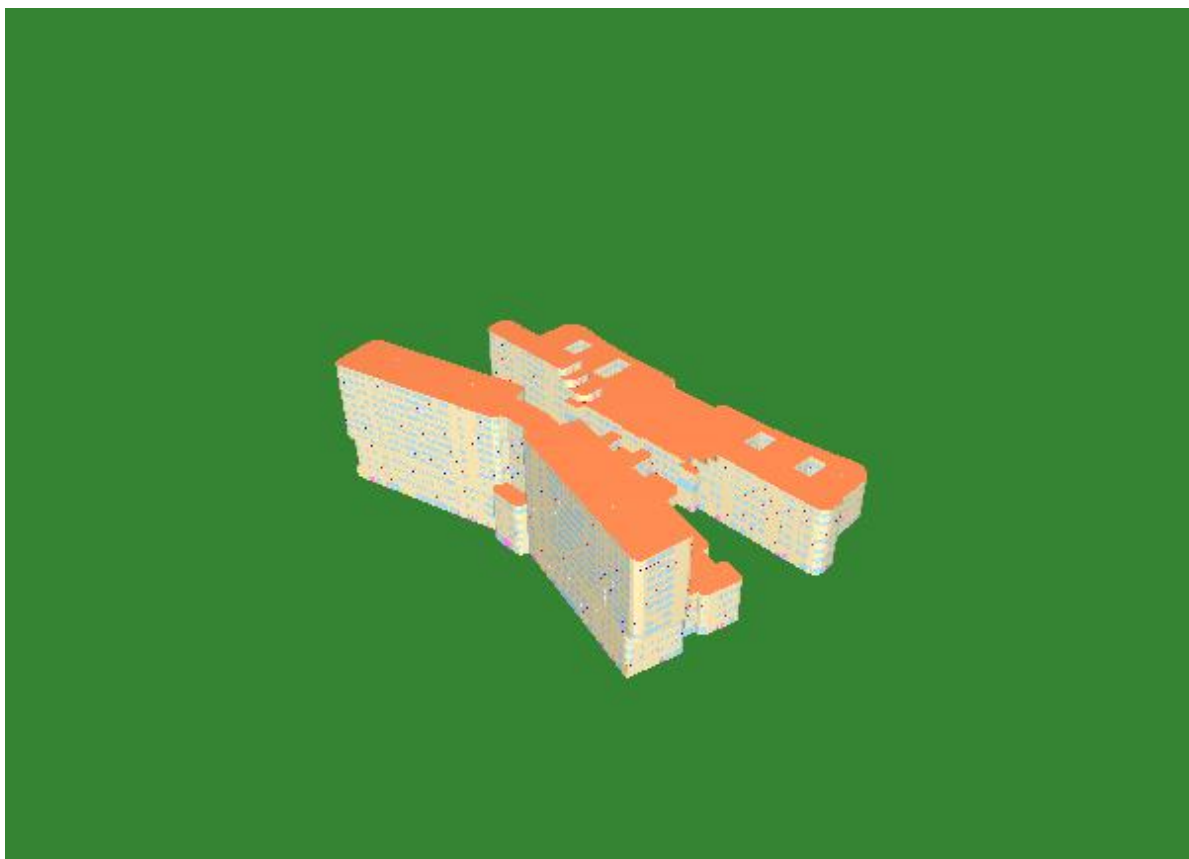


西北轴侧图




东北轴侧图

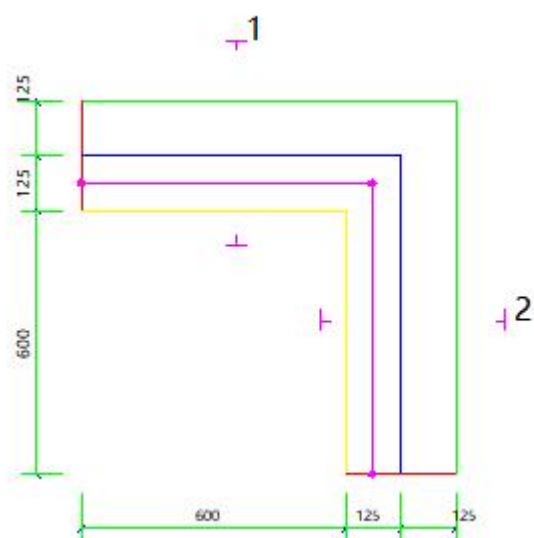


OW-C1Nd

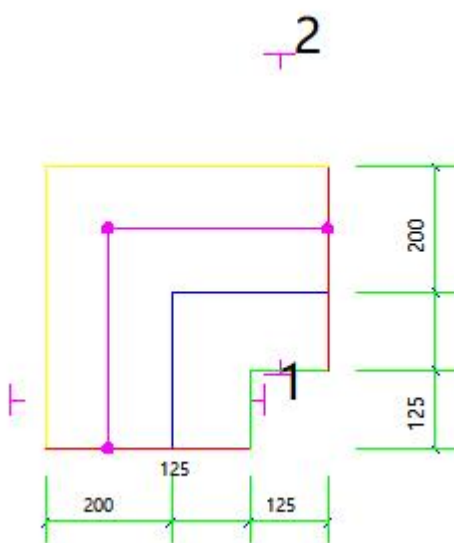


OW-C2Nd

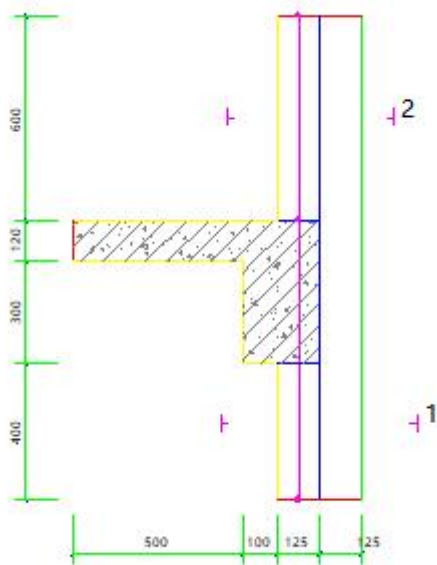


OW-F1Nd

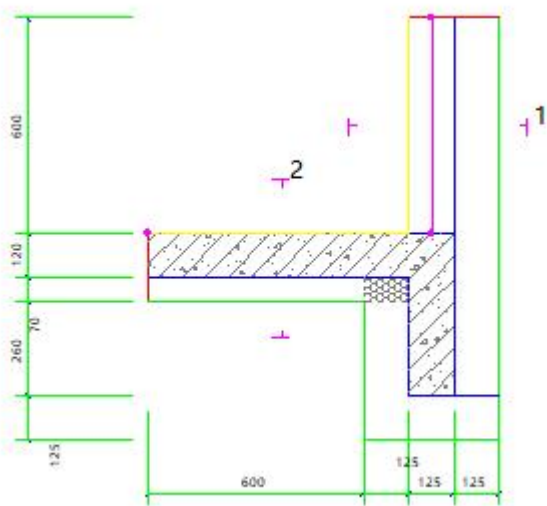


OW-FW2Nd

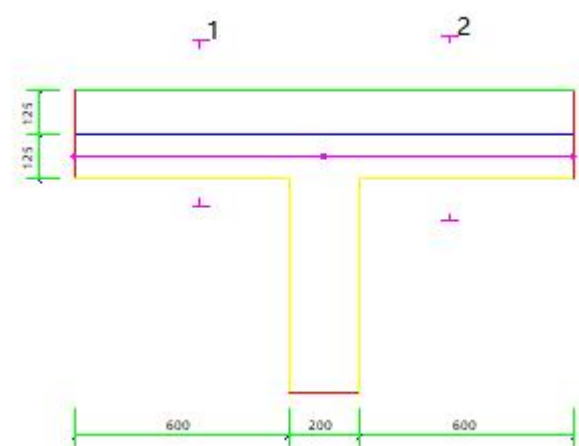


OW-P1Nd

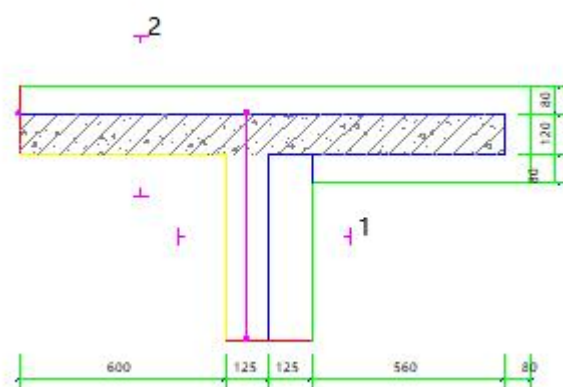


OW-R5Nd

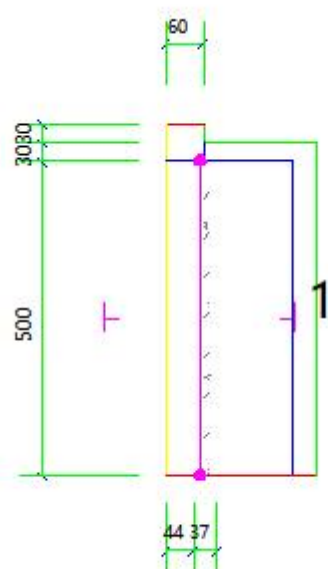

OW-WB8Nd

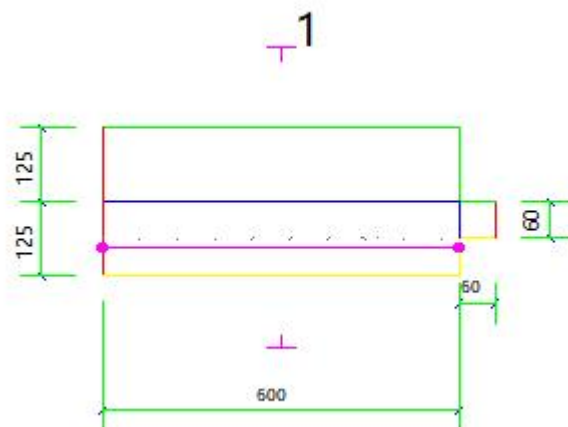

OW-WR4Nd

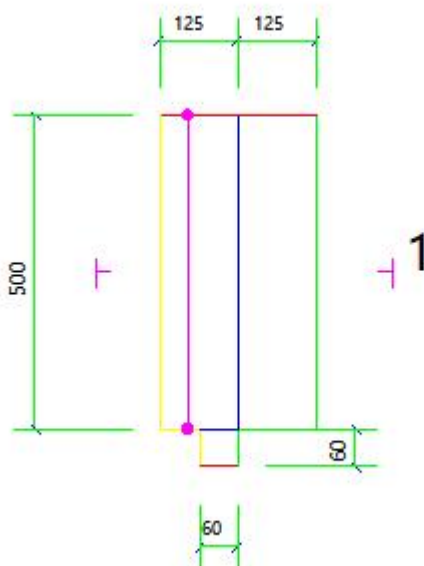

OW-WU4Nd

5 围护结构

5.1 工程材料

材料名称	导热系数 λ	蓄热系数 S	密度 ρ	比热容 C_p	蒸汽渗透系数 u	数据来源
	W/(m.K)	W/(m ² .K)	kg/m ³	J/(kg.K)	g/(m.h.kPa)	
水泥砂浆	0.930	11.370	1800.0	1050.0	0.0210	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
钢筋混凝土	1.740	17.200	2500.0	920.0	0.0158	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

轻骨料混凝土(找坡层)	0.300	5.000	1050.0	1091.3	0.0140	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(xps板)	0.030	0.290	31.5	1380.0	0.0162	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022
细石混凝土(双向配筋)	1.740	17.060	2500.0	920.0	0.0158	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120—2001
柔性防水层	0.170	3.330	600.0	1470.0	0.0100	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022
精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝砌块墙(灰缝厚≤3mm) b05级	0.160	2.610	590.0	1050.0	0.0100	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022
泡沫玻璃板i型(1)	0.050	0.650	119.0	840.0	0.0100	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022

5.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一(K=0.335,D=3.683)：(由上到下)

水泥砂浆 20mm+细石混凝土(双向配筋) 40mm+绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(xps板) 80mm+柔性防水层 5mm+水泥砂浆 20mm+轻骨料混凝土(找坡层) 30mm+钢筋混凝土 120mm+水泥砂浆 20mm

2. 外墙：填充墙构造一(K=0.573,D=4.347)：(由外到内)

水泥砂浆 6mm+水泥砂浆 6mm+精确砌块和专用砌筑砂浆薄灰缝砌块墙(灰缝厚≤3mm) b05级 250mm+水泥砂浆 10mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一(K=0.627,D=2.463)：(由上到下)

水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 120mm+泡沫玻璃板i型(1) 70mm+水泥砂浆 10mm

4. 外窗：80系列平开(6Low-E双银+12A+6暖边)(K=2.000)：

传热系数 2.000W/m².K，窗太阳得热系数 0.370

5. 幕墙：80系列平开(6Low-E双银+12A+6暖边)(K=2.000)：

传热系数 2.000W/m².K，窗太阳得热系数 0.370

6 围护结构概况

	设计建筑
屋顶传热系数 K 和热惰性指标 D	0.34(不含反射隔热外饰面等效热阻) 3.68
外墙传热系数 K 和热惰性指标 D	0.63(不含反射隔热外饰面等效热阻) 4.35
挑空(或架空)楼板传热系数 K 和热惰性指标 D	0.63 2.46
天窗传热系数 K	—

和太阳得热系数 SHGC			—		
外窗（包括透明幕墙）	朝向	立面	窗墙比	传热系数	太阳得热系数
	南向	南-默认立面	0.31	2.00	0.37
	北向	北-默认立面	0.27	2.00	0.37
	东向	东-默认立面	0.25	2.00	0.37
	西向	西-默认立面	0.24	2.00	0.37

7 房间类型

7.1 房间参数表

房间类型	空调温度℃	供暖温度℃	新风量	渗透风换气次数	人员密度	照明功率密度	电器设备功率
B 超	26	22	30(m³/h.人)	0(次/h)	10(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
一般超市	26	18	16(m³/h.人)	0(次/h)	1.5(m²/人)	10(W/m²)	13(W/m²)
休息室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	8(m²/人)	3.5(W/m²)	20(W/m²)
会议室	26	20	14(m³/h.人)	0(次/h)	2.5(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
会议室	26	18	14(m³/h.人)	0(次/h)	2.5(m²/人)	8(W/m²)	15(W/m²)
候诊、挂号大厅	27	18	60(m³/h.人)	0(次/h)	4(m²/人)	5.5(W/m²)	20(W/m²)
分娩室	26	22	60(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
分析实验室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
办公-普通办公室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	8(m²/人)	8(W/m²)	15(W/m²)
办公室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
化验室	26	20	2(次/h)	0(次/h)	10(m²/人)	13.5(W/m²)	20(W/m²)
卫生间	28	18	0(m³/h.人)	0(次/h)	20(m²/人)	5(W/m²)	20(W/m²)
厨房	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
听力测听室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
婴儿室	26	22	50(m³/h.人)	0(次/h)	4(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
库房	28	15	0(m³/h.人)	0(次/h)	0(人)	3.5(W/m²)	20(W/m²)
库房	28	15	0(m³/h.人)	0(次/h)	0(人)	3.5(W/m²)	20(W/m²)
开水间	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	6(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
急诊室	26	20	2(次/h)	0(次/h)	4(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
手术室	26	22	60(m³/h.人)	0(次/h)	10(m²/人)	25(W/m²)	20(W/m²)
抢救室	26	20	2(次/h)	0(次/h)	4(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
护士站	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	8(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)
文印间	27	18	0(m³/h.人)	0(次/h)	20(m²/人)	8(W/m²)	15(W/m²)
普通办公室	26	20	30(m³/h.人)	0(次/h)	8(m²/人)	8(W/m²)	15(W/m²)
更衣室	26	20	2(次/h)	0(次/h)	4(m²/人)	5(W/m²)	20(W/m²)
标本室	26	20	6(次/h)	0(次/h)	10(m²/人)	8(W/m²)	20(W/m²)

核磁共振室	26	20	30(m ³ /h.人)	0(次/h)	6(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
楼梯间	28	15	0(次/h)	0(次/h)	0(人)	4(W/m ²)	20(W/m ²)
楼梯间	—	—	0(次/h)	0(次/h)	0(人)	4(W/m ²)	20(W/m ²)
治疗室、诊室	26	22	2(次/h)	0(次/h)	6(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
灭菌室	20	18	6(次/h)	0(次/h)	10(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
病例中心	26	20	30(m ³ /h.人)	0(次/h)	10(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
病房	26	21	2(次/h)	0(次/h)	5(m ² /人)	5.5(W/m ²)	20(W/m ²)
空房间	—	—	0(m ³ /h.人)	0(次/h)	0(人)	0(W/m ²)	0(W/m ²)
空房间	—	—	0(m ³ /h.人)	0(次/h)	0(人)	0(W/m ²)	0(W/m ²)
药房	26	20	2(次/h)	0(次/h)	10(m ² /人)	13.5(W/m ²)	20(W/m ²)
设备间	—	—	0(次/h)	0(次/h)	0(人)	6(W/m ²)	15(W/m ²)
设备间	—	—	0(次/h)	0(次/h)	0(人)	6(W/m ²)	15(W/m ²)
走廊	—	—	0(m ³ /h.人)	0(次/h)	50(m ² /人)	3.5(W/m ²)	20(W/m ²)
重症 ICU	26	21	60(m ³ /h.人)	0(次/h)	8(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
阅览室	26	18	30(m ³ /h.人)	0(次/h)	8(m ² /人)	8(W/m ²)	15(W/m ²)
餐厅	26	20	30(m ³ /h.人)	0(次/h)	2.5(m ² /人)	8(W/m ²)	20(W/m ²)
餐厅	26	18	30(m ³ /h.人)	0(次/h)	2.5(m ² /人)	8(W/m ²)	15(W/m ²)

7.2 作息时间表

详见附录

8 暖通空调系统

8.1 系统类型

8.1.1 系统分区

系统编号	系统类型	制冷 SEER	制热 HSPF	面积 (m ²)	包含的房间
默认	双管制风机盘管	—	—	62426.4 2	所有房间

8.1.2 热回收参数

系统编号	热回收	供冷		供暖	
		回收效率	启动温(焓)差	回收效率	启动温(焓)差
默认	无	—	—	—	—

8.2 制冷系统

8.2.1 默认冷源

8.2.1.1 供应的系统

系统编号	默认
------	----

8.2.1.2 冷水机组

名称	类型	额定耗电量 (kW)	额定制冷量 (kW)	额定性能系数 (COP)	台数
机组 1	水冷-螺杆式冷水机组	100	500	5.00	1

8.2.1.3 水泵系统

类型	调节	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	设计工作效率 (%)	输入功率 (kW)	冷却塔耗电比 (kWh/m ³)	台数
冷却水泵	单速	100	25	80	9.8	0.03	1
冷冻水泵	单速	100	30	80	11.7	—	1

8.2.1.4 运行工况

负载率 (%)	机组制冷量 (kW)	机组功率 (kW)	性能系数 (COP)	冷却水泵功率 (kW)	冷冻水泵功率 (kW)	冷却塔功率 (kW)
20	100	25	4.00	9.8	11.7	10
40	200	48	4.17	9.8	11.7	10
60	300	68	4.41	9.8	11.7	10
80	400	80	5.00	9.8	11.7	10
100	500	100	5.00	9.8	11.7	10

8.2.1.5 制冷能耗

负荷区间 (%)	区间负荷 (kWh)	运行时长 (h)	制冷机组 (kWh)	平均性能系 数(COP)	冷却水泵 (kWh)	冷冻水泵 (kWh)	冷却塔 (kWh)
0~20	0	0	0	0.00	0	0	0
20~40	0	0	0	0.00	0	0	0
40~60	0	0	0	0.00	0	0	0
60~80	0	0	0	0.00	0	0	0
80~100	0	0	0	0.00	0	0	0
>100	5914770	922	92200	—	9036	10787	9220
合计	5914770	922	92200		9036	10787	9220

8.3 供暖系统

8.3.1 默认热源

8.3.1.1 供应的系统

系统编号	默认
------	----

8.3.1.2 热水锅炉系统

8.3.1.2.1 热水锅炉

燃料类型	容量 (MW)	台数	累计热负荷 (kWh)	锅炉 热效率	外网热 输送效率	热/电系数 (kWh/kWh)	折合电耗 (kWh)
烟煤 II	1.00	1	630332	0.78	0.92	2.93	299751

8.3.1.2.2 热水循环泵

类型	流量(m ³ /h)	扬程(m)	设计工作效率(%)	输入功率(kW)	台数
----	-----------------------	-------	-----------	----------	----

单速	100	30	80	11.7	1
----	-----	----	----	------	---

8.3.1.2.3 热水循环水泵能耗

负荷率 (%)	锅炉负荷 (kW)	供暖水泵功率 (kW)	热水输送能效比 EHR	区间负荷 (kWh)	区间时长 (h)	供暖水泵电耗 (kWh)
20	200	11.7	0.0585	20259	233	2726
40	400	11.7	0.0293	45843	153	1790
60	600	11.7	0.0195	78005	156	1825
80	800	11.7	0.0146	99058	142	1661
100	1000	11.7	0.0117	387167	308	3604
综合				630332	992	11606

8.4 空调风机

8.4.1 独立新排风

系统编号	新风量 (m³/h)	单位风量耗功率 W/(m³/h)	风机功率(W)	运行时长(h)	新风电耗 (kWh)
默认	430054	0.24	103213	2040	210365
合计					210365

系统编号	排风量 (m³/h)	排风比	单位风量耗功率 W/(m³/h)	风机功率 (W)	运行时长 (h)	排风电耗 (kWh)
默认	344043	0.8	0.24	82570	2040	168292
合计						168292

8.4.2 风机盘管

系统编号	总功率(W)	同时使用系数	运行时长(h)	风机盘管电耗 (kWh)
默认	400	1	1914	766
合计				766

9 照明

房间类型	单位面积电耗 (kWh/m²)	房间个数	房间合计面积 (m²)	合计电耗 (kWh)
B超	21.56	20	1147	24731
一般超市	26.95	1	271	7315
休息室	9.43	36	1996	18827
会议室	21.56	53	2830	61015
候诊、挂号大厅	14.82	20	5981	88656
分娩室	21.56	3	91	1970
分析实验室	21.56	20	723	15586
办公室	21.56	263	7162	154404
化验室	36.38	19	1096	39883
卫生间	13.48	421	5456	73522
厨房	21.56	11	168	3624

听力测听室	21.56	1	14	299
婴儿室	18.03	1	63	1137
库房	9.43	88	1906	17975
开水间	21.56	4	281	6057
急诊室	21.56	1	72	1543
手术室	67.38	29	1659	111769
抢救室	21.56	1	153	3301
护士站	18.03	1	26	467
文印间	9.14	3	72	658
普通办公室	9.14	137	3994	36498
更衣室	13.48	106	2122	28600
标本室	21.56	2	49	1065
核磁共振室	21.56	4	254	5476
楼梯间	10.78	153	8733	94141
治疗室、诊室	21.56	204	10900	235002
灭菌室	21.56	6	467	10063
病例中心	21.56	10	477	10288
病房	12.40	289	9006	111642
空房间	0.00	323	4496	0
药房	36.38	4	296	10763
设备间	35.28	136	3270	115381
走廊	9.43	195	26589	250803
重症 ICU	18.03	1	94	1696
阅览室	9.14	1	76	699
餐厅	21.56	5	808	17420
总计				1562275

10 插座设备

房间类型	单位面积电耗 (kWh/m ²)	房间个数	房间合计面积 (m ²)	合计电耗 (kWh)
B 超	25.24	20	1147	28946
一般超市	31.85	1	271	8645
休息室	25.24	36	1996	50369
会议室	25.24	53	2830	71415
候诊、挂号大厅	25.24	20	5981	150935
分娩室	25.24	3	91	2306
分析实验室	25.24	20	723	18243
办公室	25.24	263	7162	180722
化验室	25.24	19	1096	27663
卫生间	25.24	421	5456	137687
厨房	25.24	11	168	4241
听力测听室	25.24	1	14	350
婴儿室	111.72	1	63	7043
库房	25.24	88	1906	48090
开水间	25.24	4	281	7090
急诊室	25.24	1	72	1806

手术室	25.24	29	1659	41863
抢救室	25.24	1	153	3863
护士站	111.72	1	26	2896
文印间	23.97	3	72	1726
普通办公室	23.97	137	3994	95727
更衣室	25.24	106	2122	53560
标本室	25.24	2	49	1247
核磁共振室	25.24	4	254	6409
楼梯间	25.24	153	8733	220375
治疗室、诊室	25.24	204	10900	275059
灭菌室	25.24	6	467	11778
病例中心	25.24	10	477	12042
病房	111.72	289	9006	1006106
空房间	0.00	323	4496	0
药房	25.24	4	296	7465
设备间	88.20	136	3270	288453
走廊	25.24	195	26589	670978
重症 ICU	111.72	1	94	10511
阅览室	23.97	1	76	1832
餐厅	25.24	5	808	20389
总计				3477830

11 电梯

11.1 直梯

名称	特定能量消耗 (mWh/kgm)	额定载重量 (kg)	速度 (m/s)	待机功率 (W)	运行时长 (h/天)	年运行 天数	数量	全年电耗 (kWh)
直梯 1	1.26	1500	1.75	200	1.5	365	28	228524
总计								228524

11.2 扶梯

名称	特定能量消耗 (mWh/kgm)	额定载重量 (kg)	速度 (m/s)	待机功率 (W)	运行时长 (h/天)	年运行 天数	数量	全年电耗 (kWh)
自动扶梯 1	1.26	1350	1.75	200	1.5	365	3	22529
总计								22529

12 计算结果

12.1 负荷分项统计

分类	围护传热	室内得热	窗日射	新风/渗透	热回收	合计
供暖(kWh/m²)	0.74	2.51	0.46	-9.80	0.00	-6.09
供冷(kWh/m²)	22.49	13.07	1.78	19.82	0.00	57.16

12.2 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗,热水为扣减太阳能后电耗,所有数据单位 kWh/m²。

月	供冷	供暖	空调风机	照明	插座设备	排风机	电梯	热水
1	0.00	1.18	0.47	1.91	4.26	0.00	2.43	0.00
2	0.00	0.55	0.37	1.72	3.83			
3	0.00	0.17	0.24	0.93	2.06			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	0.12	0.00	0.28	1.05	2.34			
6	0.24	0.00	0.41	1.84	4.11			
7	0.34	0.00	0.50	1.91	4.26			
8	0.33	0.00	0.47	1.91	4.26			
9	0.15	0.00	0.22	0.92	2.06			
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	0.00	0.24	0.24	0.99	2.19			
12	0.00	0.87	0.47	1.91	4.26			
合计	1.17	3.01	3.67	15.10	33.61	0.00	2.43	0.00

12.3 全年能耗

能耗分类	能耗子类	设计建筑 (kWh/m²)	备注
建筑负荷	耗冷量	57.16	
	耗热量	6.09	
	冷热合计	63.26	
热回收	供冷	0.00	
	供暖	0.00	
	冷热合计	0.00	
供冷电耗 (Ec)	中央冷源	0.89	
	冷却水泵	0.09	
	冷冻水泵	0.10	
	冷却塔	0.09	
	多联机/单元式空调	0.00	
	供冷合计	1.17	
供暖电耗 (Eh)	中央热源	2.90	
	供暖水泵	0.11	
	热源侧水泵	0.00	
	多联机/单元式热泵	0.00	
	供暖合计	3.01	
空调风机电耗 (Ef)	新排风	3.66	
	风机盘管	0.01	
	全空气系统	0.00	
	风机合计	3.67	
照明电耗(EI)		15.10	
插座设备电耗(Ej)		33.61	
其他电耗(Eo)	电梯	2.43	
	独立排风机	0.00	
	生活热水	0.00	扣减了太阳能热水
	其他设备	0.00	
	其他合计	2.43	

可再生发电 (Er)	光伏发电(Ep)	0.00	
	风力发电(Ew)	0.00	
	合计	0.00	
建筑总能耗(EI): 电耗(kWh/m²)		58.99	$EI = E_c + E_h + E_f + E_l + E_j + E_o - E_r$

13 附录

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B 超	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
一般超市	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
休息室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
会议室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
会议室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
候诊、挂号	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
大厅	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
分娩室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
分析实验室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
办公-普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
化验室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
卫生间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
厨房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
听力测听室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0

婴儿室	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
库房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
库房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
开水间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
急诊室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
手术室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
抢救室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
护士站	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
文印间	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更衣室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
标本室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
核磁共振室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
楼梯间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
楼梯间	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
治疗室、诊室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
灭菌室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0

病例中心	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
病房	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
空房间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
空房间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
药房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
设备间	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备间	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
走廊	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
重症 ICU	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
阅览室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
餐厅	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
餐厅	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	30	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B 超	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
一般超市	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10

休息室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
会议室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
会议室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
候诊、挂号 大厅	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
分娩室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
分析实验室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
办公-普通办 公室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
化验室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
卫生间	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
厨房	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
听力测听室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
婴儿室	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
库房	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
库房	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
开水间	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
急诊室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10

手术室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
抢救室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
护士站	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
文印间	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通办公室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
更衣室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
标本室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
核磁共振室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
楼梯间	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
楼梯间	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
治疗室、诊室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
灭菌室	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
病例中心	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
病房	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
空房间	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
空房间	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
药房	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10

设备间	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
设备间	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
走廊	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
重症 ICU	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
	10	10	10	10	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	60	90	90	90	90	80	10	10
阅览室	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
餐厅	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10	50	60	60	60	60	60	60	60	60	80	90	100	100	100	10	10	10
餐厅	10	10	10	10	10	10	10	36	62	56	54	43	53	55	58	67	40	18	10	10	10	10	10	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

房间类型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B 超	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
一般超市	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
休息室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
会议室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
会议室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
候诊、挂号 大厅	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
分娩室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0

分析实验室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
办公-普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
化验室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
卫生间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
厨房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
听力测听室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
婴儿室	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
库房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
库房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
开水间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
急诊室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
手术室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
抢救室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
护士站	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
文印间	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通办公室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

更衣室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
标本室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
核磁共振室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
楼梯间	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
楼梯间	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
治疗室、诊室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
灭菌室	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
病例中心	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
病房	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
空房间	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
空房间	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	30	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	50	0	0	0
药房	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
设备间	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
设备间	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
走廊	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
重症 ICU	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
阅览室	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

餐厅	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	20	50	95	80	40	20	50	60	60	20	20	0	0	0	0	0	0
餐厅	0	0	0	0	0	0	10	50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	20	10	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开, 0:关)

采暖期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

供冷期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

供冷期：

系统编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
默认	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：上行：工作日；下行：节假日