

不舒适眩光分析报告书

1. 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用 DALI 软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间**眩光指数**、**采光均匀度**，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

2. 分析依据

2.1 标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
3. 《绿色建筑评价标准技术细则 2019》
4. 《采光测量方法》GB/T5699-2017
5. 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料
6. 委托方提供的其它相关资料

2.2 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表 5.0.3 规定的数值。

表 5.0.3 窗的不舒适眩光指数 (DGI)

采光等级	眩光指数值 DGI
------	-----------

I	20
II	23
III	25
IV	27
V	28

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 规定：

5.2.8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得 3 分。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则 2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于 6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

3. 应用软件与计算方法

3.1 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件 DALI 建模。DALI 是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013 配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 的采光指标要求。软件以 Radiance 为计算核心，将计算结果返回到 DALI 进行处理分析。DALI 可对**眩光指数**、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI 已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013 标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号 BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI 还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

3.2 计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数 (DGI) 可按下列公式计算：

$$DGI = 10 \lg \sum G_n$$

$$G_n = 0.478 \frac{L_s^{1.6} \Omega^{0.8}}{L_b + 0.07 \omega^{0.5} L_s}$$

$$\Omega = \int \frac{d\omega}{p^2}$$

$$p = \exp[(35.2 - 0.31889\alpha - 1.22e^{-2\alpha/9})10^{-3}\beta + (21 + 0.26667\alpha - 0.002963\alpha^2)10^{-5}\beta^2]$$

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m²）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m²）；


ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

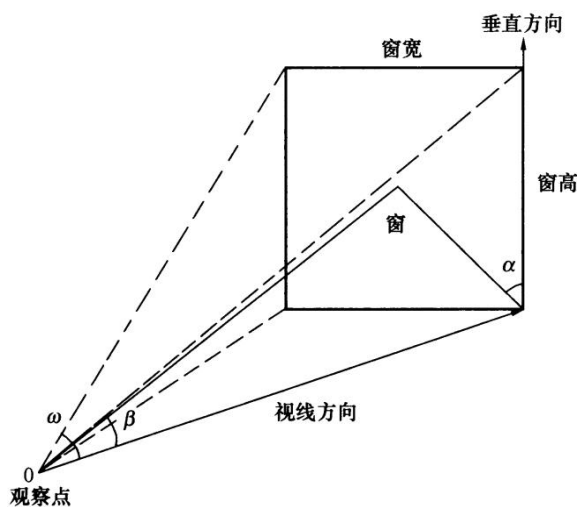

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

4. 计算参数选用

4.1 模拟条件

天空状态：晴天 - CIE12（大气清晰）：3月5日 22:35 考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

4.2 建筑饰面材料参数

建筑饰面材料选用与反射比取值		
部位	反射比材料设计取值	备注
顶棚	0.75	

地面	0.50	
墙面	0.60	
外表面	0.30	

注 1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013 附录 D 表 D.0.5；

4.3 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

4.3.1 普通窗

门窗编号	宽度(mm)	高度(mm)	窗框类型	玻璃类型	可见光透射比	玻璃反射比
	1800	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
BYC0918	900	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
BYC1318	1300	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
BYC1530	1500	3000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
BYC1920	1900	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
BYC1930	1900	3100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0316	350	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0622	599	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0722	700	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c0737	700	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c0737a	750	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0822	820	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c0845a	850	4500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c0912	900	1200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0915 (2)	900	1520	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0922	900	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0924	900	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C0937	900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1020	1000	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1022	1000	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1022a	950	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1037	1000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1116	1100	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1120	1100	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1122	1100	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1122a	1050	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

C1126	450	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C11420	11405	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C11822	11801	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c1215	1200	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1220	1200	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1222	1200	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1222a	1150	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1227	1200	2700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1237	1200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1237a	1150	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1320	1300	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1322	1258	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1337a	1250	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1416	1350	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1416a	1350	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1422	1400	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1422a	1350	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1437	1400	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1515	1500	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1520	1500	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1522	1500	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1527	1500	2700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1537	1500	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1637	1600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1722a	1650	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1742a	1650	4500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1815	1800	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1816	1800	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1822	1800	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1827	1800	2700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C18622	18610	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1916	1900	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1922	1900	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C1937	1900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C19622	19592	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2020	2000	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2022	2037	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2022a	1950	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2037	2000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c2115	2100	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2116	2100	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2116a	2050	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

C2122	2100	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2122a	2050	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2143	2100	4300	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2220	2171	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2320	2250	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c2415	2100	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2420	2400	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2537	2500	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2637	2600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c2715	2700	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2722	2700	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c2734a	2750	4500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2737	2700	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c2745a	2750	4500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2916	2900	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2922	650	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C2937	2900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3015	3000	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3020	2442	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3137	3100	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3237	3200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3320a	3250	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3420	3400	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3520	2550	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3618	3600	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3637	3600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3637a	3550	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C3737	3700	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C4237	4200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C4322	4321	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C4637	4600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C4722a	4650	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C5237	5150	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C5437	2900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C5722	5700	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c6015	6000	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c6315	6300	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C6337a	6250	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C6537a	6450	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C6922	6900	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7024	7000	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
c7115	7100	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

C7122	7100	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7134	7100	4200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7142	7100	4200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7222	7200	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7434	7400	4200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7442	7400	4200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7637	7600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7737	7700	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C7737a	7650	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C9024	9000	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
C9922	9949	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK0606	600	600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK1121	1100	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK1521	1500	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK1527	1500	2700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK1821	1800	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK2124	2100	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK2422	2400	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
DK2424	2400	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FC 乙 1237	1200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FC 乙 1337a	1250	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FC 乙 2437	2400	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FHC1515	1500	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FHC1850	1800	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
FHM1521	1500	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
GC1206	1200	600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC0834	800	3400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC0922	900	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC1022	1000	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC1222	1200	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC1237	1200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC1337	1300	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC1422	1400	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC2037	2000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC2120	2100	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC2737	2700	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3120	3142	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3122	3100	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3143	3100	4300	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3322	3300	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3337	3300	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3620	3600	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

HC3637	3600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3718	3748	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3818	3848	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC3937	3900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4016	4000	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4020	704	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4037	4000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4237	4200	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4622	4600	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4637	4600	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC4837	4800	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC5020	5000	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC5937	3300	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC6016	6000	600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC6022	6000	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC6037	6000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC6516	6500	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC6520	6500	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC7537	7500	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC7837	7800	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC7937	7900	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
HC8037	8000	3700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC1520	1300	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC1816	1800	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC1820	1800	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC2116	2100	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC2420	2400	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC2916	2900	1600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC2920	2900	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC2926	2900	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC3520	979	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC4820	3850	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
JYC4826	4800	2000	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
M1121	1100	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
m1821	1800	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
M3621	3600	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC0915	900	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC0921	900	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC12018	12000	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC1215	1200	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC1515	1500	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC1815	1500	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

NC1821	1800	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC1824	1800	2400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC2115	2100	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC2415	2400	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC2418	2400	1800	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC2421	2400	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC2715	2700	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC3015	3000	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC3021	3000	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC5115	5100	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC6021	6000	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC6022	6000	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NC7027	7000	2700	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
NDK0606	600	600	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
TLM1121	1100	2100	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
ZDM1522	1500	2200	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
可视玻璃窗	1200	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08
安全窗	1800	1500	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值 0.9。

4.3.2 玻璃幕墙

门窗编号	宽度(mm)	高度(mm)	窗框类型	玻璃类型	可见光透射比	玻璃反射比
	49	5400	单层铝窗	普通玻璃	0.89	0.08

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值 0.9。

5. 眩光分析结果

5.1 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

楼层	房间	对标功能	采光等级	采光类型	房间面积(m ²)	眩光指数 DGI	DGI 限值	结论
1	1062[办公室]	医生办公室(护士室)	IV	侧面	64.48	0.0	27	满足
	1035[办公室]	医生办公室(护士室)	IV	侧面	86.32	0.0	27	满足

	1158[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.51	0.0	27	满足
	1167[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.14	0.0	27	满足
	1038[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	77.18	0.0	27	满足
	1032[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	87.99	0.0	27	满足
	1033[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	87.99	0.0	27	满足
	1107[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	36.08	0.0	27	满足
	1134[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	27.88	0.0	27	满足
	1047[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	71.30	0.0	27	满足
	1089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.64	0.0	27	满足
	1090[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.64	0.0	27	满足
	1093[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.64	0.0	27	满足
	1102[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	38.54	0.0	27	满足
	1143[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	25.42	0.0	27	满足
	1147[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	25.42	0.0	27	满足
	1152[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.60	0.0	27	满足
	1154[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.60	0.0	27	满足
	1163[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.96	0.0	27	满足
	1220[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	12.30	0.0	27	满足
	1234[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	9.52	0.0	27	满足
	1078[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	52.00	0.0	27	满足
2	2029[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	95.57	0.0	27	满足
	2141[办公室]	医生办公室	IV	侧面	23.71	0.0	27	满足

		(护士室)						
	2155[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.09	0.0	27	满足
	2108[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	34.76	0.0	27	满足
	2045[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	73.79	0.0	27	满足
	2055[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	67.24	0.0	25	满足
	2121[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	31.16	0.0	25	满足
	2106[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	35.92	0.0	25	满足
	2111[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	33.35	0.0	25	满足
	2044[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	75.19	0.0	27	满足
	2087[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.70	0.0	27	满足
	2099[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	38.48	0.0	27	满足
	2088[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.64	0.0	27	满足
	2089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	42.64	0.0	27	满足
	2183[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.72	0.0	27	满足
	2100[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	38.48	0.0	27	满足
	2008[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	379.83	0.0	25	满足
	2109[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	34.44	0.0	27	满足
	2146[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.15	0.0	27	满足
	2153[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.36	0.0	27	满足
	2175[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.60	0.0	27	满足
	2174[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	20.60	0.0	25	满足
	2201[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.10	0.0	27	满足
	2205[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	13.52	0.0	25	满足
3	3103[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	33.62	0.0	27	满足
	3182[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.76	0.0	27	满足
	3199[办公室]	医生办公室	IV	侧面	12.30	0.0	27	满足

	(护士室)						
3130[化验室]	化验室	III	侧面	24.57	0.0	25	满足
3156[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	19.24	0.0	27	满足
3120[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	27.30	0.0	27	满足
3174[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.12	0.0	27	满足
3187[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.52	0.0	27	满足
3084[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	41.08	0.0	27	满足
3030[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	86.32	0.0	25	满足
3062[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	59.30	0.0	25	满足
3126[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	25.19	0.0	27	满足
3135[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	23.71	0.0	25	满足
3134[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	23.71	0.0	25	满足
3125[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	25.19	0.0	27	满足
3098[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	34.76	0.0	27	满足
3061[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	59.30	0.0	27	满足
3145[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	21.36	0.0	25	满足
3138[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.15	0.0	27	满足
3152[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	20.60	0.0	25	满足
3151[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	20.60	0.0	25	满足
3175[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.12	0.0	27	满足
3176[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.12	0.0	27	满足
3179[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.10	0.0	27	满足
3186[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.52	0.0	27	满足
3188[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.52	0.0	27	满足
3201[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.96	0.0	27	满足
3204[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.70	0.0	27	满足

	3205[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.70	0.0	27	满足
	3225[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.43	0.0	27	满足
	3228[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.02	0.0	27	满足
	3235[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	8.61	0.0	27	满足
	3189[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	13.52	0.0	25	满足
4	4074[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	51.66	0.0	27	满足
	4075[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	51.67	0.0	27	满足
	4103[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	40.70	0.0	27	满足
	4185[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	19.80	0.0	27	满足
	4089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	45.10	0.0	27	满足
	4088[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	45.10	0.0	27	满足
	4152[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	24.90	0.0	25	满足
	4202[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	17.01	0.0	25	满足
	4076[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	51.52	0.0	25	满足
	4037[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	75.44	0.0	27	满足
	4038[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	75.44	0.0	27	满足
	4073[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	51.94	0.0	27	满足
	4040[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	73.38	0.0	27	满足
	4125[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	33.48	0.0	27	满足
	4118[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	35.40	0.0	27	满足
	4156[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.65	0.0	27	满足
	4245[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.99	0.0	27	满足
	4259[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.07	0.0	27	满足
	4258[办公室]	医生办公室	IV	侧面	11.07	0.0	27	满足

		(护士室)						
	4244[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.99	0.0	27	满足
	4155[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.65	0.0	27	满足
	4081[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	49.43	0.0	27	满足
	4014[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	179.38	0.0	25	满足
	4094[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	41.07	0.0	25	满足
	4102[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	40.70	0.0	27	满足
	4110[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	38.06	0.0	27	满足
	4139[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	29.86	0.0	27	满足
	4169[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.10	0.0	27	满足
	4181[化验室]	化验室	III	侧面	20.09	0.0	25	满足
	4221[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.10	0.0	27	满足
	4299[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	8.36	0.0	25	满足
	4246[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.82	0.0	27	满足
	4247[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.82	0.0	27	满足
5	5028[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	31.90	0.0	27	满足
	5046[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5047[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5022[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	45.10	0.0	27	满足
	5038[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	26.40	0.0	27	满足
	5004[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	106.35	0.0	27	满足
	5015[婴儿室]	治疗室	III	侧面	59.88	0.0	25	满足
	5065[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.47	0.0	27	满足
	5119[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	4.83	0.0	27	满足
	5055[办公室]	医生办公室	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足

		(护士室)						
	5059[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.95	0.0	27	满足
	5060[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.95	0.0	27	满足
	5095[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	7.00	0.0	27	满足
6	6018[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6014[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	34.10	0.0	27	满足
	6023[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.20	0.0	27	满足
	6015[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6016[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6017[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6019[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6020[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6021[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6022[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6024[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6025[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6026[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6027[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6028[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6029[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6030[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	6031[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6032[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6033[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6034[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6035[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6036[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6037[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6038[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6039[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6040[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6041[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6042[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6043[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6044[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6045[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足

	6046[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	6066[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	6069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	6071[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.03	0.0	27	满足
7	7012[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	52.25	0.0	27	满足
	7018[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7023[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.20	0.0	27	满足
	7015[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7016[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7017[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7019[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7020[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7021[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7022[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7024[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7025[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7026[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7027[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7028[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7029[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7030[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	7031[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7032[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7033[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7034[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7035[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7036[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7037[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7038[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7039[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7040[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7041[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7042[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7043[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7044[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7045[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足

	7046[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	7065[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	7067[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	7069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.03	0.0	27	满足
8~13	8054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.20	0.0	27	满足
	8015[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8016[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8017[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8018[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8019[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8020[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8021[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8022[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8023[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8024[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8025[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8026[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8027[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8028[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8029[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8030[病房]	一般病房	IV	侧面	28.93	0.0	27	满足
	8031[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8032[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8033[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8034[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8035[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8036[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8037[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8038[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8039[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8040[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8041[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8042[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8043[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8044[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8045[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8046[病房]	一般病房	IV	侧面	28.77	0.0	27	满足
	8052[普通办公室]	办公室	III	侧面	25.07	0.0	25	满足

	8056[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	21.78	0.0	27	满足
	8059[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	21.78	0.0	27	满足
	8064[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	8065[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	8068[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	8069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.05	0.0	27	满足
	8070[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.03	0.0	27	满足
A:5	5716[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	27.04	0.0	27	满足
	5715[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	27.04	0.0	27	满足
	5876[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5849[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5851[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5860[文印间]	复印室	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5852[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5854[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5861[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5865[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5868[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5866[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	5934[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	5933[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	5932[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足

	5938[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	5940[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	5945[分析实验室]	化验室	III	侧面	20.80	0.0	25	满足
	5942[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	5947[分析实验室]	化验室	III	侧面	20.80	0.0	25	满足
A:6	6877[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6848[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6853[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6858[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6859[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6856[文印间]	复印室	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6855[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6862[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6867[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6869[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	6939[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	6944[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	6943[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
	6946[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.80	0.0	27	满足
A:7	7846[分析实验室]	化验室	III	侧面	22.00	0.0	25	满足
	7850[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	7857[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足
	7863[分析实验室]	化验室	III	侧面	22.00	0.0	25	满足
	7870[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.00	0.0	27	满足

	7864[分析实验室]	化验室	III	侧面	22.00	0.0	25	满足
	7979[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.05	0.0	27	满足
	7987[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	19.80	0.0	27	满足

5.2 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于 6，才能满足眩光控制要求。

楼层	房间	对标功能	采光等级	采光类型	最大值	平均值	采光均匀度	结论
1	1032[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	22.39	6.59	3.40	满足
	1033[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	24.63	6.81	3.62	满足
	1035[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	19.97	5.57	3.58	满足
	1038[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.25	4.96	2.67	满足
	1047[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.83	2.19	1.60	满足
	1062[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.68	9.91	2.09	满足
	1078[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.94	2.65	2.16	满足
	1089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.45	9.70	2.11	满足
	1090[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	10.89	1.43	1.12	满足
	1093[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.27	1.76	1.41	满足
	1102[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	19.64	5.32	3.69	满足
	1107[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.02	2.45	5.71	满足
	1134[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.23	2.97	5.46	满足
	1143[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.38	2.75	2.33	满足
	1147[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.75	1.98	1.96	满足

	1152[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.45	4.47	4.13	满足
	1154[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.77	4.36	4.31	满足
	1158[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	21.88	13.25	1.65	满足
	1163[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.76	5.57	2.47	满足
	1167[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	12.32	3.12	3.95	满足
	1220[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.61	4.93	2.96	满足
	1234[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	11.23	7.09	1.58	满足
2	2029[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.16	3.57	5.08	满足
	2044[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.12	3.96	3.81	满足
	2045[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.89	4.65	3.85	满足
	2055[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	14.57	2.97	4.90	满足
	2087[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.31	4.45	3.67	满足
	2088[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.09	4.55	3.32	满足
	2089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.76	4.53	3.26	满足
	2099[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.47	4.35	3.33	满足
	2100[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.01	3.81	3.94	满足
	2106[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	12.98	2.34	5.55	满足
	2108[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.20	1.83	1.29	满足
	2109[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	11.55	1.14	1.12	满足
	2111[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	21.82	8.53	2.56	满足
	2121[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	13.45	2.53	5.32	满足
	2141[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.54	4.04	4.09	满足
	2146[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.82	10.31	2.21	满足
	2153[办公室]	医生办公室	IV	侧面	15.41	2.79	5.53	满足

		(护士室)						
	2155[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.02	4.14	3.87	满足
	2174[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	23.12	12.02	1.92	满足
	2175[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.59	11.85	1.99	满足
	2183[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.97	4.29	3.49	满足
	2201[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	24.54	13.29	1.85	满足
	2205[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	10.23	2.48	4.13	满足
3	3030[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	15.11	4.07	3.71	满足
	3061[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.52	3.19	5.80	满足
	3062[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	17.99	3.22	5.59	满足
	3084[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.48	4.59	3.37	满足
	3098[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.35	3.38	5.14	满足
	3103[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.00	3.99	3.50	满足
	3120[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.19	4.35	3.49	满足
	3125[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.87	2.43	2.34	满足
	3126[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.04	2.48	2.47	满足
	3130[化验室]	化验室	III	侧面	13.31	2.70	4.94	满足
	3134[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	16.45	3.96	4.15	满足
	3135[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	15.79	3.90	4.04	满足
	3138[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.71	10.32	2.20	满足
	3151[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	25.53	15.35	1.66	满足
	3152[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	24.10	12.62	1.91	满足
	3156[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.89	3.83	4.15	满足
	3174[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.83	3.58	3.86	满足
	3175[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.42	2.57	5.61	满足
	3176[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.07	2.54	5.54	满足
	3179[办公室]	医生办公室	IV	侧面	24.25	13.39	1.81	满足

		(护士室)						
	3182[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.49	3.73	3.62	满足
	3186[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.45	2.86	5.06	满足
	3187[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.68	3.55	3.85	满足
	3188[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.94	2.82	4.94	满足
	3189[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	10.19	2.43	4.19	满足
	3199[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.35	3.81	3.51	满足
	3201[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.54	3.30	4.71	满足
	3204[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.79	3.23	4.58	满足
	3205[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.87	3.10	4.80	满足
	3225[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.30	2.70	5.30	满足
	3228[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.63	2.70	5.05	满足
	3235[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.93	2.73	5.11	满足
4	4037[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.40	2.01	1.18	满足
	4038[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.44	2.06	2.01	满足
	4040[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.03	2.27	2.17	满足
	4073[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.85	3.24	4.59	满足
	4074[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	13.38	2.67	5.01	满足
	4075[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	22.67	5.07	4.47	满足
	4076[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	14.22	1.99	1.14	满足
	4081[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.65	3.08	2.69	满足
	4088[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.82	4.18	3.54	满足
	4089[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.80	4.17	3.55	满足

	4102[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	20.19	7.20	2.80	满足
	4103[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.18	3.68	4.13	满足
	4110[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.62	6.66	2.50	满足
	4118[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.71	2.46	2.37	满足
	4125[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	58.31	3.19	3.09	满足
	4139[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	12.57	5.35	2.35	满足
	4152[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	14.03	4.60	3.05	满足
	4155[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.45	2.64	2.22	满足
	4156[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.73	2.57	2.52	满足
	4181[化验室]	化验室	III	侧面	13.58	2.19	2.17	满足
	4185[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.09	3.96	3.81	满足
	4202[治疗室、诊室]	诊室	III	侧面	14.20	3.93	3.61	满足
	4221[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	23.29	13.52	1.72	满足
	4244[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.74	4.82	3.27	满足
	4245[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.71	4.86	3.23	满足
	4246[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.51	2.38	2.10	满足
	4247[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.68	2.40	2.12	满足
	4258[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.52	3.73	4.43	满足
	4259[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.70	3.64	4.31	满足
5	5004[候诊、挂号大厅]	综合大厅	IV	侧面	9.01	2.66	3.38	满足
	5015[婴儿室]	治疗室	III	侧面	11.81	3.30	3.58	满足
	5022[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	12.37	5.56	2.22	满足
	5028[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.75	3.58	2.72	满足
	5038[会议室]	医生办公室	IV	侧面	10.58	4.66	2.27	满足

		(护士室)						
	5046[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.78	3.76	2.60	满足
	5047[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	10.02	3.83	2.62	满足
	5055[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.37	3.80	2.47	满足
	5059[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.30	3.93	2.36	满足
	5060[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	9.72	3.91	2.48	满足
	5065[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	7.94	3.10	2.56	满足
	5095[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	10.87	6.59	1.65	满足
	5119[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	6.08	3.32	1.83	满足
6	6014[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.93	5.35	2.98	满足
	6015[病房]	一般病房	IV	侧面	15.35	4.09	3.76	满足
	6016[病房]	一般病房	IV	侧面	15.31	4.09	3.74	满足
	6017[病房]	一般病房	IV	侧面	15.69	4.07	3.85	满足
	6018[病房]	一般病房	IV	侧面	9.09	1.59	5.72	满足
	6019[病房]	一般病房	IV	侧面	15.25	4.07	3.75	满足
	6020[病房]	一般病房	IV	侧面	15.61	4.04	3.87	满足
	6021[病房]	一般病房	IV	侧面	17.27	4.10	4.22	满足
	6022[病房]	一般病房	IV	侧面	15.12	4.04	3.74	满足
	6023[病房]	一般病房	IV	侧面	9.13	1.54	5.95	满足
	6024[病房]	一般病房	IV	侧面	15.53	4.12	3.77	满足
	6025[病房]	一般病房	IV	侧面	15.29	4.09	3.74	满足
	6026[病房]	一般病房	IV	侧面	17.26	4.03	4.28	满足
	6027[病房]	一般病房	IV	侧面	17.23	4.05	4.25	满足
	6028[病房]	一般病房	IV	侧面	15.47	4.09	3.78	满足
	6029[病房]	一般病房	IV	侧面	17.04	4.05	4.20	满足
	6030[病房]	一般病房	IV	侧面	15.25	4.04	3.77	满足
	6031[病房]	一般病房	IV	侧面	15.48	3.94	3.93	满足
	6032[病房]	一般病房	IV	侧面	15.48	3.99	3.88	满足
	6033[病房]	一般病房	IV	侧面	15.39	3.97	3.88	满足
	6034[病房]	一般病房	IV	侧面	17.33	3.94	4.40	满足
	6035[病房]	一般病房	IV	侧面	17.14	3.92	4.37	满足
	6036[病房]	一般病房	IV	侧面	15.44	3.96	3.90	满足
	6037[病房]	一般病房	IV	侧面	15.30	3.96	3.87	满足

	6038[病房]	一般病房	IV	侧面	17.36	3.93	4.42	满足
	6039[病房]	一般病房	IV	侧面	15.50	3.93	3.95	满足
	6040[病房]	一般病房	IV	侧面	17.00	3.94	4.31	满足
	6041[病房]	一般病房	IV	侧面	15.33	3.68	4.17	满足
	6042[病房]	一般病房	IV	侧面	15.63	3.93	3.98	满足
	6043[病房]	一般病房	IV	侧面	17.36	3.98	4.36	满足
	6044[病房]	一般病房	IV	侧面	16.94	3.93	4.31	满足
	6045[病房]	一般病房	IV	侧面	17.56	4.00	4.39	满足
	6046[病房]	一般病房	IV	侧面	15.52	4.02	3.86	满足
	6054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.82	5.66	2.80	满足
	6066[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	18.13	4.70	3.86	满足
	6069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.89	4.57	3.69	满足
	6071[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.93	5.89	2.53	满足
7	7012[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.77	4.71	3.35	满足
	7015[病房]	一般病房	IV	侧面	15.39	4.11	3.75	满足
	7016[病房]	一般病房	IV	侧面	15.54	4.11	3.78	满足
	7017[病房]	一般病房	IV	侧面	16.75	4.07	4.11	满足
	7018[病房]	一般病房	IV	侧面	8.95	1.59	5.64	满足
	7019[病房]	一般病房	IV	侧面	15.37	4.10	3.75	满足
	7020[病房]	一般病房	IV	侧面	17.06	4.10	4.17	满足
	7021[病房]	一般病房	IV	侧面	16.04	4.06	3.95	满足
	7022[病房]	一般病房	IV	侧面	15.26	4.07	3.75	满足
	7023[病房]	一般病房	IV	侧面	9.11	1.54	5.91	满足
	7024[病房]	一般病房	IV	侧面	15.61	4.14	3.77	满足
	7025[病房]	一般病房	IV	侧面	15.37	4.08	3.77	满足
	7026[病房]	一般病房	IV	侧面	16.58	4.10	4.05	满足
	7027[病房]	一般病房	IV	侧面	15.64	4.09	3.82	满足
	7028[病房]	一般病房	IV	侧面	15.44	4.14	3.73	满足
	7029[病房]	一般病房	IV	侧面	16.86	4.11	4.10	满足
	7030[病房]	一般病房	IV	侧面	16.33	4.10	3.98	满足
	7031[病房]	一般病房	IV	侧面	15.79	3.96	3.99	满足
	7032[病房]	一般病房	IV	侧面	15.48	3.99	3.88	满足
	7033[病房]	一般病房	IV	侧面	15.36	3.99	3.85	满足
	7034[病房]	一般病房	IV	侧面	16.64	3.95	4.21	满足
	7035[病房]	一般病房	IV	侧面	17.84	3.94	4.53	满足
	7036[病房]	一般病房	IV	侧面	15.70	3.99	3.93	满足
	7037[病房]	一般病房	IV	侧面	15.47	3.99	3.88	满足

	7038[病房]	一般病房	IV	侧面	15.37	3.94	3.90	满足
	7039[病房]	一般病房	IV	侧面	15.43	3.97	3.88	满足
	7040[病房]	一般病房	IV	侧面	17.22	3.98	4.33	满足
	7041[病房]	一般病房	IV	侧面	17.83	3.77	4.73	满足
	7042[病房]	一般病房	IV	侧面	15.52	3.97	3.91	满足
	7043[病房]	一般病房	IV	侧面	15.50	3.97	3.91	满足
	7044[病房]	一般病房	IV	侧面	17.46	3.96	4.41	满足
	7045[病房]	一般病房	IV	侧面	17.47	4.05	4.31	满足
	7046[病房]	一般病房	IV	侧面	15.54	4.06	3.82	满足
	7054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.62	5.60	2.79	满足
	7065[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.24	4.74	3.63	满足
	7067[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.14	4.56	3.76	满足
	7069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.42	5.86	2.63	满足
8~13	8015[病房]	一般病房	IV	侧面	15.44	4.14	3.73	满足
	8016[病房]	一般病房	IV	侧面	15.37	4.11	3.74	满足
	8017[病房]	一般病房	IV	侧面	17.17	4.11	4.18	满足
	8018[病房]	一般病房	IV	侧面	9.01	1.57	5.75	满足
	8019[病房]	一般病房	IV	侧面	15.41	4.12	3.74	满足
	8020[病房]	一般病房	IV	侧面	16.57	4.09	4.06	满足
	8021[病房]	一般病房	IV	侧面	15.83	4.07	3.89	满足
	8022[病房]	一般病房	IV	侧面	15.31	4.14	3.69	满足
	8023[病房]	一般病房	IV	侧面	8.82	1.55	5.70	满足
	8024[病房]	一般病房	IV	侧面	15.49	4.15	3.74	满足
	8025[病房]	一般病房	IV	侧面	15.37	4.15	3.70	满足
	8026[病房]	一般病房	IV	侧面	16.92	4.07	4.16	满足
	8027[病房]	一般病房	IV	侧面	15.76	4.11	3.84	满足
	8028[病房]	一般病房	IV	侧面	15.26	4.13	3.70	满足
	8029[病房]	一般病房	IV	侧面	16.46	4.10	4.02	满足
	8030[病房]	一般病房	IV	侧面	17.16	4.08	4.20	满足
	8031[病房]	一般病房	IV	侧面	15.74	3.98	3.95	满足
	8032[病房]	一般病房	IV	侧面	15.59	4.00	3.89	满足
	8033[病房]	一般病房	IV	侧面	15.60	3.98	3.92	满足
	8034[病房]	一般病房	IV	侧面	16.45	3.99	4.13	满足
	8035[病房]	一般病房	IV	侧面	17.25	3.96	4.36	满足
	8036[病房]	一般病房	IV	侧面	15.65	4.01	3.91	满足
	8037[病房]	一般病房	IV	侧面	15.52	3.99	3.89	满足
	8038[病房]	一般病房	IV	侧面	16.98	3.96	4.29	满足
	8039[病房]	一般病房	IV	侧面	15.56	3.98	3.91	满足

	8040[病房]	一般病房	IV	侧面	17.77	3.97	4.48	满足
	8041[病房]	一般病房	IV	侧面	16.26	3.79	4.29	满足
	8042[病房]	一般病房	IV	侧面	15.53	3.99	3.90	满足
	8043[病房]	一般病房	IV	侧面	17.46	3.97	4.40	满足
	8044[病房]	一般病房	IV	侧面	15.45	3.96	3.90	满足
	8045[病房]	一般病房	IV	侧面	17.53	3.98	4.40	满足
	8046[病房]	一般病房	IV	侧面	15.53	4.04	3.84	满足
	8052[普通办公室]	办公室	III	侧面	15.24	4.15	3.67	满足
	8054[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.65	5.60	2.79	满足
	8056[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.70	3.82	4.64	满足
	8059[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.24	3.73	4.62	满足
	8064[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.91	4.49	3.32	满足
	8065[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.36	4.68	3.71	满足
	8068[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.06	4.59	3.72	满足
	8069[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	14.90	4.53	3.29	满足
A:5	8070[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.25	5.87	2.60	满足
	5715[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.13	2.25	1.72	满足
	5716[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.43	2.36	1.54	满足
	5849[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.17	3.94	4.35	满足
	5851[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.69	3.98	4.45	满足
	5852[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.48	4.05	4.32	满足
	5854[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.72	3.86	4.33	满足
	5860[文印间]	复印室	IV	侧面	17.61	3.99	4.41	满足
	5861[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.64	4.01	4.40	满足
	5865[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.26	3.80	4.55	满足
	5866[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.13	3.93	4.36	满足

	5868[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.55	3.99	4.40	满足
	5876[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.33	3.96	4.38	满足
	5932[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.71	3.13	5.02	满足
	5933[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.64	3.19	4.91	满足
	5934[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.57	3.16	4.92	满足
	5938[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.41	3.06	5.03	满足
	5940[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.04	3.30	4.85	满足
	5942[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.31	3.19	5.11	满足
	5945[分析实验室]	化验室	III	侧面	15.71	3.18	4.94	满足
	5947[分析实验室]	化验室	III	侧面	15.91	3.29	4.84	满足
A:6	6848[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.53	3.96	4.42	满足
	6853[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.44	3.98	4.38	满足
	6855[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.42	3.98	4.38	满足
	6856[文印间]	复印室	IV	侧面	17.37	4.06	4.28	满足
	6858[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.24	3.85	4.47	满足
	6859[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.26	3.91	4.42	满足
	6862[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.41	4.00	4.35	满足
	6867[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.63	4.00	4.41	满足
	6869[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.85	4.02	4.44	满足
	6877[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.25	4.03	4.28	满足
	6939[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.29	3.22	5.06	满足
	6943[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.26	3.34	4.87	满足
	6944[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.60	3.33	4.98	满足

	6946[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	15.95	3.38	4.71	满足
A:7	7846[分析实验室]	化验室	III	侧面	16.86	3.87	4.36	满足
	7850[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.67	4.10	4.31	满足
	7857[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.46	3.84	4.28	满足
	7863[分析实验室]	化验室	III	侧面	16.95	3.84	4.42	满足
	7864[分析实验室]	化验室	III	侧面	16.99	3.86	4.40	满足
	7870[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.86	3.93	4.29	满足
	7979[会议室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	17.10	10.63	1.61	满足
	7987[办公室]	医生办公室 (护士室)	IV	侧面	16.86	4.11	4.10	满足

6. 评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 对本项目的 487 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 的 5.2.8 条款要求，本项目合理控制眩光项得分为3分。