

3#建筑室内噪声级报告书

综合建筑

工程名称	中车养老设施修建项目
工程地点	成都
建设单位	成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
设计单位	成都美厦建筑设计有限公司
设计日期	2021 年 1 月 25 日

采用软件	建筑声环境 SEDU2018
软件版本	20180303
研发单位	北京绿建软件有限公司
正版授权码	P2F8D108F

目 录

1.建筑概况	3
2.标准依据	3
3.评价要求	3
4.分析目的	3
5.计算原理	4
6.计算条件	5
6.1 声功能区分析.....	5
6.2 环境噪声分析.....	5
6.3 建筑围护结构隔声与吸声性能.....	6
7.计算方法	7
7.1 室外边界噪声值.....	7
7.2 建筑构件空气声隔声量计算.....	7
7.3 总吸声量计算.....	10
7.4 组合墙空气声隔声量计算.....	11
7.8 室内噪声级计算.....	18
8.室内噪声级达标判定	19
9.结论	20

1 建筑概况

表 1 目标建筑信息

工程名称	中车养老设施修建项目
建筑面积(m ²)	地上 6868 地下 0
建筑层数	地上 13 地下 0
建筑高度 (m)	地上 48.6
北向角度 (°)	220

2 标准依据

1. 《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点（试行）》2020 版
1. 《绿色建筑评价技术细则》
2. 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
3. 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005
4. 《建筑声学设计手册》
5. 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》
6. 《声学手册》
7. 《噪声与振动控制工程手册》
8. 《建筑声学设计原理》
9. 《建筑设计资料集》（第二版）第 2 集

3 评价要求

《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点（试行）》2020 版第 2.1.11 条、第 3.7.2 条对主要功能房间提出了明确要求。

控制项要求：

2.1.11 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

评分项要求：

3.7.2 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为 8 分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分。

4 分析目的

本项目依据上述评价标准和评价要求对目标建筑进行室内噪声级的模拟计算，计算出整栋建筑每个房间的室内噪声级，最终评估各房间的达标情况以及目标建筑室内噪声级的得分情况。

5 计算原理

室内噪声级用室内噪声 A 声级来表示。

1. 室内噪声的主要影响因素：周围环境噪声源、室内声源以及建筑物本身的隔声性能。
2. 室内噪声的组成：室外环境噪声经过外围护结构传到室内的噪声、建筑内相邻房间设备经过内围护结构传到室内的噪声以及房间内噪声源。

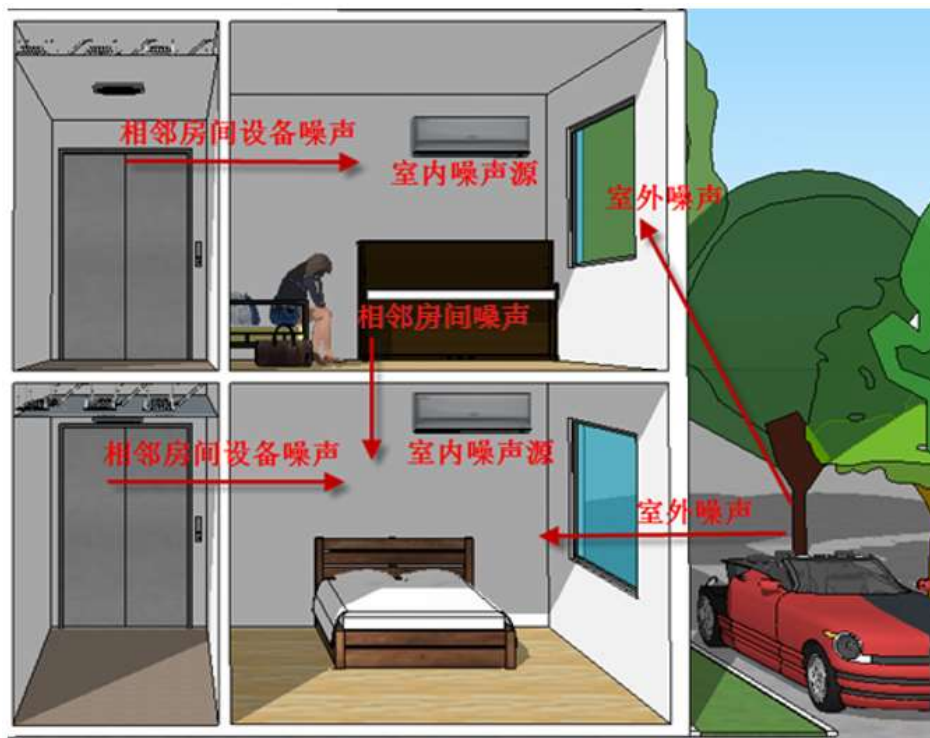


图 5-1 室内噪声声源传播示意图

3. 室内噪声的计算原理：

按照上述室内噪声源的组成，分别计算各类声源通过内外围护结构传到室内的噪声。

- 1) 计算室外环境噪声经过外围护结构传到室内的噪声，具体过程如下：

- 先确认建筑边界昼夜噪声值；
- 通过对房间吸声量、单面组合墙隔声量等计算确定组合墙的空气声有效隔声量，得出构件的计权隔声量和频谱修正量；
- 得出边界噪声经过外围护结构传到目标房间的噪声声压级。

- 2) 建筑内相邻房间噪声传到室内的噪声计算

相邻房间室内声源通过内围护结构传递过来的噪声级，计算过程类似于 1) 所述的室外环境噪声传到室内的计算过程。

- 3) 室内声源噪声级计算：将目标房间内部所有噪声级叠加。

4) 将以上三部分噪声级进行叠加得到最终的室内噪声级。

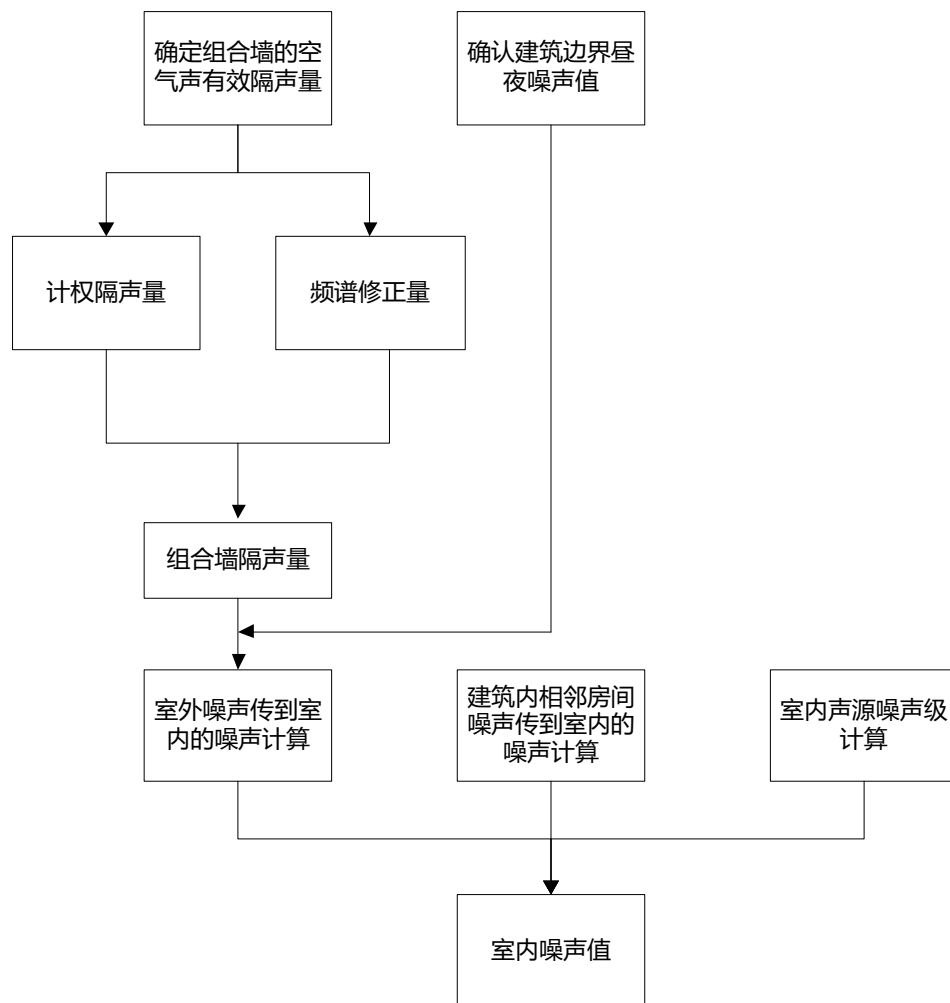


图 5-2 室内噪声级计算原理图

6 计算条件

6.1 声功能区分析

本项目所分析的建筑为医院建筑，建筑单体所处区域为 2 类声功能，即以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，噪声级限值为：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ ，夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

6.2 环境噪声分析

本项目通过室外环境噪声评价获得了该建筑的室外边界噪声为昼间为 55dB(A) ，夜间为 46dB(A) 。

6.3 建筑围护结构隔声与吸声性能

建筑声学性能包括建筑内外围护结构在内的门窗、墙体、楼板、屋顶及地面的隔声性能与吸声性能。其中墙板的面密度将对其空气声隔声性能计算有重要影响，而围护结构的工程材料和构造做法最终会影响其面密度，下列给出目标建筑围护结构详细信息：

表 6.3-1 目标建筑围护结构材料清单

构件	材料	厚度 (mm)	密度 (kg/m ³)	面密度 (kg/m ²)	总面密度 (kg/m ²)
外墙	水泥砂浆	20	1800	36	607
	玻璃棉板、毡 ($\rho \geq 40$)	85	40	3	
	水泥砂浆	20	1800	36	
	钢筋混凝土	200	2500	500	
	石灰砂浆	20	1600	32	
隔墙	水泥砂浆	20	1800	36	358
	混凝土多孔砖(190 六孔砖)	200	1450	290	
	石灰砂浆	20	1600	32	
屋顶	碎石、卵石混凝土($\rho=2100$)	40	2100	84	492
	SBS 改性沥青防水卷材	3	900	3	
	水泥砂浆	20	1800	36	
	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 (颗粒型) ($\rho=150\sim 250$)	95	200	19	
	水泥膨胀珍珠岩 ($\rho=600$)	30	600	18	
	钢筋混凝土	120	2500	300	
	石灰砂浆	20	1600	32	
楼板	水泥砂浆	20	1800	36	368
	钢筋混凝土	120	2500	300	
	石灰砂浆	20	1600	32	
挑空楼板	水泥砂浆	20	1800	36	410
	钢筋混凝土	120	2500	300	
	水泥砂浆	20	1800	36	
	玻璃棉板、毡 ($\rho \geq 40$)	50	40	2	
	水泥砂浆	20	1800	36	
地面	水泥砂浆	20	1800	36	336
	钢筋混凝土	120	2500	300	

此外 SEDU 提供墙板在各频率下的隔声和吸声参数供选择，如下：

表 6.3-2 构件声学性能数据来源情况

构件声学性能	数据来源
墙板空气声隔声量	《建筑隔声设计-空气声隔声技术》
楼板、地面撞击声隔声量	《建筑声学设计手册》

门窗和墙板吸声系数	《声学手册》、《噪声与振动控制工程手册》、《建筑声学设计原理》、《建筑设计资料集》（第二版）第2集
-----------	---

本项目涉及构件的具体隔声参数和吸声参数在后续章节将展开描述。

7 计算方法

本项目计算了目标建筑中所有主要功能房间的室内噪声级，每个房间的计算过程都相同，下面将以 1009[诊室]为例论述室内噪声级计算过程，全部房间的计算过程同理。

7.1 室外边界噪声值

通过环境噪声分析获得了整栋建筑各个房间的室外边界噪声值，作为计算室外传到室内噪声的边界条件。该房间的的边界噪声值为昼间 55dB(A)，夜间 46dB(A)。

7.2 建筑构件空气声隔声量计算

符合质量定律构件的空气声隔声量按下列公式计算：

$$R = 23 \lg m + 11 \lg f + (-41) \quad (m \geq 200 \text{ kg/m}^2)$$

$$R = 13 \lg m + 11 \lg f + (-18) \quad (m \leq 200 \text{ kg/m}^2) \quad (7.2)$$

式中：R—构件的空气声隔声量，dB；

f—入射声波的频率，Hz；

m—构件的面密度，kg/m²。

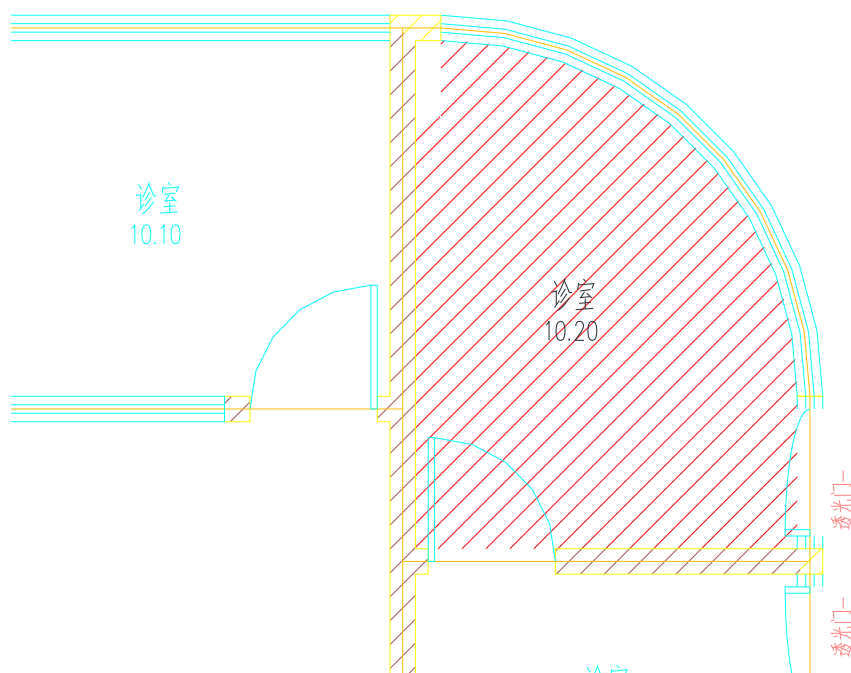


图 7.2-1 房间围护结构示意图

当构件满足质量定律时，将构件面密度带入上述构件空气声隔声量计算公式，即可得墙体的空气声隔声量；当从构造数据库中自定义构造隔声量参数时，将直接给出该构件空气声隔声量信息，下表为汇总结果：

表 7.2-1 墙板空气声隔声量

外墙 1	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
外墙 2	面密度(kg/m²)	607.4				
	构造作法	水泥砂浆 20mm+玻璃棉板、毡 (ρ≥40) 85mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 200mm+石灰砂浆 20mm				
	隔声量来源	自动计算				
外墙 3	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
外墙 3	面密度(kg/m²)	607.4				
	构造作法	水泥砂浆 20mm+玻璃棉板、毡 (ρ≥40) 85mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 200mm+石灰砂浆 20mm				
	隔声量来源	自动计算				

	构造作法	水泥砂浆 20mm+玻璃棉板、毡 ($\rho \geq 40$) 85mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 200mm+石灰砂浆 20mm				
	隔声量来源	自动计算				
外墙 4	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
	面密度(kg/m ²)	607.4				
	构造作法	水泥砂浆 20mm+玻璃棉板、毡 ($\rho \geq 40$) 85mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 200mm+石灰砂浆 20mm				
	隔声量来源	自动计算				
外墙 5	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
	面密度(kg/m ²)	607.4				
	构造作法	水泥砂浆 20mm+玻璃棉板、毡 ($\rho \geq 40$) 85mm+水泥砂浆 20mm+钢筋混凝土 200mm+石灰砂浆 20mm				
	隔声量来源	自动计算				

门窗的空气声隔声量直接参考相关声学资料, 详见下表:

表 7.2-2 门窗空气声隔声量

外窗 (透光 门-)	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				
外窗	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				
外窗	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				
外窗	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				
外窗	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				

		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				
外窗	隔声量(dB)	倍频程中心频率(Hz)				
		125	250	500	1000	2000
		22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
	构造	6 中透光 Low-E+12 氩气+6 透明-隔热金属窗框				
	隔声量来源	--				

7.3 总吸声量计算

按照下面公式计算房间在各中心频率下的总吸声量：

$$A_j = \sum_{i=1}^n \alpha_{ij} S_i \quad (7.3)$$

式中： A_j — 房间在中心频率为 j 时的总吸声量， m^2 ；

α_{ij} — 构件 i 在中心频率为 j 时的吸声系数；

S_i — 构件 i 的内表面积， m^2 ，这里包括内墙、内窗、地板和天花板。

将下表中所列各构件吸声系数以及内表面积带入上述吸声量计算公式中，即可得出该房间在各中心频率下的总吸声量。

表 7.3 房间构件吸声性能参数

构件	面积 (m^2)	各中心频率下的吸声系数					吸声系数来源
		125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	
隔墙	14.0	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
隔墙	6.5	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
隔墙	15.2	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
隔墙	2.2	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
外墙	1.6	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
外墙	1.4	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
外墙	1.4	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
外墙	1.4	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
外墙	1.6	0.210	0.160	0.250	0.400	0.420	
内门	2.1	0.160	0.150	0.100	0.100	0.100	
外窗(透光门-)	4.5	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	
外窗	0.5	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	
外窗	0.5	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	

外窗	6.8	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	
外窗	6.8	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	
外窗	6.8	0.350	0.250	0.180	0.120	0.070	
地面	11.3	0.150	0.110	0.100	0.070	0.060	
楼板	11.0	0.150	0.110	0.100	0.070	0.060	
屋顶	0.2	0.010	0.010	0.015	0.020	0.020	
屋顶	0.2	0.010	0.010	0.015	0.020	0.020	
总吸声量(m²)		22.2	16.4	18.3	22.9	22.3	

7.4 组合墙空气声隔声量计算

为求得组合墙空气声隔声量，需先计算组合墙的空气声有效隔声量，再通过公式法获取空气声隔声计权单值评价量，进而获得空气声频谱修正量，最终获得组合墙隔声量，如下图：

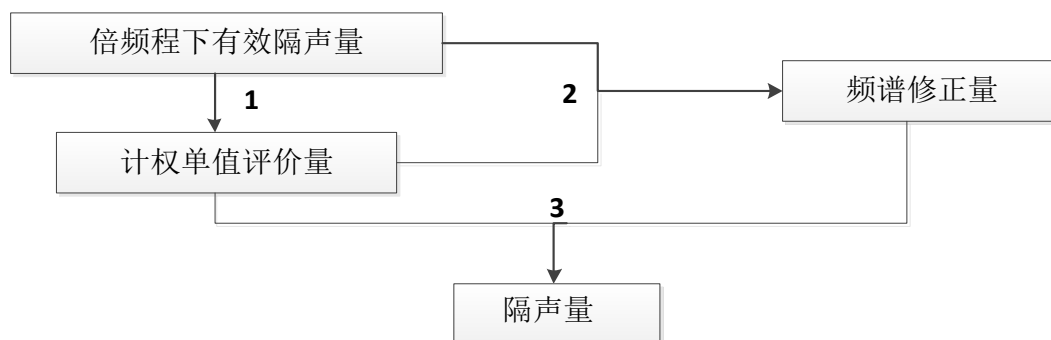


图 7.4-1 组合墙隔声量计算流程图

7.4.1 组合墙空气声有效隔声量

下列公式展示了计算单面组合墙在各中心频率下的空气声有效隔声量的过程，先将 7.2 节所得构件空气声隔声量代入式（7.4.1-1）获得声透射系数，再将门窗等构件相关尺寸代入公式（7.4.1-2）中获得平均透射系数，再结合公式（7.4.1-3）和（7.4.1-4）获得空气声实际隔声量和空气声有效隔声量，结果分列于表 7.4.1 中。

声透射系数：

$$\tau_{kj} = 10^{-0.1R_{kj}} \quad (7.4.1-1)$$

平均透射系数：

$$\bar{\tau}_j = \frac{\sum_{k=1}^n \tau_{kj} S_k}{\sum_{k=1}^n S_k} \quad (7.4.1-2)$$

空气声实际隔声量:

$$R_{js} = 10 \lg \frac{1}{\bar{\tau}_j} \quad (7.4.1-3)$$

空气声有效隔声量:

$$R_{jv} = R_{js} + 10 \lg \frac{A_j}{\sum_{k=1}^n S_k} \quad (7.4.1-4)$$

式中: τ_{kj} — 隔声构件 k 在中心频率为 j 时的声透射系数;

R_{kj} — 隔声构件 k 在中心频率为 j 时的空气声隔声量, dB;

$\bar{\tau}_j$ — 单面组合墙在中心频率为 j 时的平均透射系数;

S_k — 隔声构件 k 的面积, m^2 , 如外墙、外窗、外门;

R_{js} — 单面组合墙在中心频率为 j 时的空气声实际隔声量, dB;

R_{jv} — 单面组合墙在中心频率为 j 时的空气声有效隔声量, dB;

A_j — 房间在中心频率为 j 时的总吸声量, m^2 。

表 7.4.1 组合墙隔声量计算详表

外墙+外窗(透光门-)+外窗+外窗					
倍频程中心频率(Hz)	125	250	500	1000	2000
外墙隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
外窗(透光门-)隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
外窗隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
外窗隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
组合墙平均透射系数	0.004913	0.006181	0.001234	0.000196	0.000778
组合墙实际隔声量(dB)	23.1	22.1	29.1	37.1	31.1
组合墙有效隔声量(dB)	28.1	25.8	33.3	42.2	36.1
组合墙计权隔声量(dB)	36				
组合墙频谱修正量(dB)	-3				
组合墙隔声量(dB)	33				
外墙面积(m²)	7.0				
门/窗与墙缝隙面积(m²)	0.030				
门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)	10				
计算缝隙后组合墙隔声量(dB)	23				
外墙+外窗					
倍频程中心频率(Hz)	125	250	500	1000	2000
外墙隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3

外窗隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
组合墙平均透射系数	0.005261	0.006620	0.001321	0.000210	0.000833
组合墙实际隔声量(dB)	22.8	21.8	28.8	36.8	30.8
组合墙有效隔声量(dB)	27.2	24.9	32.3	41.3	35.2
组合墙计权隔声量(dB)	35				
组合墙频谱修正量(dB)	-3				
组合墙隔声量(dB)	32				
外墙面积(m²)	8.1				
门/窗与墙缝隙面积(m²)	0.012				
门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)	5				
计算缝隙后组合墙隔声量(dB)	27				
外墙+外窗					
倍频程中心频率(Hz)	125	250	500	1000	2000
外墙隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
外窗隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
组合墙平均透射系数	0.005261	0.006620	0.001321	0.000210	0.000833
组合墙实际隔声量(dB)	22.8	21.8	28.8	36.8	30.8
组合墙有效隔声量(dB)	27.2	24.9	32.3	41.3	35.2
组合墙计权隔声量(dB)	35				
组合墙频谱修正量(dB)	-3				
组合墙隔声量(dB)	32				
外墙面积(m²)	8.1				
门/窗与墙缝隙面积(m²)	0.012				
门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)	5				
计算缝隙后组合墙隔声量(dB)	27				
外墙+外窗					
倍频程中心频率(Hz)	125	250	500	1000	2000
外墙隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
外窗隔声量(dB)	22.0	21.0	28.0	36.0	30.0
组合墙平均透射系数	0.005261	0.006620	0.001321	0.000210	0.000833
组合墙实际隔声量(dB)	22.8	21.8	28.8	36.8	30.8
组合墙有效隔声量(dB)	27.2	24.9	32.3	41.3	35.2
组合墙计权隔声量(dB)	35				
组合墙频谱修正量(dB)	-3				
组合墙隔声量(dB)	32				
外墙面积(m²)	8.1				
门/窗与墙缝隙面积(m²)	0.012				
门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)	5				
计算缝隙后组合墙隔声量(dB)	27				
外墙					
倍频程中心频率(Hz)	125	250	500	1000	2000

外墙隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
组合墙平均透射系数	0.000025	0.000011	0.000005	0.000003	0.000001
组合墙实际隔声量(dB)	46.1	49.4	52.7	56.0	59.3
组合墙有效隔声量(dB)	57.4	59.5	63.2	67.5	70.7
组合墙计权隔声量(dB)	67				
组合墙频谱修正量(dB)	-3				
组合墙隔声量(dB)	64				
外墙面积(m ²)	1.6				
门/窗与墙缝隙面积(m ²)	0.000				
门/窗与墙缝隙对隔声量影响(dB)	0				
计算缝隙后组合墙隔声量(dB)	64				

7.4.2 组合墙空气声隔声计权单值评价量

通过上述计算获取组合墙在各中心频率下的有效隔声量之后，还需进一步求解其计权单值评价量，本项目依据《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005，采用公式法计算计权单值评价量，以下为计算过程：

现假设隔声量/声压级差为 X ，且 X_i 为倍频程下的隔声量/声压级差，即对应上述有效隔声量，将上述所得倍频程下空气声有效隔声量代入公式（7.4.2-1）中，同时参考表 7.4.2 各频带基准值，先给定一个计权单值评价量的初始值 X_w ，按公式（7.4.2-1）进行试算得出不利偏差 P_i ，并判定 P_i 是否满足公式（7.4.2-2）小于等于 10 的要求，满足要求的最大值即为空气声隔声计权单值评价量，本章节计算所得组合墙空气声隔声计权单值评价量结果列于表 7.4.1 中。

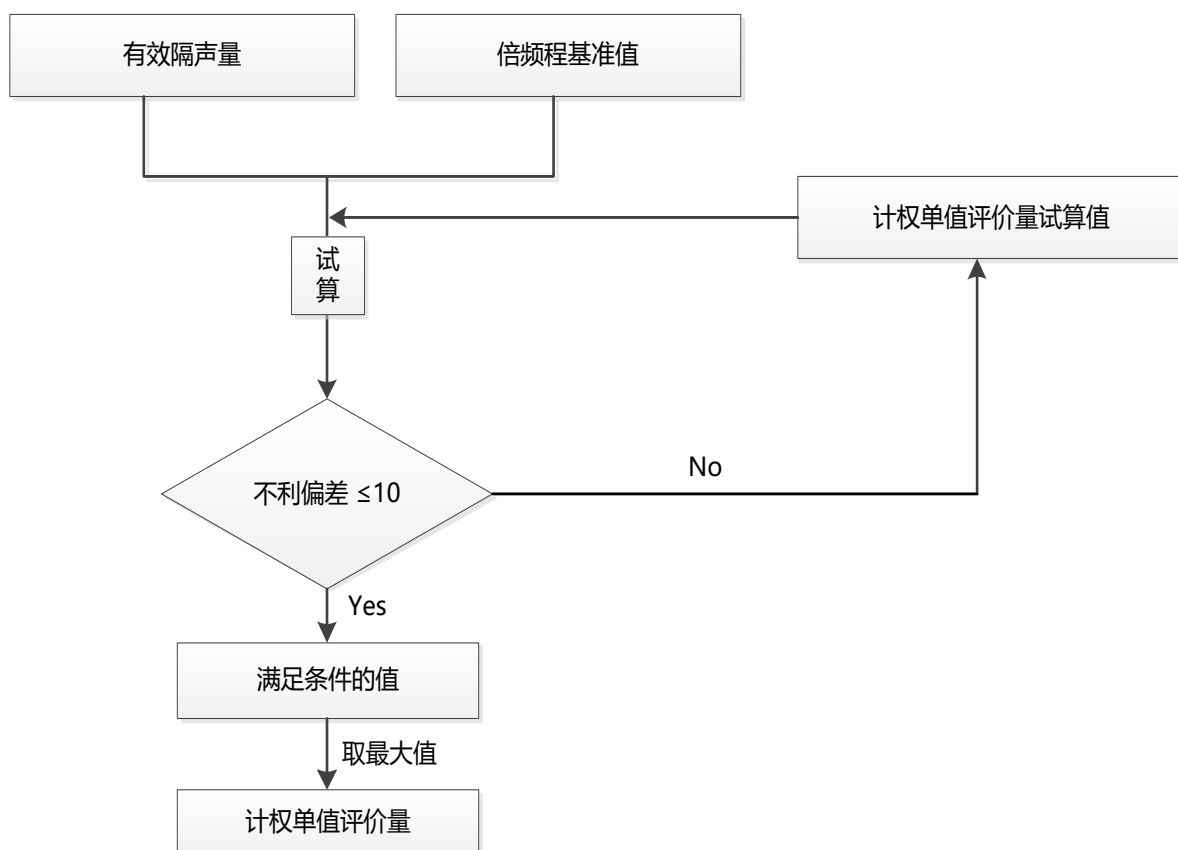


图 7.4.2 组合墙空气声隔声计权单值评价量计算流程

不利偏差 P_i 的计算公式如下：

$$P_i = \begin{cases} X_w + K_i - X_i & X_w + K_i - X_i > 0 \\ 0 & X_w + K_i - X_i \leq 0 \end{cases} \quad (7.4.2-1)$$

式中： X_w — 空气声隔声计权单值评价量；

K_i — 表 7.4.2 中第 i 个频带的基准值；

X_i — 第 i 个频带的隔声量/声压级差，精确到 0.1dB。

通过上述公式试算所得计权单值评价量 X_w 必须为满足下式的最大值，精确到 1dB

$$\sum_{i=1}^5 P_i \leq 10.0 \quad (7.4.2-2)$$

式中： i — 频带的序号， $i=1\sim5$ ，代表 125~2000Hz 范围内的 5 个倍频程；

表 7.4.2 各频带基准值

频率 (Hz)	倍频程基准值 K_i (dB)

125	-16
250	-7
500	0
1000	3
2000	4

7.4.3 组合墙空气声隔声频谱修正量

频谱修正量为计算组合墙隔声量的必要条件，下面阐述频谱修正量的计算过程。

频谱修正量 C_j 按下式计算：

$$C_j = -10 \lg \sum 10^{(L_{ij} - X_i)/10} - X_w \quad (7.4.3)$$

式中： j — 频谱序号， $j=1$ 或 2 ， 1 为计算 C 的频谱 1 ， 2 为计算 C_{tr} 的频谱 2 ；

X_w — 空气声隔声计权单值评价量；

i — $100 \sim 3150\text{Hz}$ 的 $1/3$ 倍频程或 $125 \sim 2000\text{Hz}$ 的倍频程序号；

L_{ij} — 下表中给出的第 j 号频谱的第 i 个频带的声压级；

X_i — 第 i 个频带的隔声量/声压级差，精确到 0.1dB 。

频谱修正量在计算时应精确到 0.1dB ，得出的结果应修约为整数。根据所用的频谱，其频谱修正量：

- C 用于频谱 1 (A 计权粉红噪声)；
- C_{tr} 用于频谱 2 (A 计权交通噪声)。

表 7.4.3 计算频谱修正量的声压级频谱

频率 (Hz)	声压级 L_{ij} (dB)	
	用于计算 C 的频谱 1	用于计算 C_{tr} 的频谱 2
	倍频程	倍频程
125	-21	-14
250	-14	-10
500	-8	-7
1000	-5	-4
2000	-4	-6

将前述所得倍频程下有效隔声量、计权单值评价量以及上表中各频程/频谱对应声压级代入公式 (7.4.3) 中，即可得频谱修正量，计算结果列于表 7.4.1 中。

7.4.4 组合墙隔声量

根据图 7.4 所述的组合墙隔声量计算过程，将前述计算所得组合墙计权单值评价量和频谱修正量进行相加之后，即可得组合墙隔声量，其计算结果列于表 7.4.1 中。

7.4.5 门/窗与墙的间隙对组合墙隔声量的影响

在通常门/窗与墙之间在安装过程中都会留下缝隙，而一般的缝隙填充材料对降低隔声几乎没有实际的效果，所以该缝隙对组合墙的隔声性能影响较大。

缝隙的影响主要决定于其尺寸和声波波长的比值。如果孔的尺寸大于声波波长时，透过缝隙的声能可近似认为与缝隙的面积成正比。缝隙导致的隔声量降低值用下列公式表示：

$$\Delta R = 10 \lg \frac{1 + \frac{S_0}{S_c} 10^{0.1R_0}}{1 + \frac{S_0}{S_c}} \quad (7.4.5)$$

式中： R_0 ——隔声结构的隔声量；

S_0 、 S_c ——分别为缝隙和组合墙的面积。

注：一般的门/窗与墙之间的缝隙为 0.5cm（装配式）和 1cm（非装配式）。

7.5 室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级计算

室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级按照下式计算，分析公式可知， L_{mw} 、 R_{mw} 、 C_{mx} 分别对应前面章节确定的室外边界噪声、组合墙空气声隔声计权单值评价量以及频谱修正量，将这些数值分别代入公式中，即可算得室外环境噪声由墙 m 传到室内的噪声级，计算结果列于下表中。

$$L_{mW-N} = L_{mW} - (R_{mW} + C_{mx}) \quad (7.5.1)$$

式中： L_{mW-N} ——室外环境噪声由墙 m 传到室内的噪声级，dB（A）；

L_{mW} ——墙 m 对应的室外环境噪声级，dB（A）；

R_{mW} ——单面组合墙 m 的空气声计权隔声量，dB。

C_{mx} ——根据室外环境噪声频谱特性，单面组合墙 m 的频谱修正量取 C_m 或 C_{mtr} 。

表 7.5 室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级

外围护结构	室外噪声级(dB,A)		隔声量(dB)		传到室内噪声级(dB,A)	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
外墙+外窗(透光门-)+ 外窗+外窗	55	46	23	23	32	23
外墙+外窗	55	46	27	27	29	20
外墙+外窗	55	46	27	27	29	20
外墙+外窗	55	46	27	27	29	20
外墙	55	46	64	64	<5	<5

7.6 室外环境噪声通过多面组合墙传到室内的噪声级计算

将上述室外环境噪声单面组合墙传到室内的噪声级代入公式（7.6.1）可得通过多面组合墙传到室内的总噪声级，昼间为 35 dB（A），夜间为 26 dB（A）。

$$L_{W-N} = 10 \lg \sum_{m=1}^n 10^{0.1L_{mW-N}} \quad (7.6.1)$$

式中： L_{W-N} —— 室外环境噪声过多面组合墙传到室内的总噪声级，dB（A）；

L_{mW-N} —— 室外环境噪声由墙 m 传到室内的噪声级，dB（A）。

7.7 建筑内声源传到室内的噪声级计算

建筑内声源传到目标房间内的噪声分为两部分，一部分为该房间内的所有噪声源对房间产生的噪声，一部分为建筑内部相邻房间的噪声源通过隔墙传到该房间的噪声。

其中室内多个声源噪声级通过以下公式进行叠加计算，获得室内声源的总噪声级：

$$L_X = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{Xi}} \quad (7.7.1)$$

式中： L_X —— 室内声源的总噪声级，dB（A）

L_{Xi} —— 室内第 i 个噪声源。

本项目考虑相邻房间设备噪声传到该房间的噪声，其计算过程与室外环境噪声传入室内的噪声计算基本相同，仅是把相邻房间的设备噪声源等同于室外环境噪声源，因此本节不再赘述该计算过程。下表分别列出室内声源和相邻房间设备传到室内的噪声级。

表 7.7 建筑内声源传到室内噪声级

室内声源噪声级(dB,A)		相邻房间设备传到室内噪声级(dB,A)	
昼间	夜间	昼间	夜间
--	--	--	--

注：“--” 表示无设备噪声。

7.8 室内噪声级计算

根据前述计算原理和计算过程节可得室外环境噪声传到室内的噪声级、室内声源的总噪声级以及相邻房间传到本房间的噪声级，这三项最终将影响室内噪声级，采用以下公式进行叠加计算，计算结果列于下表中：

$$L_N = 10 \lg (10^{0.1 L_{W-N}} + 10^{0.1 L_x} + 10^{0.1 L_B})$$

(7.6.1)

式中： L_N — 室内噪声级，dB (A)；

L_{W-N} — 室外环境噪声传到室内的噪声级，dB (A)；

L_x — 室内声源的总噪声级，dB (A)；

L_B — 相邻房间传到本房间的噪声级，dB (A)，当相邻房间是控声房间时不计算对本房间的影响。

表 7.8 室内噪声级

单位：dB (A)

房间	室内噪声级	
	昼间	夜间
诊室[1009]	35	26

8 室内噪声级达标判定

根据第 7 章所述计算方法，对目标建筑包含的所有房间进行室内噪声级的计算，并列出主要功能房间的室内噪声级达标判断清单，如下：

诊室

限值要求(A 声级,dB)：昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

包含房间	室外传到室内 噪声级		室内设备 噪声级		相邻房间设备 传到室内噪声级		室内噪声级		结论
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1009	35	26					35	26	满足高要求
3002	34	25					34	25	满足高要求
2003,3003,3010	33	24					33	24	满足高要求
1017	31	22					31	22	满足高要求
1010,1011,1012	29	20					29	20	满足高要求
1002	28	19					28	19	满足高要求
2007,2008,2009,2010,...	27	18					27	18	满足高要求
1008	<5	<5					<5	<5	满足高要求

病房

限值要求(A 声级,dB)：昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤40,高要求:≤35

包含房间	室外传到室内 噪声级		室内设备 噪声级		相邻房间设备 传到室内噪声级		室内噪声级		结论
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	

4002@4,4002@5,4002@6,4002@7,...	35	26					35	26	满足高要求
2002,4008@4,4008@5,4008@6,...	34	25					34	25	满足高要求
4004@4,4007@4,4009@4,4010@4,...	29	20					29	20	满足高要求

医院休息室

限值要求(A 声级,dB): 昼间: 低限:≤45,高要求:≤40;夜间: 低限:≤40,高要求:≤35

包含房间	室外传到室内 噪声级		室内设备 噪声级		相邻房间设备 传到室内噪声级		室内噪声级		结论
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
2012,4014@4,4014@5,4014@6,...	34	25					34	25	满足高要求

9 结论

综合分析第 8 章结果, 可知目标建筑中所有房间的室内噪声级情况, 将每种房间类型中室内噪声级最大值进行统计, 汇总如下:

表 9.1 室内噪声级统计

单位: dB (A)

房间类型	室内噪声级		标准限值		结论
	昼间	夜间	昼间	夜间	
诊室	35	26	低限:≤45,高要求:≤40	低限:≤45,高要求:≤40	满足高要求
病房	35	26	低限:≤45,高要求:≤40	低限:≤40,高要求:≤35	满足高要求
医院休息室	34	25	低限:≤45,高要求:≤40	低限:≤40,高要求:≤35	满足高要求

综上, 根据《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点(试行)》2020 版和《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 评价要求, 可得室内噪声的评价结果及得分情况如下表:

表 8 室内噪声级达标、得分情况

检查项	评价依据	结论	得分
室内噪声级	控制项: 2.1.11 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。	满足	—
	评分项: 3.7.2 主要功能房间室内噪声级, 评价总分为 8 分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和 高要求标准限值的平均值, 得 4 分; 达到高要求标准限值, 得 8 分。	满足高要求	8