

室外噪声模拟分析报告

体育馆
设计编号:



工程地点 : 北京
建设单位 :
设计单位 :
设计人 :
校对人 :
审定人 :
报告日期 : 2025-11-07

目 录

1.项目概况	1
2.评价标准	1
2.1 评价依据.....	1
2.2 标准要求.....	1
3.模拟方法	2
3.1 模拟软件.....	2
3.2 分析模型.....	3
3.3 计算条件.....	4
3.4 参数设置.....	5
4.模拟结果及分析	5
4.1 场地噪声.....	5
4.2 建筑噪声.....	9
5.结论	9

1.项目概况

本项目参与计算的噪声敏感参评建筑物如下表所示：

表 1 参评建筑信息表

名称	建筑高度(米)	底标高(米)
体育馆-节能 - 副本	14.20	0.10
车库坡道	3.10	0.00

2.评价标准

2.1 评价依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》2019
3. 《声环境质量标准》GB 3096-2008
4. 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021
5. 《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
6. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

2.2 标准要求

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）中规定：
 - 5.1.4 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注；
 - 8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求，评价总分为 10 分，并按下列规则评分：
 1. 环境噪声值大于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值，且小于等于 3 类声环境功能区噪声等效声级限值，得 5 分。
 2. 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值，得 10 分。
- 《声环境质量标准》GB 3096 中规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，如下表所示。

表 2.2-1 环境噪声限值

单位：dB(A)

声环境 功能区类别	时段		适用范围
	昼间	夜间	

0类	50	40	指康复疗养区等特别需要安静的区域	
1类	55	45	指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。	
2类	60	50	指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。	
3类	65	55	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。	
4类	4a类	70	55	适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。
	4b类	70	60	适用于铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

注：

1. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
2. 表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。

3.模拟方法

3.1 模拟软件

本报告采用建筑声环境分析软件 SEDU 进行模拟计算分析。SEDU 是一款可用于噪声计算、评估和预测的软件，计算原理源于国际标准化组织规定的《户外声传播的衰减的计算方法》ISO 9613-2: 1996、国内公布的《声学户外声传播的衰减第 2 部分：一般计算方法》GB/T 17247.2-1998 和《环境影响评价技术导则》HJ2.4-2021、《公路建设项目环境影响评价规范》JTG B03-2006。软件计算严格按照国家相关标准要求编制，室内外可接力计算，室外计算结果可作为噪声边界条件接力进行后续建筑室内隔声性能的计算。

考虑到本项目建成后周边噪声环境情况的复杂性，本报告需要使用软件分别模拟计算昼间和夜间噪声值，包括项目场地的平面噪声分布、噪声敏感建筑的沿建筑物底轮廓线 1.5 米高度处和噪声敏感建筑立面噪声分布，并依据《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190，判断场地内环境噪声模拟结果是否满足《声环境质量标准》GB 3096 和《绿色建筑评价标准》GB 50378 的相关规定。

3.2 分析模型

本报告根据建筑设计图纸等相关资料建立室外声环境模拟分析模型,主要包括参评目标建筑、周边建筑、声屏障、道路(包括轨道交通)和绿化带等对象。

本项目噪声分析模型如下图所示:

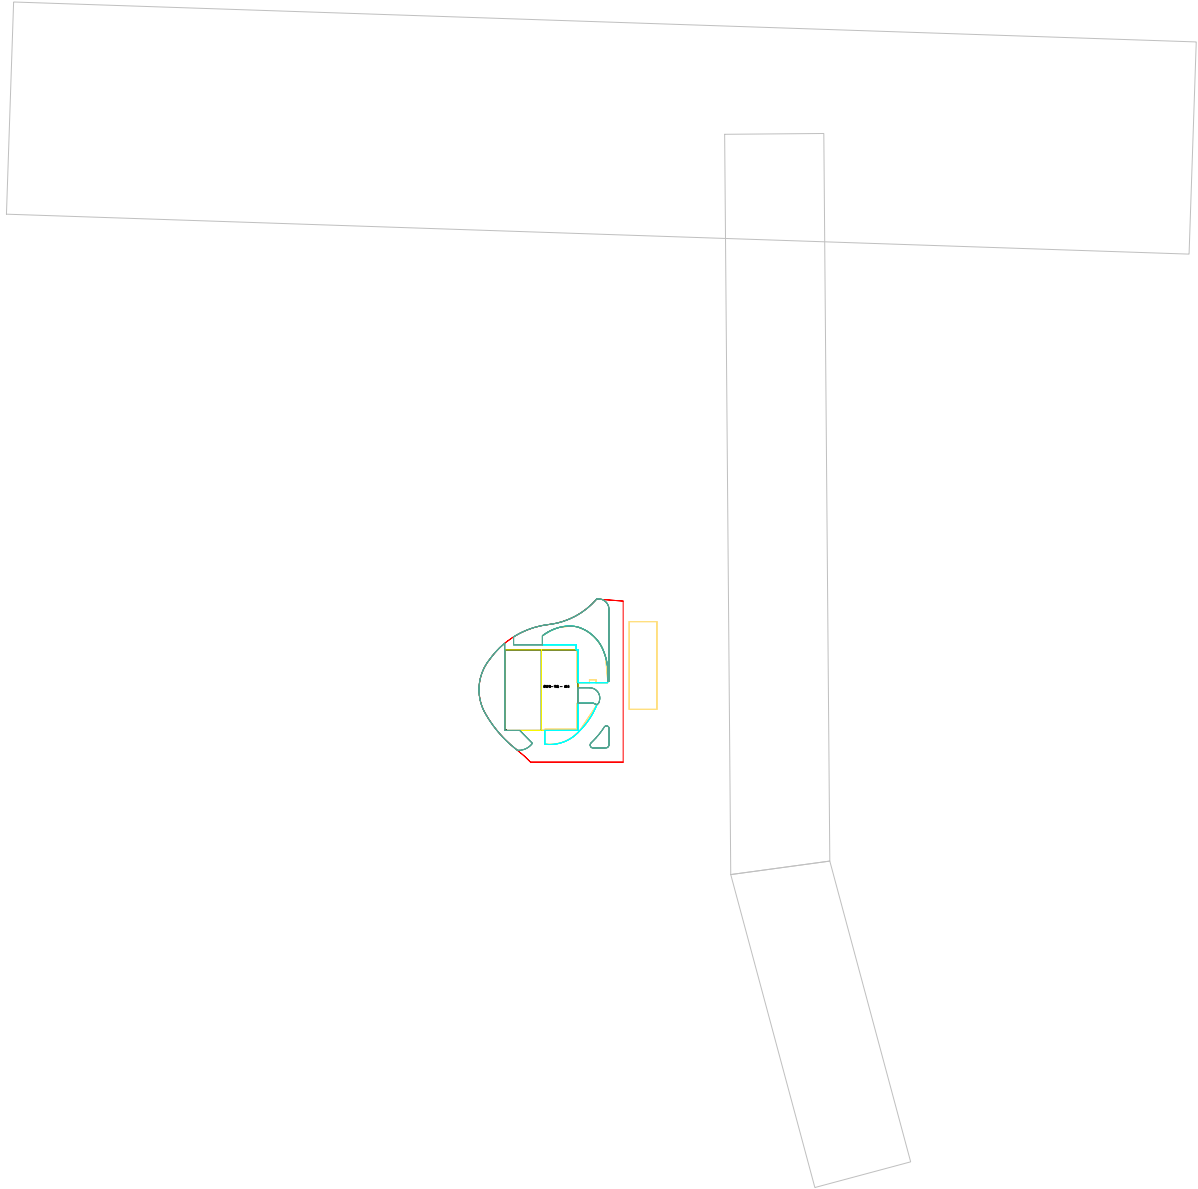


图 3.2-1 模型平面图

场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域,并进行识别和标注。噪声源(如交通干线、换热站等)、噪声敏感建筑物(如住宅楼、病房楼、客房楼等)、噪声不敏感建筑物(如食堂、商业建筑)、降噪措施(如绿化带、隔声屏障);应在建筑总平面图中用不同颜色色块进行声学分区标注,噪声源用红色色块标注、噪声不敏感建筑物用黄色色块标注、降噪措施用蓝色色块标注、噪声敏感建筑物用绿色色块标注。

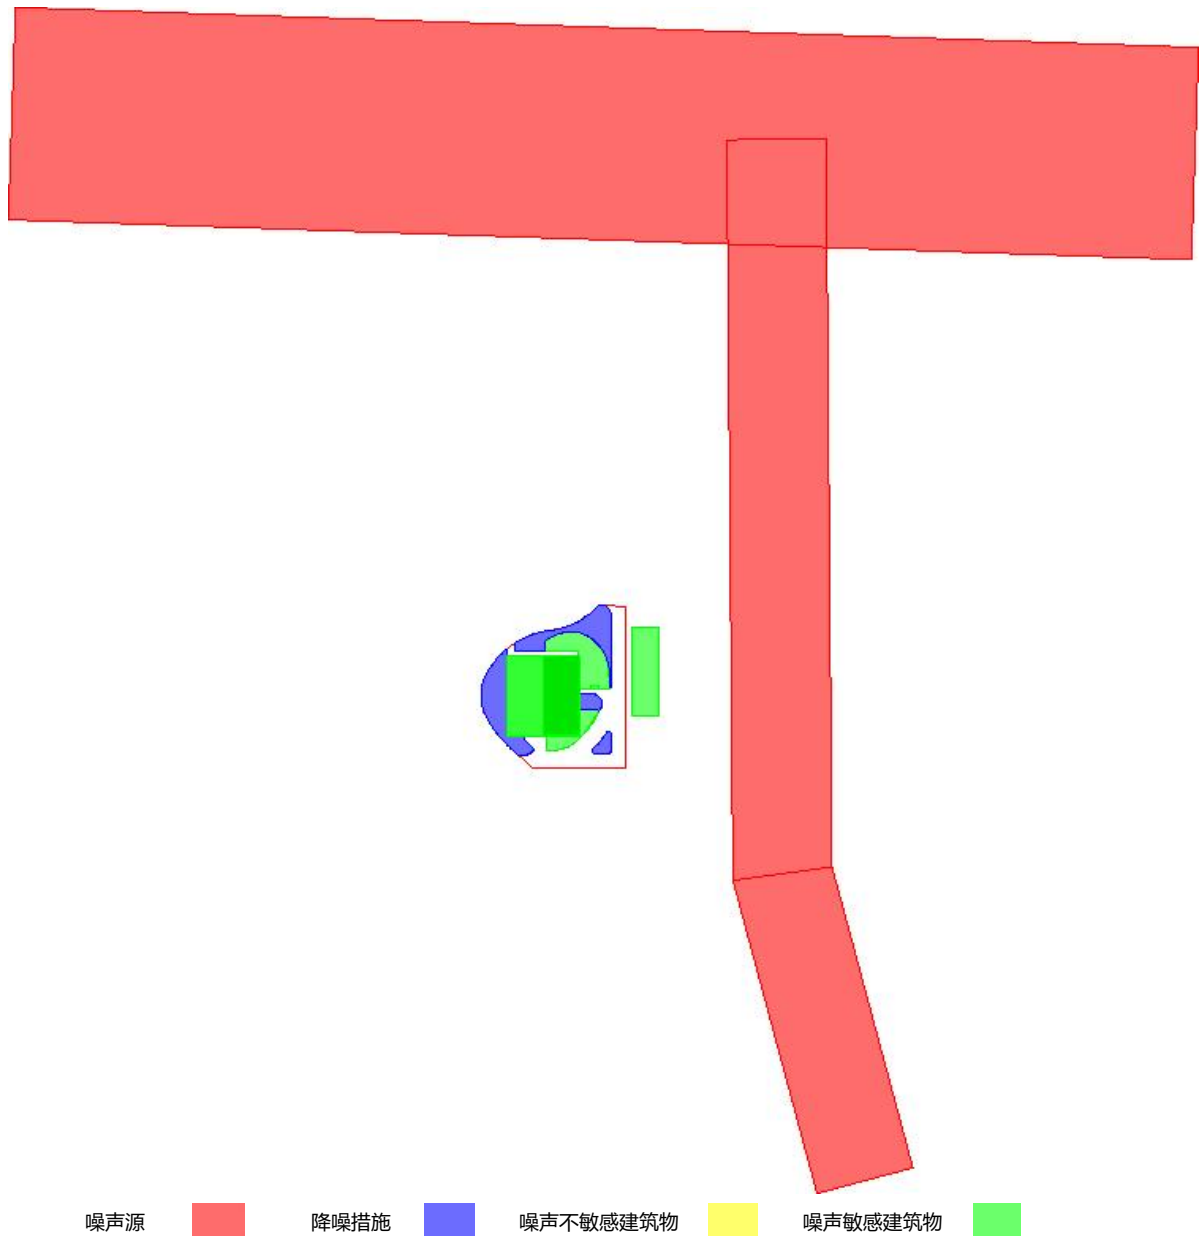


图 3.2-2 室外声区标注图

3.3 计算条件

■ 网格设置

- 平面网格间距: 20×20 米
- 平面网格离地高度: 1.5 米
- 立面网格间距: 3×3 米

■ 地面效应

- 地面高度: 0 米
- 计算考虑地面效应
- 地面效应计算方法: 导则算法

■ 噪声反射

障碍物考虑的最大反射次数：1

■ 空气吸收

气压：101325Pa 气温：16℃ 湿度：50%

■ 达标统计

建筑物噪声最大值统计方式

取距离建筑物底标高 1.5 米沿线点

场地环境噪声达标统计方式

场地内命名参评建筑物全部达标

3.4 参数设置

建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，根据项目实际情况，周边环境中也可能存在工业噪声源等。本项目参与计算的噪声源如下表所示，需要指出，噪声源表中的车速、车流量等数据由客户按照项目实际情况设定。

表 3.4-1 公路噪声源


单位：dB(A)

路段名称	路面材料	车道数量	时段	设计车速 km/h	小型车 辆/h	中型车 辆/h	大型车 辆/h
北三环中路	沥青混凝土	10	昼间	60	500	50	0
			夜间	60	100	20	0
四道口路	沥青混凝土	6	昼间	60	500	50	0
			夜间	60	100	20	0

4.模拟结果及分析

经过软件模拟计算，预测出昼间和夜间两种时段下的场地噪声分布情况，包括场地噪声平面分布彩图、参评建筑沿建筑底轮廓线 1.5 米高度处噪声分布、参评建筑立面噪声级分布等彩色分析图和数据分析图。

4.1 场地噪声



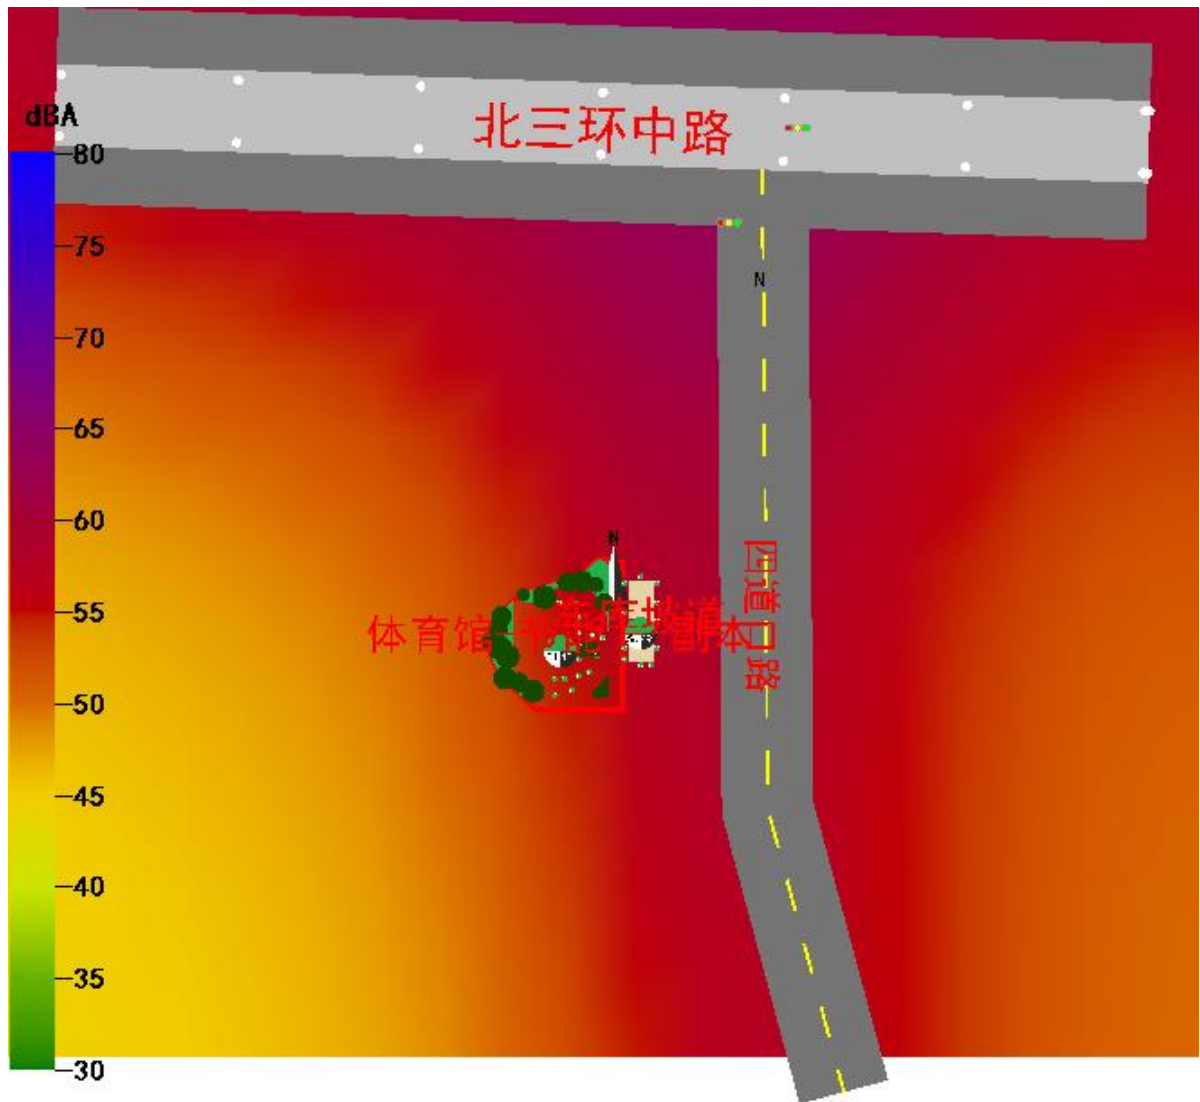


图 4.1-1 场地 1.5m 高度处声压级分布图 (昼间)

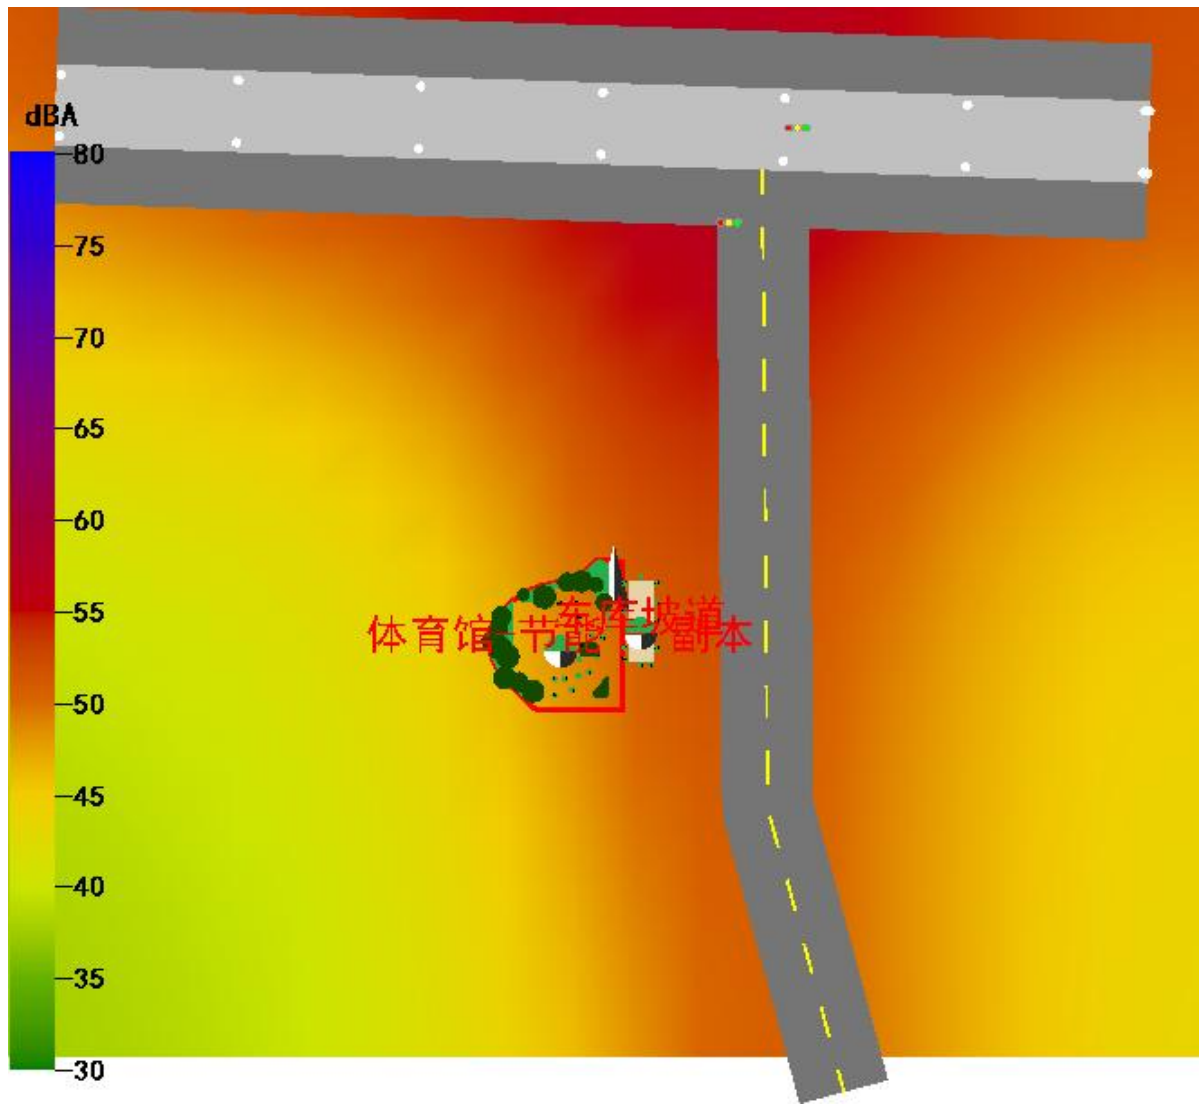


图 4.1-2 场地 1.5m 高度处声压级分布图 (夜间)

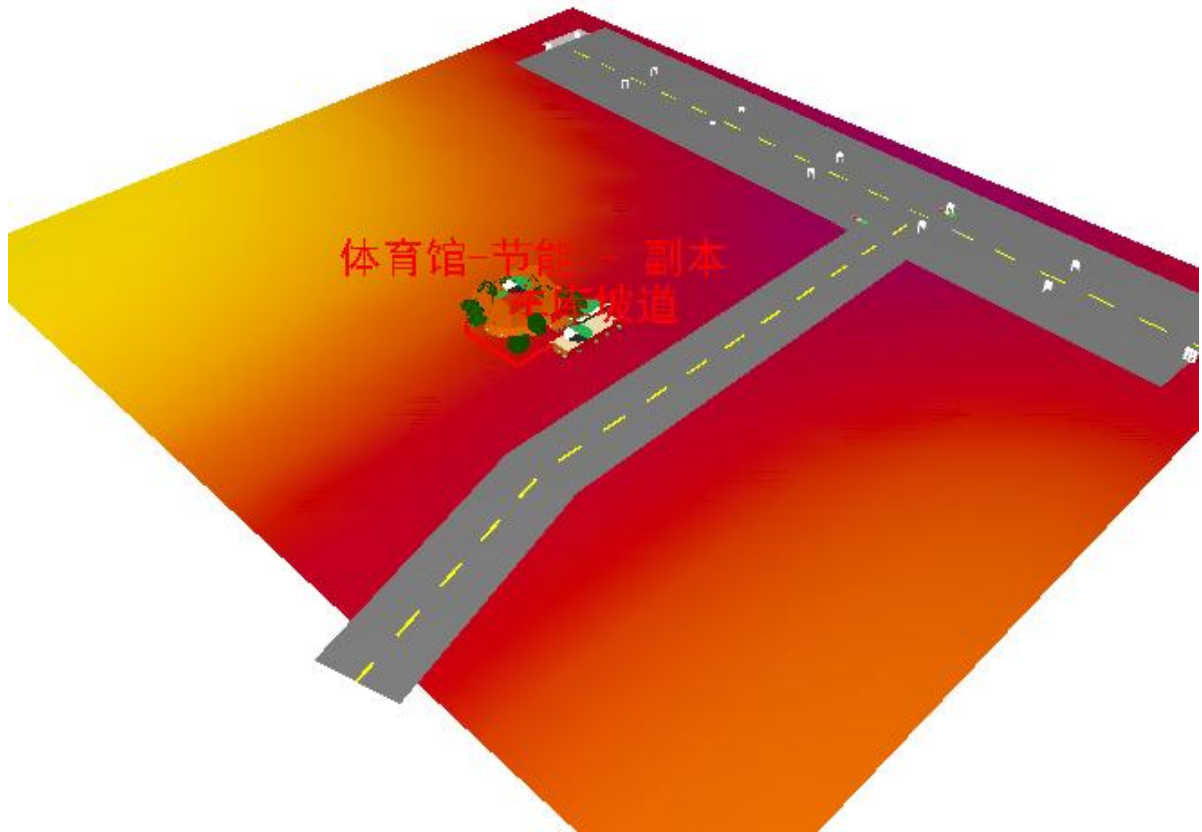


图 4.1-3 场地噪声分布俯瞰图（昼间）

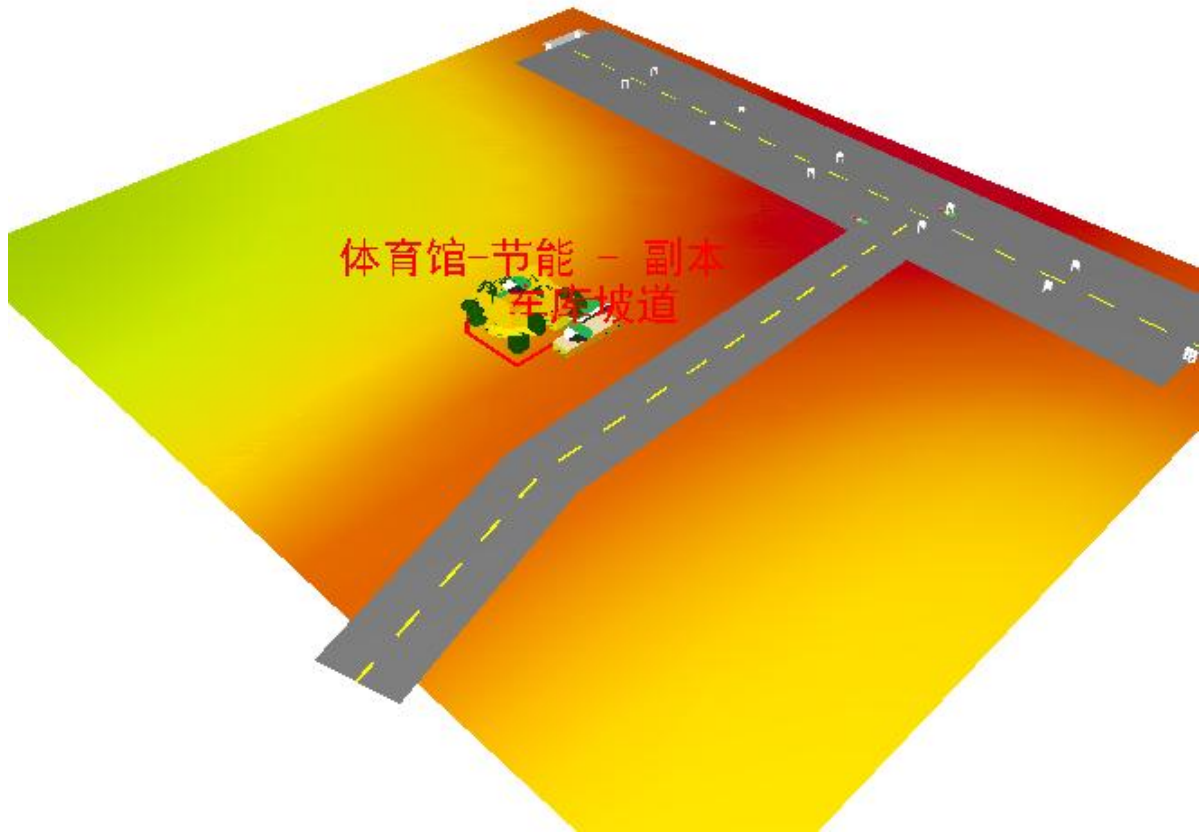


图 4.1-4 场地噪声分布俯瞰图（夜间）

4.2 建筑噪声

统计场地内每栋建筑物 1.5 米高的最大噪声值，本项目中参评建筑达标情况如下：

表 4.2 参评建筑达标统计

单位：dB(A)

建筑名称	时段	1.5 米处 最大值	声功能区 限值	2 类 噪声限值	3 类 噪声限值	得分 情况
体育馆-节能 - 副本	昼间	51	--	60	65	10 分
	夜间	45	--	50	55	

5. 结论

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）第 8.2.6 条的要求：

1. 环境噪声值大于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值, 且小于等于 3 类声环境功能区噪声等效声级限值, 得 5 分。
2. 环境噪声值小于等于 2 类声环境功能区噪声等效声级限值, 得 10 分。

表 5-1 环境噪声综合得分表

单位: dB(A)

时段	最大值	声功能区达标	2 类限值	3 类限值	得分情况
昼间	51	达标	60	65	10 分
夜间	45	达标	50	55	

综上所述:

1) 本项目满足《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019 (2024 年版) 控制项第 5.1.4 条场地规划布局合理规划噪声源区域和噪声敏感区域, 并进行识别和标注的要求。

2) 经过软件模拟和结果统计分析, 最终判定本项目**满足**《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 (2024 年版) 第 8.2.6 条, **得 10 分**。