



中国建筑西南设计研究院有限公司  
CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

工程名称  
项目名称

工程地点  
工程地址

工程规模  
工程规模

设计阶段  
设计阶段

设计日期  
设计日期

设计人员  
设计人员

审核人员  
审核人员

批准日期  
批准日期

批准人  
批准人

备注  
备注

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例

图例


图例

图例

图例

图例

图例

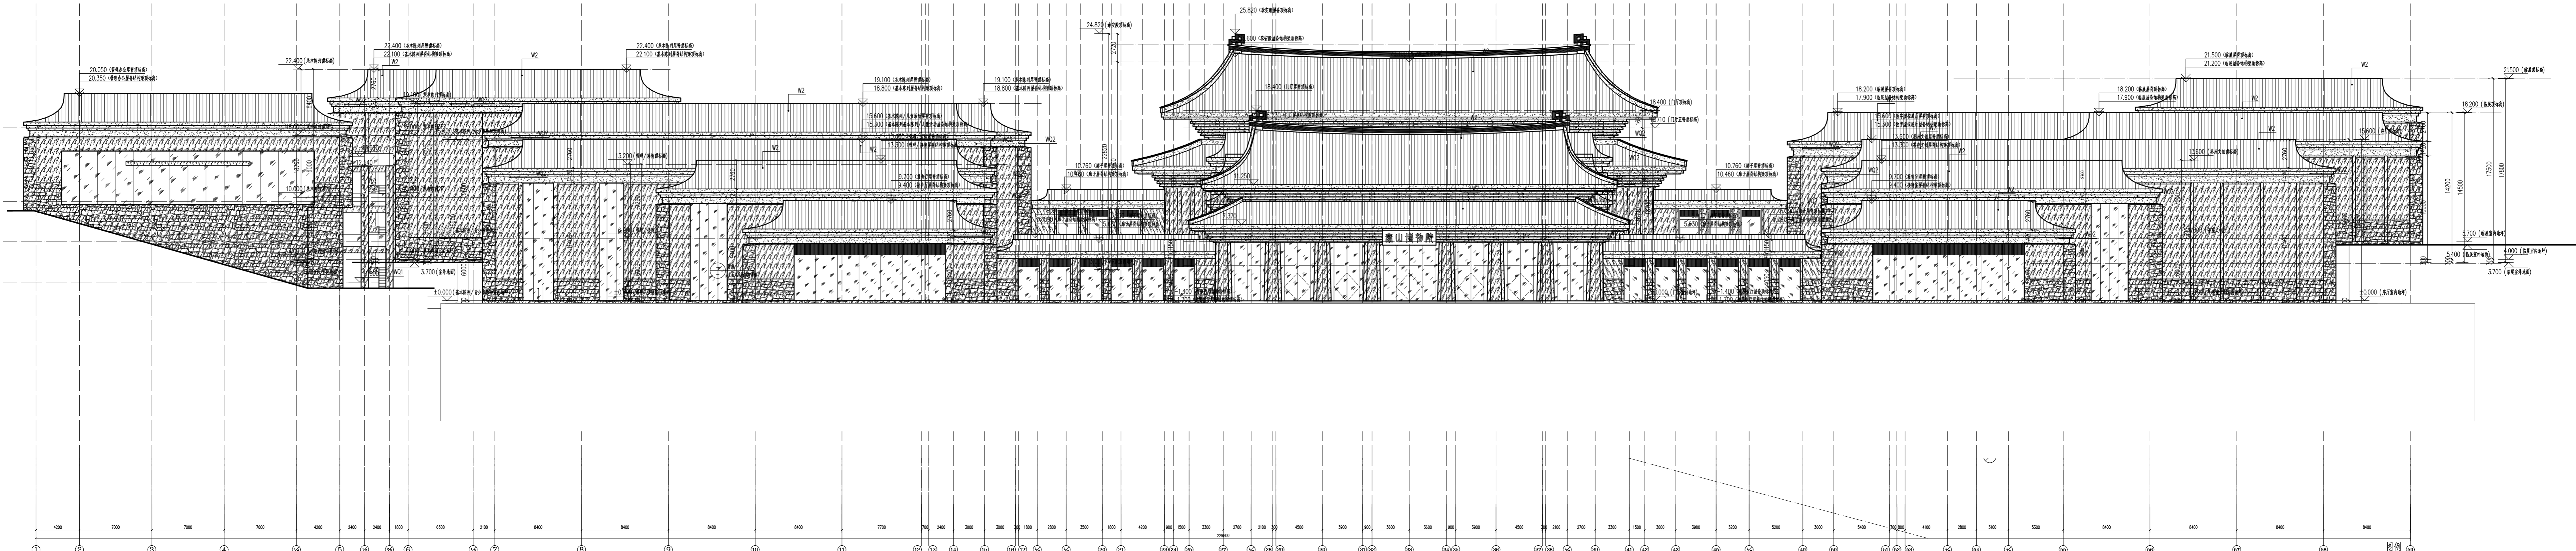

组合墙立面 1:150

- 图例
- W2 中国黑大板高压水镜面石材厚面或传统瓦屋面
  - WQ1 干挂锈石幕墙
  - WQ2 铝镁合金蜂窝复合板幕墙
  - WQ3 铜夹锈石幕墙
  - 玻璃幕墙

工程名称	XXX
工程地址	XXX
工程规模	6000m <sup>2</sup> ~15m
设计阶段	方案

设计人	XXX
审核人	XXX
批准人	XXX

设计日期	2023-03
批准日期	2023-03

设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
审核单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
批准单位	中国建筑西南设计研究院有限公司

专业	建筑
名称	建筑
日期	2023-03

设计人	XXX
审核人	XXX
批准人	XXX

设计日期	2023-03
批准日期	2023-03

设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
审核单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
批准单位	中国建筑西南设计研究院有限公司

专业	建筑
名称	建筑
日期	2023-03

设计人	XXX
审核人	XXX
批准人	XXX

设计日期	2023-03
批准日期	2023-03

设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
审核单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
批准单位	中国建筑西南设计研究院有限公司

专业	建筑
名称	建筑
日期	2023-03

设计人	XXX
审核人	XXX
批准人	XXX

设计日期	2023-03
批准日期	2023-03

设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
审核单位	中国建筑西南设计研究院有限公司
批准单位	中国建筑西南设计研究院有限公司

专业	建筑
名称	建筑
日期	2023-03

设计人	XXX
审核人	XXX
批准人	XXX

设计日期	2023-03
批准日期	2023-03