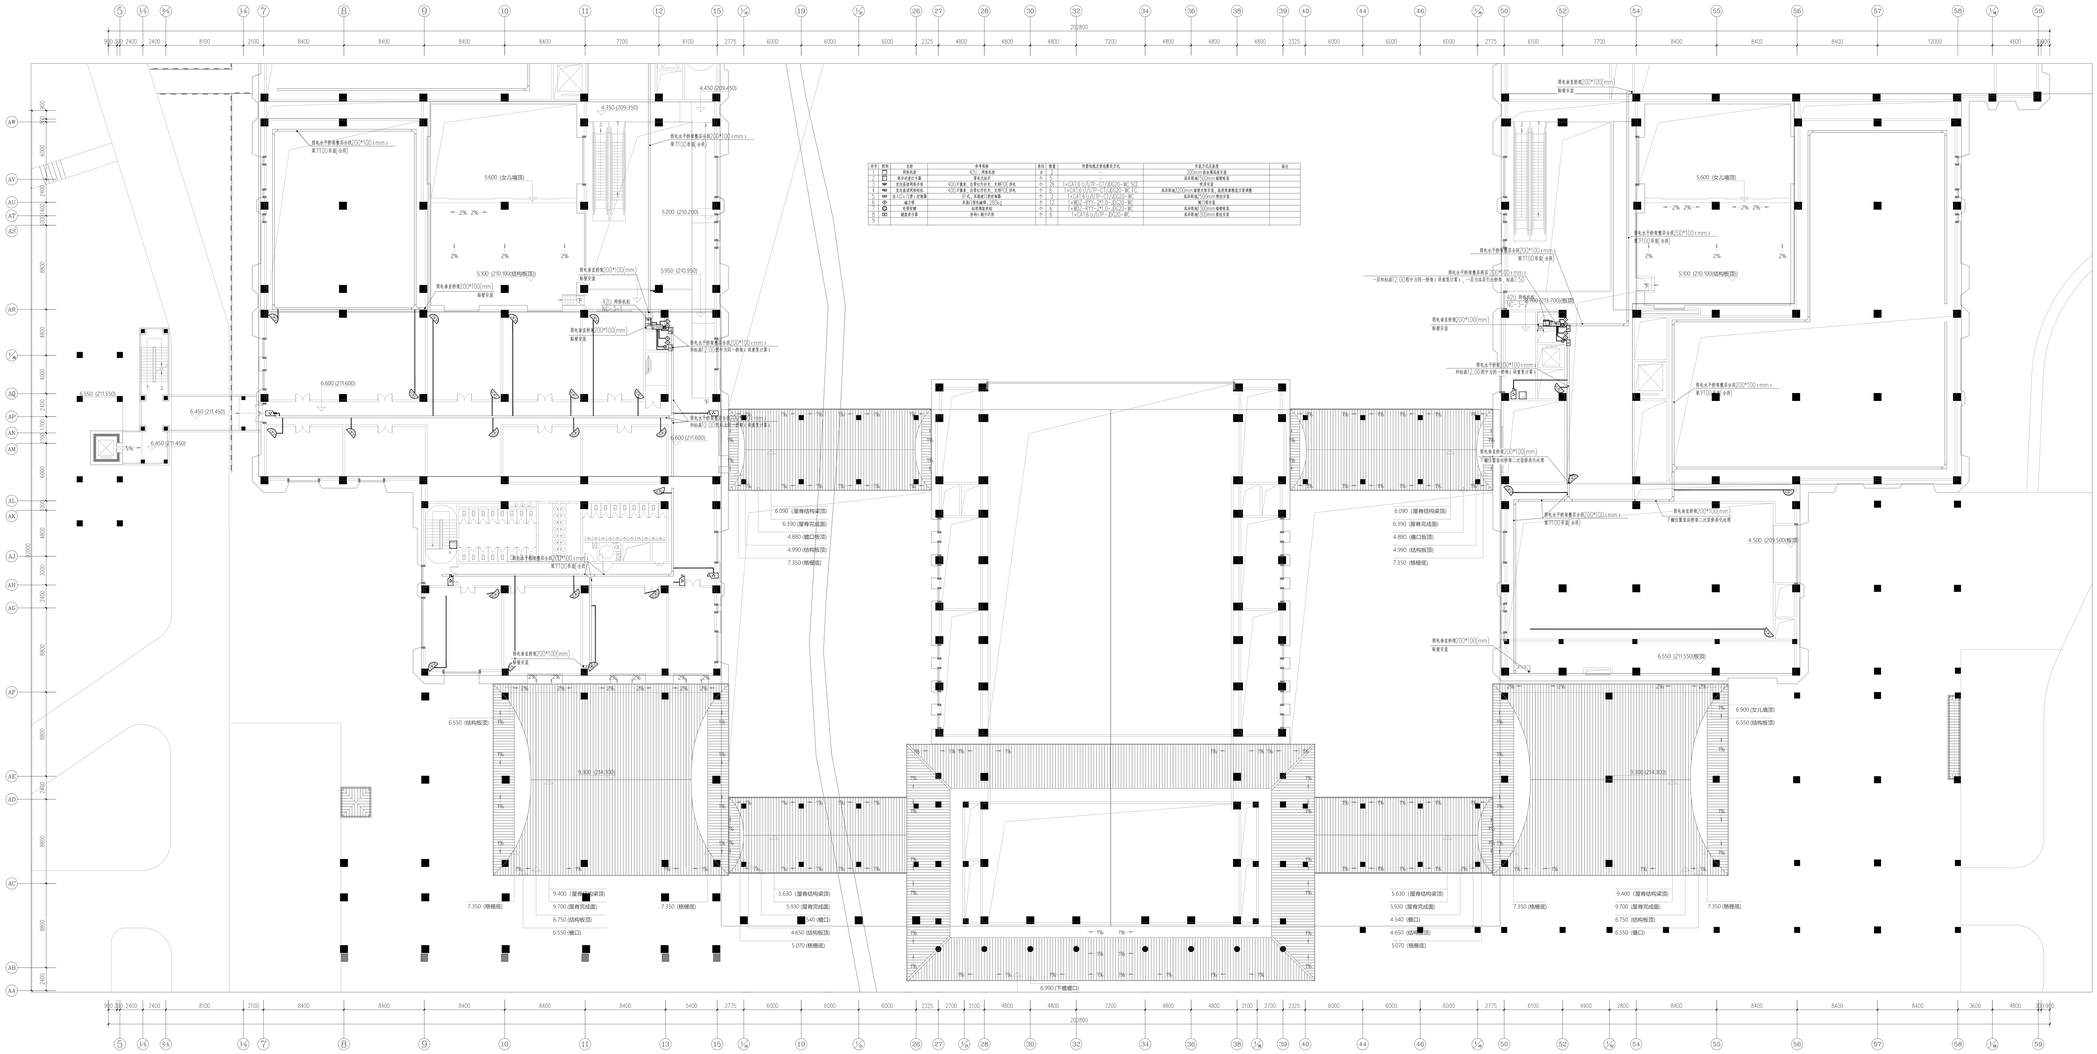

序号	图例	名称	型号规格	单位	数量	安装地点及安装高度方式	安装方式及高度	备注
1		弱电桥架	宽200，深100高度	m	2.5		300mm+吊杆高度安装	
2		弱电桥架分支	宽100，深100高度	m	2.5		高度安装，吊杆安装	
3		弱电桥架桥架三通	宽200，深100，主侧宽100，支侧宽100	个	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
4		弱电桥架桥架四通	宽200，深100，主侧宽100，支侧宽100	个	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
5		金属线槽	宽40，高度40，厚0.8镀锌	m	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
6		桥架盖板	宽200，深100	m	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
7		桥架隔板	宽200，深100	m	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
8		光缆桥架	宽400高100	m	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
9		镀锌扁钢	宽40×厚4镀锌	m	2.5	1×2×1.5×1.5/0.75×1.5×0.75/0.75×0.75	高度安装，吊杆安装	
10								

7.50标高南区安防系统平面图 1:50

中国建筑西北设计研究院有限公司
CHINA NORTHWEST ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
设计证书编号：A161002630

会签专业 CO-ORD. DISCIPLINE	
注册师章 REGISTERED ARCHITECT SEAL	
注册结构师章 REGISTERED STRUCT. ENG.	
注册机电师章 REGISTERED MECH. ENG.	
建筑单位 CLIENT	泰安市博物馆
设计号 PROJECT NO.	25-033
工程名称 PROJECT NAME	泰山博物院建设项目三期改造工程总承包(EPC)
子项名称 SUB-PROJECT	泰山博物院建设项目三期改造工程
图名 TITLE	博物馆7.50标高北区安防系统平面图
项目负责人 PROJECT LEADER	
审定 APPROVED BY	
审核 CHECKED BY	
校对 CHECKED BY	
专业负责人 DESIGN LEAD	
设计 DESIGNER	
绘图 DRAWN BY	
图号 DRAWING NO.	弱电-03-07
比例 SCALE	1:100
日期 DATE	2025.05