



1. 除注明外，轴线均居层中或与柱外边齐。
2. 板厚详见板配筋图。
3. 图中  板面标高为 100，其余板面标高为 5.650（不含板屋面板）。
4. 未注明时楼梯次梁均为一步跨梁。
5. 大跨度（跨度 $> 12\text{m}$ ）钢筋混凝土梁跨中起拱值为 $1.5/1000\text{L}$ ，钢筋混凝土梁是挑檐端起拱值为 $5/1000\text{L}$ 。
6. 配合幕墙图须留预埋件。

1. 除注明外, 框架梁及次梁悬挑端箍筋间距均为100mm, 直径及肢数同相邻跨梁箍筋。
2. 凡主次梁相交处在次梁支座处每侧加4道箍筋, 箍筋直径、肢数同主梁箍筋, 参见附图主梁附加箍筋示意。
3. 相同高度次梁相交处按井字架设置附加箍筋。
3. 竖向框架梁构造详见图集22G101-1第2-42页。
4. 次梁与框架柱相连一端端部按照框架梁设置加密区, 加密区间距100, 箍筋直径及肢数不变。

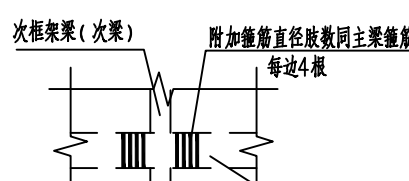


主梁附加箍筋示意

坡屋面梁截面及配筋示意

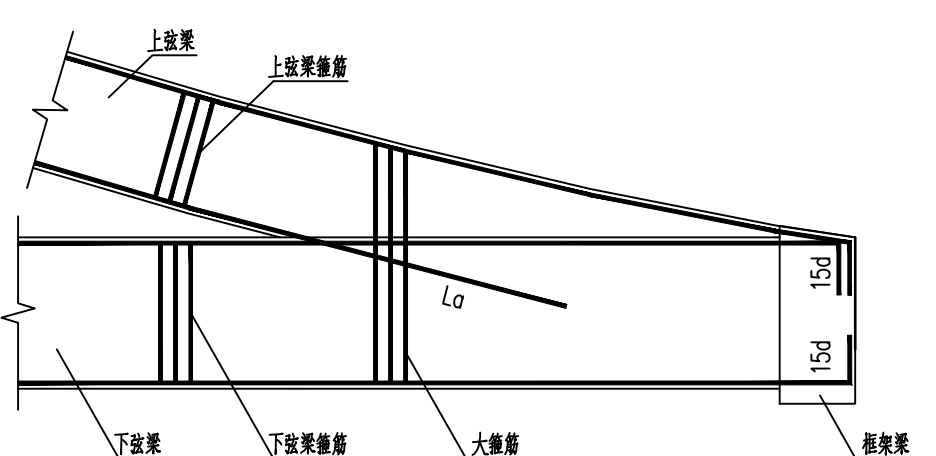

各层均同

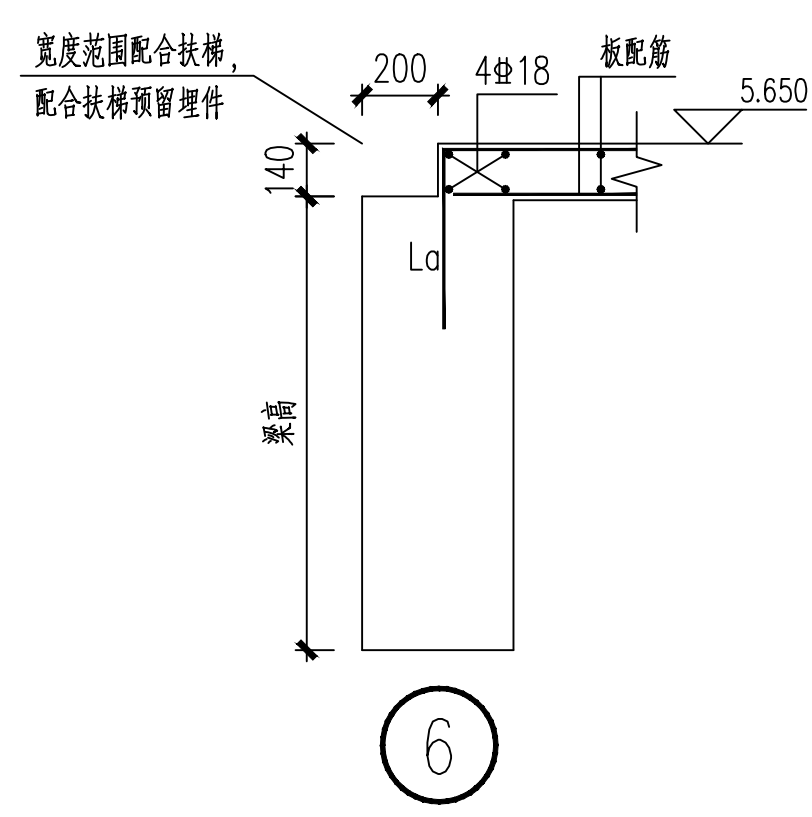

6

标识“XPL”的梁纵筋不允许绑扎搭接。屋架梁梁顶梁底纵筋按充分受拉锚固。

[illegible]