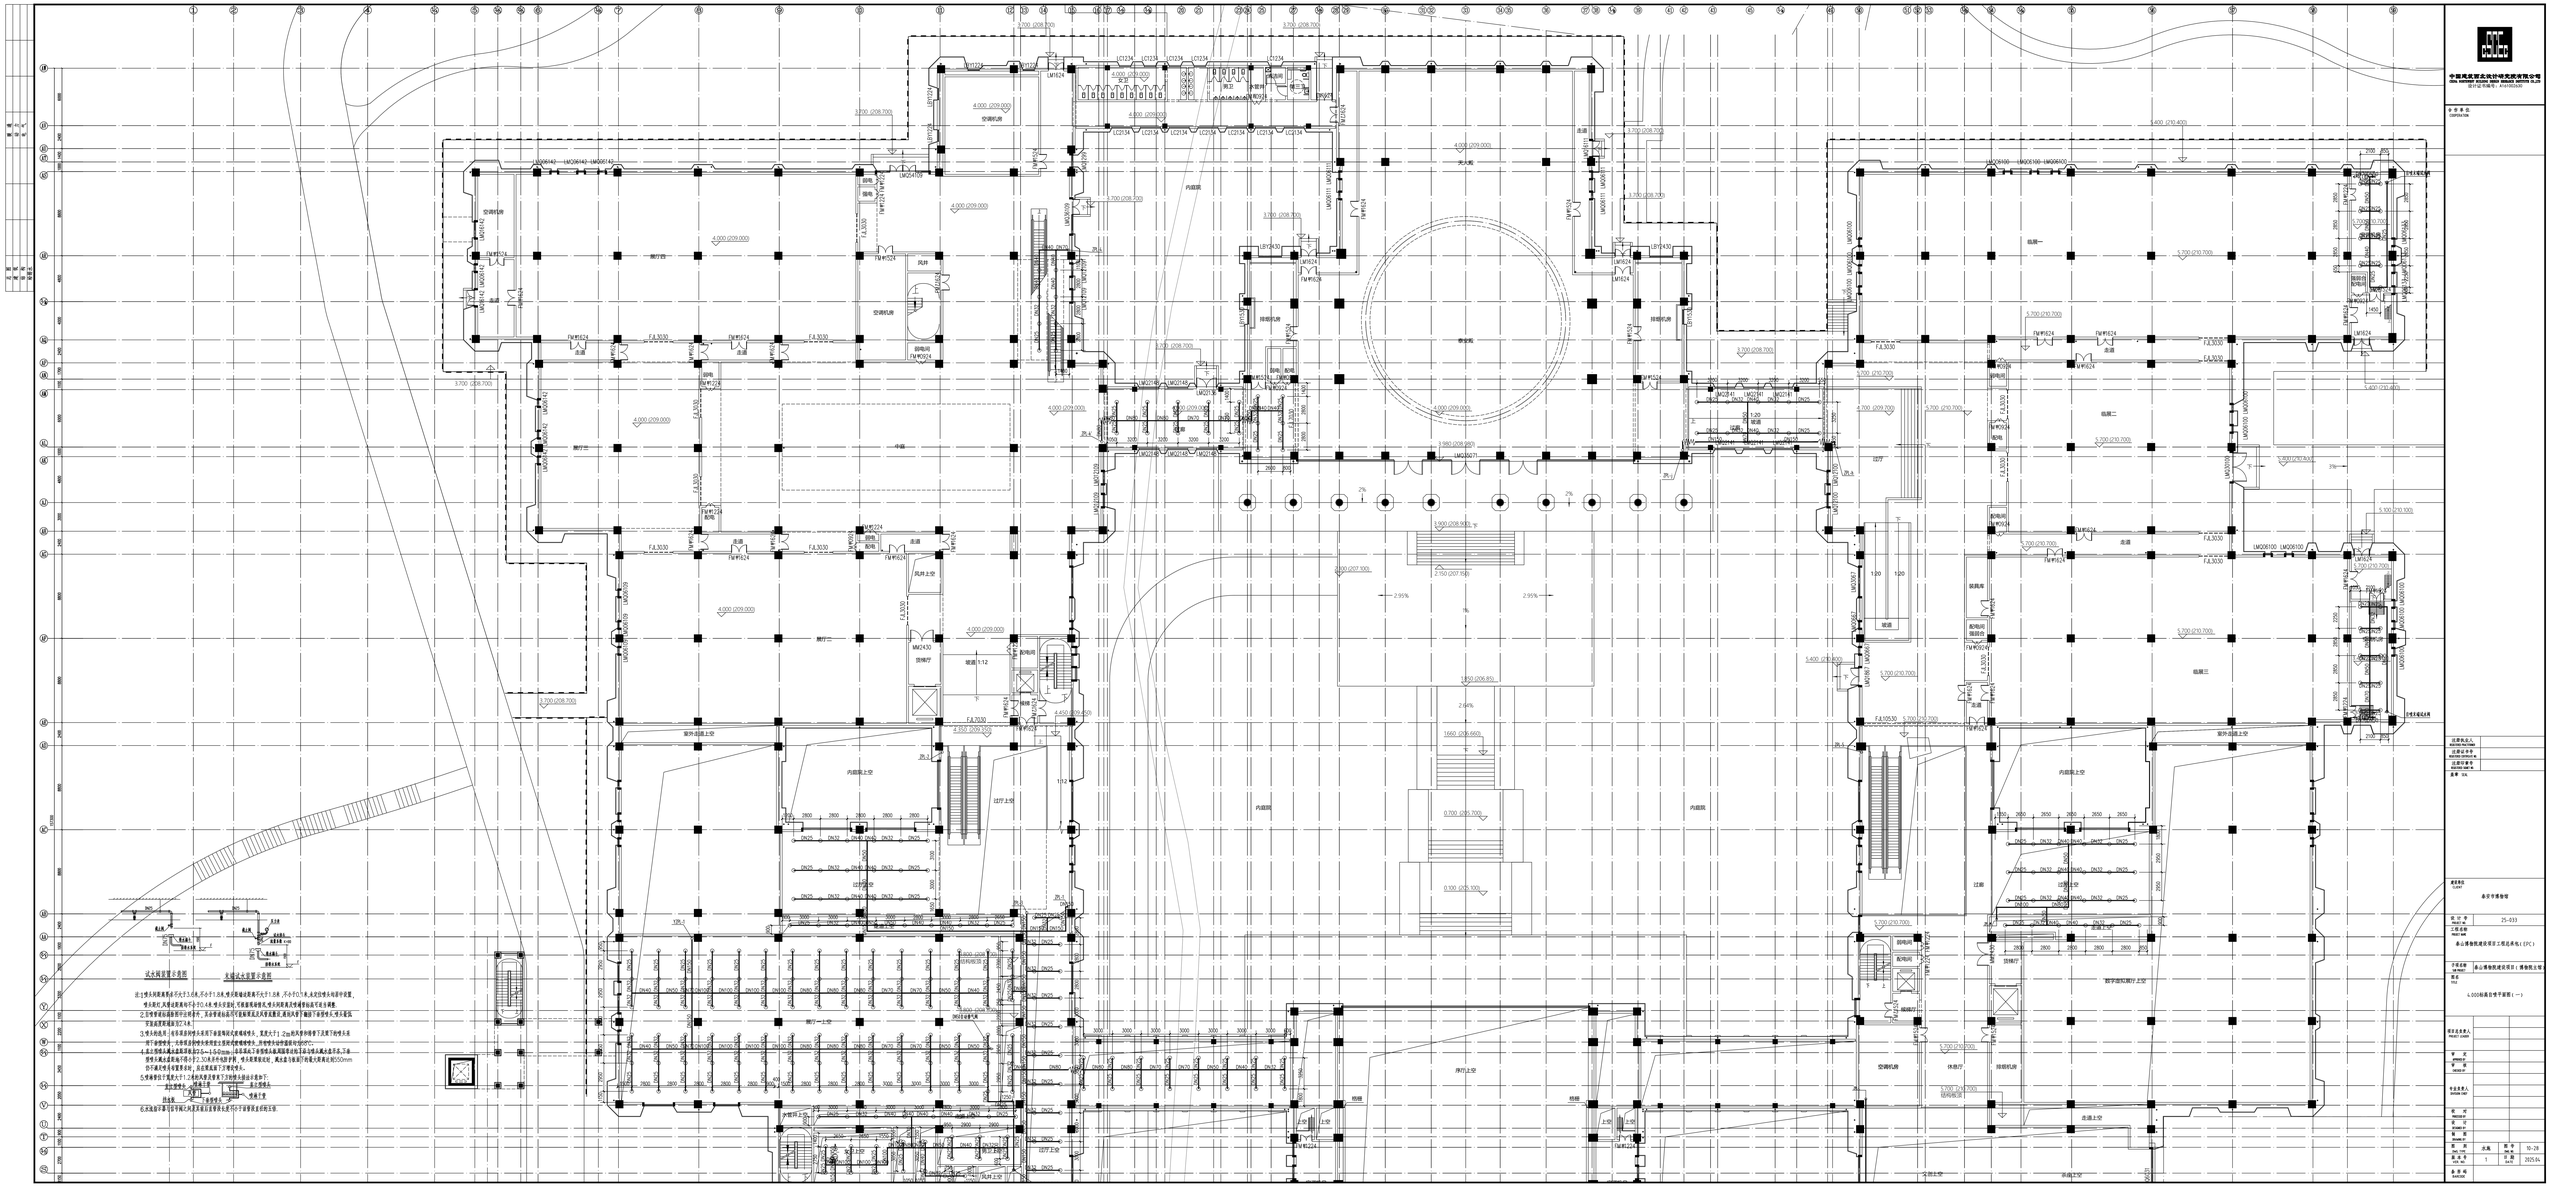
中国电建贵阳勘测设计研究院有限公司
CHINA HUANENG HYDRO-ENERGY INVESTIGATION CO.,LTD
贵州省贵阳市
设计阶段
施工图
泰山博物馆建设项目工程总承包(EPC)
4.000标高位置平面图(一)
25-033
10-28
2025.04
1
泰安市博物馆
试水阀安装示意图
末端试水阀安装示意图
1.管道支架或吊架不应设于风道、风口及阀门上方，并应不影响风口的安装和风阀的操作。
2.管道穿越防火墙、楼板处应设置刚性防水套管，其安装要求应满足现行国标《防水套管》(02S404)的要求。
3.管道穿越变形缝处应设置柔性防水套管，其安装要求应满足现行国标《防水套管》(02S404)的要求。
4.设计图纸上所注的管道标高为管道外底标高，管道支架或吊架的安装应不影响风管、桥架、灯具的安装。
5.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
6.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
7.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
8.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
9.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
10.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
11.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
12.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
13.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
14.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
15.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
16.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
17.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
18.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
19.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
20.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
21.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
22.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
23.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
24.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
25.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
26.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
27.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
28.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
29.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
30.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
31.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
32.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
33.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
34.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
35.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
36.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
37.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
38.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
39.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
40.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
41.管道支架或吊架的间距应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
42.管道支架或吊架的型式、材料及防腐应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。
43.管道支架或吊架的安装应满足现行国标《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的要求。